Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANNEX I: DIFERENTS TIPOLGIES DE PROJECTES I INFORMES TÈCNICS

ÍNDEX.

1. PROJECTES TÈCNICS 2
2. INFORMES TÈCNICS. 7

1. ***PROJECTES TÈCNICS***

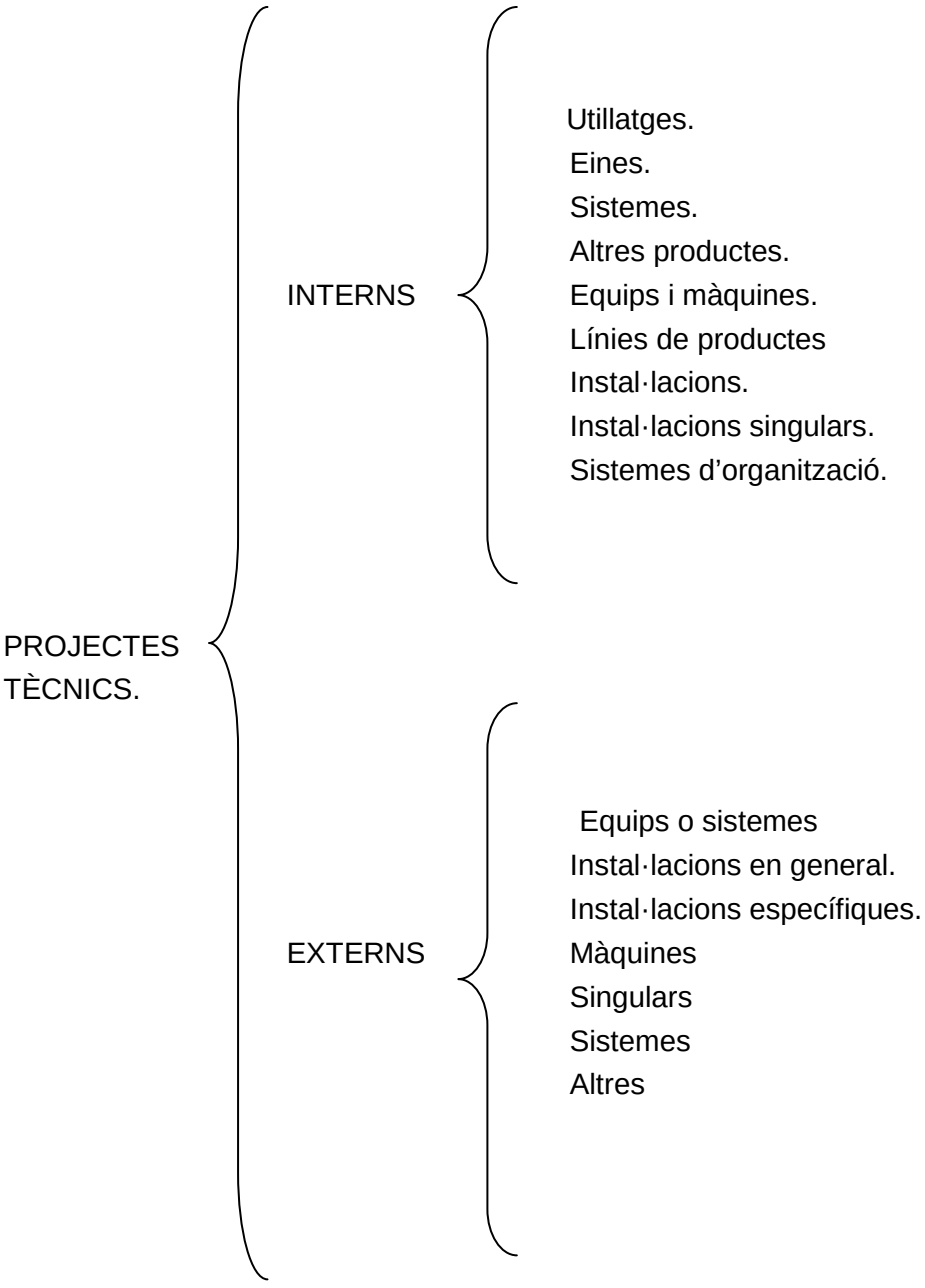

Els projectes seran interns quan vulguin resoldre les necessitats o les instal·lacions del pròpi edifici, indústria o activitat. Seran externs quan vulguin desenvolupar productes d'una empresa de cara als seus clients.

Bàsicament en aquest PFC parlarem de projectes interns que es puguin dur a terme a les instal·lacions d'un edifici. En general els projectes que es vol estudiar en aquest PFC seran aquells projectes que es duguin a terme en:

Instal·lacions tèrmiques (Climatització, aigua calenta sanitària (ACS), calefacció, energia geotermica, etc.).

- Projectes tècnics bàsics, executius i de legalització amb els seus annexos visats i signats per un tècnic amb el segell d'entrada a una Entitat d'Inspecció i Control (EIC) o al organisme de control competent.

- Certificat final visat i signat per un tècnic amb les atribucions pertinents.

- Cal adjuntar en els projectes que es confeccionin la següent documentació: Certificat final d'un instal·lador conforme la instal·lació s'ajusta al projecte i a la normativa, Recull de les actes de control d'inspecció efectuades per una EIC. En cas de instal·lacions amb potències tèrmiques més petites, substitucions o bé reformes de les instal·lacions, serà necessari adjuntar als projecte els Certificats del instal·lador, els esquemes de la instal·lació i els impresos corresponents.

Instal·lacions de fontaneria e impulsió de líquids.

- Projectes tècnics bàsics, executius i de legalització de la instal·lació d'aigua o fontaneria.

- Es convenient adjuntar en els projectes la següent documentació: certificats finals de la instal·lació per part d'un tècnic competent i certificats finals d'un instal·lador que s'hauran d'adjuntar amb el projecte tècnic i/o els Butlletins de l'instal·lador per a noves instal·lacions i les seves reformes.

Instal·lació elèctrica en Baixa Tensió.

- Projecte tècnic bàsic, executiu i de legalització de la instal·lació elèctrica i de les reformes que se n'hagin efectuat conjuntament amb els certificats finals emesos per un instal·lador, certificats finals emesos per un tècnic competent, i impresos de legalització de la instal·lació i les seves reformes conforme tota la documentació s'ha entrat a Indústria o a una Entitat d'Inspecció i Control. Si escau, butlletins elèctrics.

- Cal adjuntar en els projectes les Actes de control inicial de la instal·lació emeses per indústria o bé per una Entitat d'Inspecció i Control (EIC), Actes de control periòdic de la instal·lació emesos per una EIC.

Instal·lacions de Gas.

- Projecte tècnic bàsic, executiu i de legalització conjuntament amb certificats finals d'un tècnic competent i certificat final d'un instal·lador, butlletins, acta d'inspecció favorable de l'òrgan competent, l'EIC o la companyia de gas conforme la instal·lació compleix la normativa i es pot utilitzar i finalment Impresos o instàncies d'entrada a la EIC o indústria.

Legalització d'aparells elevadors (ascensors i muntacàrregues)

- Projecte tècnic, bàsic o executiu als que caldrà adjuntar la documentació tècnica signada i visada per un tècnic competent, Certificat final d'un instal·lador i certificat final d'un tècnic competent, una acta de comprovació d'una EIC o de l'òrgan competent i els models d'impresos i certificats CE.

Instal·lacions de refrigeració (Cambres frigorífiques).

- Projecte tècnic bàsic, executiu i de legalització signat i visat per un tècnic. Certificats finals d'un tècnic als que caldrà adjuntar els Impresos d'instal·lacions frigorífiques emesos per un instal·lador frigorista autoritzat.

Instal·lacions de carburants i combustibles líquids per al consum propi.

- Projecte tècnic executiu i de legalització de la instal·lació o dels dipòsits de combustible als que caldrà adjuntar els certificats finals de la instal·lació emesos per un tècnic competent i per un instal·lador autoritzat, les actes de control emesos per una EIC i finalment els Impresos d'entrada de tota la documentació a una EIC o a l'organisme de control pertinent.

Instal·lacions de Règim especial (Fotovoltaica, Biomassa, etc.)

- Projecte tècnic executiu o de legalització de la instal·lació signat pel facultatiu competent (enginyer industrial superior o tècnic) i visat pel col·legi professional corresponent al que caldrà adjuntar: Certificat final de l'instal·lador conforme ha executat la instal·lació, certificat original de direcció i acabament d'obra i tots els certificats que s'adjuntin amb el projecte (onduladors, nivells aïllament, posta punt, marcatge CE, contracte de subministre, compliment punts de mesura, etc.) i finalment si escau actes de control inicial i periòdic de la instal·lació.

Llicències d'activitat i obres.

Projecte tècnic d'obres i d'activitats i annexos (en cas que n'hi hagin) signats i visats per un tècnic competent en els que es sol·liciti les corresponents llicències municipals.

Caldrà adjuntar amb els projectes:

- Instàncies d'entrada de la documentació tècnica (projectes tècnics i annexos) que es va entrar a l'ajuntament per la sol·licitud de llicència.

- Llicència municipal emesa pels serveis tècnics municipals d'activitats i d'obres aprovant la documentació tècnica entrada a l'ajuntament per a la sol·licitud de llicència.

- Certificat final d'un tècnic competent en el que es comuniqui que l'activitat s'ha instal·lat i dut a terme sota el seu control, que es troba en perfectes condicions per ser dedicada amb la finalitat prevista i que s'han adoptat les mesures adoptades per la llicència i documentació tècnica aprovada.

- Acta de control favorable, conforme un tècnic municipal ha inspeccionat l'activitat i certifica que aquesta s'ajusta a tota la documentació tècnica presentada.

- Llicència municipal definitiva en la que s'aprova tota la documentació tècnica entrada fins a la data i s'autoritza l'ús de l'activitat i les obres efectuades.

2. ***INFORMES TÈCNICS.***

Les diferents tipologies d'informes tècnics podran ser:

- Estats de questions i peritatges.
- Informes de direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut.
- Valoracions d'actius.
- Càlculs de costos i de pressupostos.
- Comparació d'ofertes.
- Estudis econòmico-financers.
- Informes sobre noves tecnologies o mètodes.
- Estudis de mercat.

Salvador Pujol Peraire
Enginyer Tècnic Industrial

Terrassa, Gener de 2011.

ANNEX II: NORMES PER LA CONFECIÓ DE PLÀNOLS.

ÍNDEX.

1. INTRODUCCIÓ. 2

2. CONFECCIÓ DE MEMÒRIES I INFORMES TÈCNICS. 2

2.1. SEPARACIONS. 3
2.2. NUMERACIÓ DE LES PÀGINES 3
2.3. ÍNDEX 3
2.4. NUMERACIÓ DELS DOCUMENTS. 3
2.5. FÓRMULES, FIGURES I CITES BIBLIOGRÀFIQUES 3
2.6. BIBLIOGRAFIA 4
2.7. ENQUADERNAT I ENCARPETAT. 4
2.8. ESTIL EN LA REDACCIÓ DEL TEXT. 4

3. CONFECCIÓ DELS PLÀNOLS EN ACAD. 3

3.1. PROCEDIMENT I NORMES D'EXECUCIÓ. 3
3.2. TIPUS DE PLÀNOLS I CARACTERÍSTIQUES. 4
3.3. PLÀNOLS DE SITUACIÓ. 4
3.4. PLÀNOLS DE PLANTA. 5
3.5. ALÇATS, SECCIONS I ESQUEMES. 5
3.6. FORMATS, ESCALES I LLEGENDES. 7
3.7. CONTINGUTS MÍNIMS DELS PLÀNOLS SEGONS EL CODI TÈCNIC 8

1. INTRODUCCIÓ.

En annex es donaran unes pautes bàsiques que serviran per definir quins trets i característiques bàsiques d'una memòria tècnica i d'un projecte s'han de considerar per a la confecció de projectes i informes tècnics.

No es pretén que l'oficina tècnica d'enginyeria agafi aquestes normes bàsiques per fer projectes i documents tècnics, sinó que el que es pretén és que conegui quines són aquelles característiques d'una memòria o d'un plànol ha de tenir en compte per establir un format de document. El format el decidirà el tècnic, el cap de l'àrea de manteniment o bé el client.

2. CONFECCIÓ DE MEMÒRIES I INFORMES TÈCNICS.

Tots els texts (Memòria, Plego de Condicions, Annexos, etc.) hauran d'estar *ordenats en capítols dividits en apartats i sub-apartats* i aquests en paràgrafs. La portada del projecte així com la segona fulla del document sempre haurà de tenir un mateix format per tots els projectes. Només es canviarà el títol, els noms dels tècnics i la informació que es vulgui presentar en la portada.

Les memòries dels projectes i informes tècnics estaran escrits en *format A4* segons norma UNE 1011, per una sola cara, i amb uns marges (per exemple: esquerre, 35 mm.; dret, 15 mm.; superior i inferior, 25 mm.).

Es definirà *un tipus de lletra* per a tos els documents de text així com un tamany i un interlineat (per exemple: cos del text, serà Estafis Roman de mínim 10 i màxim 12 punts, amb interlineat espai simple). El tipus de lletra pels títols dels capítols i subcapítols serà diferent per destacar-los sobre el text normal del document (per exemple: Els títols dels capítols s'escriuran en majúscules, subratllades o en negreta, i els de els apartats i els diferents subapartats en minúscules subratllades o en negreta, sense que mai se subratllin els nombres).

Els *capítols* portaran numeració correlativa aràbiga, així com apartats i subapartats dins de cada capítol. Capítols, apartats i subapartats utilitzaran el sistema de numeració decimal, tant com sigui necessari pel seu més fàcil comprensió i seguiment. Com a norma general, no es numeraran els paràgrafs, però si calgués, s'utilitzaran lletres minúscules.

Serà necessari estructurar els projectes en els documents següents: *Memòria, Plànols, Plec de Condicions, amidaments i pressupost*. Aquests documents inclouran quatre índexs amb numeració decimal correlativa (un sol tom) o correlativa per tom (carpeta amb quatre toms).

2.1. Separacions.

Els capítols iniciaran pàgina. La separació, entre noms dels capítols amb majúscules, els noms dels apartats i subapartats en minúscules, i el seu primer paràgraf, així com la separació entre paràgrafs (opcional), serà de dues vegades la distància d'interlineat.

2.2. Numeració de les Pàgines

Totes les pàgines estaran numerades correlativament (un sol tom) o correlativament per tom (carpeta amb quatre toms), indicant en la cantonada inferior dreta el nombre de la pàgina.

2.3. Índex

La Memòria haurà de contenir un índex. Aquest índex contindrà com a mínim el noms dels capítols i subcapítols i les seves pàgines fins al segon nivell de capítols.

2.4. Numeració dels Documents.

Tots els documents es numeraran emprant la numeració decimal i tenint en compte el nombre de document. Per exemple: la memòria és el document 1, els seus capítols són 1.1, 1.2, etc., els apartats dins de cada capítol són 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, etc.

2.5. Fórmules, Figures i Cites Bibliogràfigues

Les fórmules i figures a les quals, posteriorment, es facin referències, hauran de numerar-se amb dígits que permetran identificar, com a mínim, el capítol al que pertany la fórmula o figura i l'ordre que ocupa dins del mateix.

2.6. Bibliografia

La Bibliografia apareixerà com a Annex a la Memòria o bé com a un capítol sempre i quan sigui l'últim capítol de la memòria.

2.7. Enquadernat i encarpetat.

Es farà en espiral, amb tapa dura i negre per redera i transparent i de plàstic per davant. Tots els projectes s'encarpetaran amb carpetes de projectes degudament etiquetades amb les dades del títol del projecte, el tècnic que l'ha redactat i el signa, el client, i l'enginyeria.

2.8. Estil en la redacció del text.

En la redacció dels diferents textos inclosos se seguiran, en la mesura del possible, els següents criteris:

- Títols directes i complets.
- Paràgrafs curts.
- Oracions directes i completes amb el mínim possible d'oracions intercalades.
- Estil impersonal i objectiu.

3. CONFECCIÓ DELS PLÀNOLS EN ACAD.

Aquest apartat també ha de ser una guia per a la confecció de plànols dels projectes i informes tècnics d'una oficina tècnica d'enginyeria.

3.1. Procediment i normes d'execució.

Els plànols són els documents més utilitzats dels quals constitueixen el projecte i per això han de ser complets, suficients i concisos, és a dir, incloure tota la informació necessària per poder executar l'obra objecte del projecte en la forma més concreta possible i sense donar informació inútil o innecessària.

Els plànols han de contenir tots els detalls necessaris per a la completa i eficaç representació de les obres. Els plànols han de ser prou descriptius per a l'exacta realització de les obres, als efectes de les quals hauran de poder deduir-se d'ells els plànols auxiliars d'obra o taller i els mesuraments que serveixin de base per a les valoracions pertinents.

Les dimensions en tots els plànols, generalment, es mesuraran en metres i amb dues xifres decimals. Com a excepció, els diàmetres d'armadures, canonades, etc. s'expressaran en mil·límetres, col·locant darrere del símbol la xifra que correspongui.

En particular, de no incloure's detallat, haurà de poder-se deduir directament dels plànols, totes les dimensions geomètriques dels mateixos, mitjançant les oportunes notes o especificacions complementàries que les defineixin inequívocament.

3.2. Tipus de plànols i característiques.

Els plànols han de normalitzar-se d'acord amb les normes UNE fugint dels formats grans i poc utilitzables. Els plànols es confeccionen tenint en compte la normalització relativa a aquest efecte. El format de menor grandària utilitzada és l'A4 UNE 1011, els formats superiors a ell es dobleguen segons norma UNE 1027.

Normalment els plànols originals es dipositen en l'arxiu de l'Oficina Tècnica, emprant-se còpia dels mateixos, tant per a la tramitació legal del projecte com per la seva execució.

3.3. Plànols de situació.

Els plànols de situació i emplaçament són aquells plànols que mostren la ubicació de les obres que defineix el projecte en relació amb el seu entorn d'escala altament reduïda.

Encara que no podem establir diferència semàntica entre els conceptes de situació i emplaçament és habitual i el costum avala el denominar plànol de situació al d'ubicació puntual de les obres del projecte i emplaçament al plànol d'escala alguna cosa major on se situen les obres de forma apreciable i en ell queda constància de la seva orientació i distribució general.

En el plànol de situació s'ha de mostrar amb claredat la situació de les obres dins d'un municipi, comarca, illa, província o fins i tot nació.
En els plànols de situació ha de quedar constància del proper i llunyà entorn amb els accessos per carretera, els municipis propers, les ciutats distants més importants, ports, aeroports, fàbriques, i altres temes de possible interès a l'efecte de projecte i d'obra.

En els plànols d'emplaçament s'esquematitzaran els límits de la zona del projecte de manera que es distingeixin en planta les seves formes i interrelacions locals amb el seu entorn proper.

3.4. Plànols de planta.

La planta, com a projecció vertical, és indispensable per a la definició geomètrica de les obres projectades. El nombre de plànols de planta d'un projecte pot ser nombrós i serà tal que permeti conèixer amb precisió i exactitud tot allò que pretenem executar.

En un projecte d'edificació les diferents plantes a dibuixar serien, per exemple:

- Plànol d'excavació.
- Plànol de fonamentació.
- Plànol de planta 1º.
- Plànol de planta 2º.
- Plànol de coberta.

En els plànols de planta han de situar-se els serveis complementaris (aigua, electricitat, gas, telèfon, desguassos, etc), no obstant això quan la inclusió d'aquests serveis pugui confondre o complicar un plànol de planta es repetirà el seu dibuix sol per a aquelles comeses, apareixent d'aquesta forma els plànols que denominem, plànols d'instal·lacions.

3.5. Alçats, seccions i esquemes.

ALÇATS.

Els alçats d'una figura geomètrica representen la projecció o vista horitzontal d'aquesta figura en sentit normal als seus diferents eixos.

El nombre de plànols d'alçat serà funció de les cares de la figura i dels seus eixos de simetria. En una edificació, per exemple, caldrà dibuixar punts alçats com a façanes disposi. L'escala a utilitzar per als alçats ha de ser anàloga a les utilitzades per a les plantes.

SECCIONS.

Les seccions tant longitudinals com a transversals són indispensables per conèixer l'interior dels edificis dissenyats i per tant poder executar-los. Les plantes i alçats per si soles no poden definir un volum irregular, per a la dimensió tridimensional d'una figura geomètrica cal recórrer a les seccions.

Les escales a utilitzar en les seccions seran anàlogues a les utilitzades en les plantes i en aquestes a més s'ha d'indicar el lloc per on se secciona.

ESQUEMES.

En la majoria dels projectes és necessari desenvolupar esquemes de les diferents xarxes de distribució interior (electricitat, aigua, gas, aire comprimit, etc.) per al dibuix d'aquests esquemes no s'utilitza escala alguna.

Els esquemes ens serveixen també per representar processos químics, cadena de producció d'una distribució en planta, etc.

Per a les xarxes de distribució interior en les edificacions podem utilitzar el codi de colors normalitzat segons UNE 1063. És convenient sempre utilitzar en els esquemes la simbologia normalitzada, o en defecte d'això, l'adoptada per les signatures especialitzades

3.6. Formats, escales i llegendes.

Els formats i escales a utilitzar per a l'elaboració dels plànols seran els indicats en la Norma UNE 1026. El format mínim serà UNEIX 1011 sèrie Á4 (210 x 297 mm).

La relació de mides i formats dels plànols.

A4 210 x 297
A3 297 x 420
A2 420 x 594
A1 594 x 841
A0 841 x 1.189
2 A0 1.189 x 1.682
4 A0 1.682 x 2.378

La escala és la relació entre la longitud del segment dibuixat i la longitud per ell representada.

Les escales que normalment s'utilitzaran per a les reduccions, són les indicades en la norma i es dedueixen totes a partir de:

1:1
1:2
1:2,5
1:5

Per a les ampliacions s'utilitzaran normalment les escales indicades en la norma:

2:1
5:1
10:1

3.7. Continguts mínims dels plànols segons el codi tècnic

Segons el Codi tècnic de l'edificació, els plànols han de contenir:

En cas d'obres de rehabilitació s'inclouran plànols de l'edifici abans de la intervenció.

Plànol de situació: Referit al planejament vigent, amb referència a punts localitzables i amb indicació del nord geogràfic.

Plànol d'emplaçament: Justificació urbanística, alineacions, reculades, etc. Pla d'urbanització. Xarxa viària, escomeses, etc.

Plantes generals: Fitades, amb indicació d'escala i d'usos, reflectint els elements fixos i els de mobiliari quan calgui per a la comprovació de la funcionalitat dels espais.

Plànols de cobertes: Pendents, punts de recollida d'aigües, etc.

Alçats i seccions: Fitats, amb indicació d'escala i cotes d'altura de plantes, gruixos de forjat, altures totals, per comprovar el compliment dels requisits urbanístics i funcionals.

Plànols d'estructura: Descripció gràfica i dimensional de tot del sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal). En els relatius a la fonamentació s'inclourà, a més, la seva relació amb l'entorn immediat i el conjunt de l'obra.

Plànols d'instal·lacions: Descripció gràfica i dimensional de les xarxes de cada instal·lació, plantes, seccions i detalls.

Plànols de definició constructiva. Documentació gràfica de detalls constructius.

Memòries gràfiques: Indicació de solucions concretes i elements singulars: fusteria, serralleria.

Salvador Pujol Peraire
Enginyer Tècnic Industrial

Terrassa, Gener de 2011.

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANNEX III: CAMPS DE DADES INDICADORS DE LA GESTIÓ DE PROJECTES I OBRES.

ÍNDEX.

1. REGISTRE DE DADES INDICATIVES DE LA GESTIÓ DELS PROJECTES I LES OBRES. 2

1.1. OBJECTIU DEL REGISTRE. 2
1.2. TAULA DE REGISTRE DE PROJECTES. 3
1.3. BASE ED DADES PEL REGISTRE DE PROJECTES. 4

1. REGISTRE DE DADES INDICATIVES DE LA GESTIÓ DELS PROJECTES I LES OBRES.

1.1. Objectiu del registre.

En aquest annex es preten donar uns camps de dades mínims que s'haurien de registrar en una base de dades en excell o access per al registre de projectes i direcions d'obra.

La utilitat d'això ha de ser el control i seguiment econòmic del projecte així com el registre de dades històriques que facilitin la confecció d'ofertes d'encàrrecs de treball.

Tot seguit es mostra una taula de dades tipus que es pot convertir en Base de dades de registre de projectes:

1.2. *Taula de registre de projectes.*

2	1	EXPEDIENT
		TITULAR DEL PROJECTE
		CONTACTE
		TELÈFON
		ADREÇA INSTAL·LACIO
		LOCALITAT
		OBJECTE DEL PROJECTE
		ESTABLIMENT
		ACTIVITAT
		DATA FULL ENCÀRREC / ACCEPTACIÓ OFERTA
		DATA FINALITZACIÓ FEINA
		DATA COBRAMENT FEINA
		IMPORT
		OFICINA TÈCNICA
		TÈCNIC REDACTOR
		DATA PROJECTE
		Nº VISAT
		COL·LEGI
		CONSTRUCTORA / INSTALADORA (CAS LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES)
		INSTALADOR (CAS LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES)
		PRESSUPOST DE L'ENCÀRREC (€)
		PRESSUPOST OBRA(€)
		DATA SOL·LICITUD ENTRADA AJUNTAMENT(CAS LLICÈNCIES)
		DATA ENTRADA A UNA EIC (CAS LEGALITZACIONS)
		DATA ENTREGA PROJECTE AL TITULAR (CAS PROJECTE EXECUTIU)
		DATA DE LA LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ (CAS LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES).
		OFINA TÈCNICA CERTIFICAT FINAL
		TÈCNIC CERTIFICAT FINAL
		DATA CERTIFICAT FINAL
		Nº DE VISAT CERTIFICAT FINAL
		COL·LEGI
		DATA ENTRADA A UNA EIC (CAS LEGALITZACIONS)
		DATA SOL·LICITUD ENTRADA AJUNTAMENT(CAS LLICÈNCIES)
		DATA DE LA LLICÈNCIA O AUTORITZACIÓ (CAS LEGALITZACIONS I LLICÈNCIES).

1.3. Base de dades pel registre de projectes.

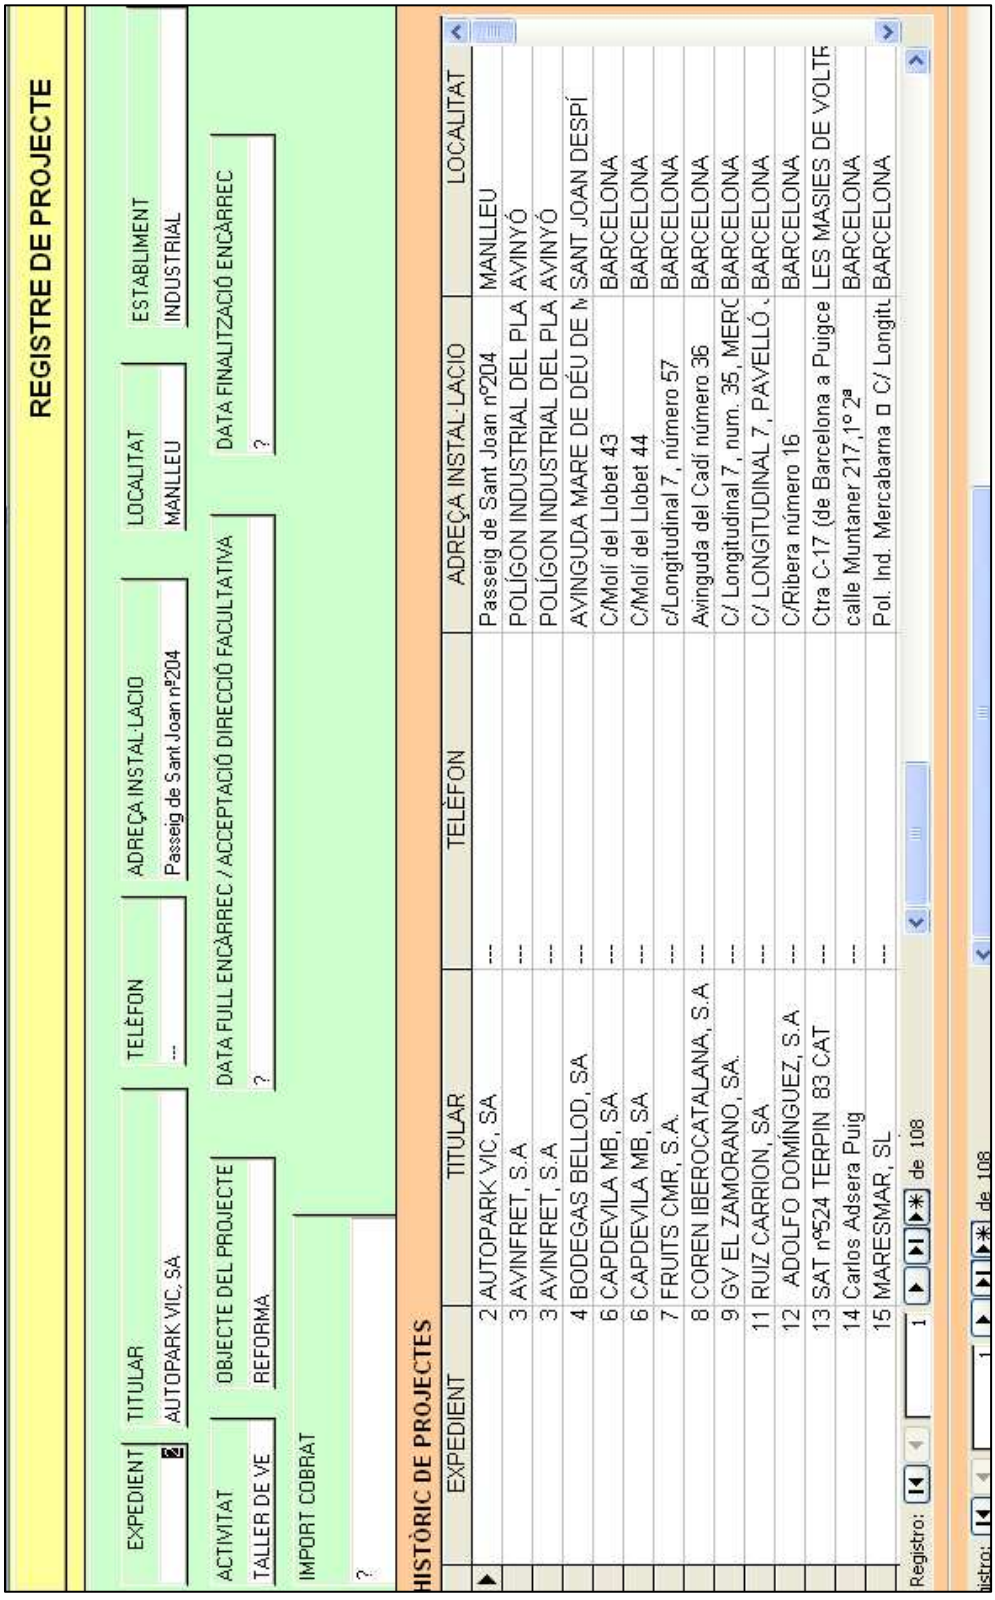

Salvador Pujol Peraire
Enginyer Tècnic Industrial

Terrassa, Gener de 2011.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
ORDENANÇA APARCAMENTS A BCN	ACTIVITATS	EN VIGOR	BARCELONA	23/01/1970	Condicions dels aparcaments a Barcelona
LLEI 10/1990, DE 15 DE JUNY, SOBRE POLICIA DE L'ESPECTACLE, LES ACTIVITATS RECREATIVES I ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS.	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	15/06/1990	regula, en el marc de les competències de la Generalitat, la funció de policia respecte als espectacles públics i els establiments i les activitats recreatives de pública concurrència, amb independència que llur titularitat sigui pública o privada, tingui o no tingui fins lucratius i es realitzi de forma habitual o esporàdica, sens perjudici d'allò que disposa l'article 14.2 d'aquesta Llei.
LLEI 20/1991, DE 25 DE NOVEMBRE, DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	09/12/1991	Aquesta Llei té per objecte garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat i també promoure la utilització d'ajudes tècniques adequades que permetin millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, mitjançant l'establiment de les mesures de foment i de control en el compliment de la normativa adreçada a suprimir i evitar qualsevol tipus de barrera o obstacle físic o sensorial.
DECRET 135/95 DE DESENVOLUPAMENT DE LA LLEI 20/91, DE 25-11, DE PROMOCIÓ DE L.ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES, I D.APROVACIÓ DEL CODI D.ACCESSIBILITAT.	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	28/04/1995	En aplicació de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, és objecte d'aquest Reglament el desplegament d'aquesta, així com l'aprovació de la refosa de les normes reglamentàries dictades per garantir a les persones amb mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació l'accessibilitat i la utilització dels béns i serveis de la societat i també promoure la utilització d'ajudes tècniques adequades que permetin millorar la qualitat de vida d'aquestes persones, mitjançant l'establiment de les mesures de foment i de control en el compliment de la normativa adreçada a suprimir i evitar qualsevol tipus de barrera o obstacle físic o sensorial.
ORDENANÇA SOBRE INSTAL•LACIONS D'ANTENES	ACTIVITATS	EN VIGOR	BARCELONA	29/07/1997	Regula la instalació d'antenes
ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ZONA D'UBICACIÓ DE LES INSTAL•LACIONS DESTINADES A LA PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ DE PA, REBOSTERIA I PASTISSERIA	ACTIVITATS	EN VIGOR	BARCELONA	17/10/1998	Regula les condicions tècniques i zona d'ubicació de les instal·lacions destinades a la producció i comercialització de pa, rebosteria i pastisseria
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DELS ESTABLIMENTS I CENTRES DE COMERÇ ALIMENTARI	ACTIVITATS	EN VIGOR	BARCELONA	22/05/1999	Regula les condicions que han de tenir els establiments i centres de comerç alimentari
DECRET 239/1999, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, LES ACTIVITATS RECREATIVES I ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS SOTMESOS A LA LLEI 10/1990, DE 15 DE JUNY, SOBRE POLICIA DE L'ESPECTACLE, LES ACTIVITATS RECREATIVES I ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	31/08/1999	S'aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny
MODIFICACIONS DECRET 135/1995	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	03/01/2000	Modificacions al decret 135/ 1995 de supressió de barreres arquitectòniques.
ORDENANÇA MUNICIPAL DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA	ACTIVITATS	EN VIGOR	BARCELONA	16/07/2003	Aquesta Ordenança municipal regula l'ordenació i la intervenció municipal de les activitats i els establiments subjectes a la legislació en matèria de policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics, així com les altres activitats i establiments de pública concurrència que s'hi inclouen.
ADAPTACIÓ D'ESPAIS A LA LLEI DEL TABAC	ACTIVITATS	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2005	Adaptació epais a la normativa del tabac
EIC: RESTAURANTS, VENTILACIÓ I CONTRA INCENDIS	ACTIVITATS	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: Guia de disseny per a l'enginyer projectista: Instal·lacions en establiments de restauració - Ventilació i Protecció Contra Incendis
OFICINA D'ACREDIACIÓ ENTITATS AMBIENTALS DE CONTROL	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/2008	Presentació de l'oficina d'acreditació d'entitats ambientals de control.
LLEI 20/2009, DEL 4 DE DESEMBRE, DE PREVENCIÓ I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS.	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	11/12/2009	Aquesta llei té per objecte establir el sistema d'intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental, en el qual es prenen en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones. Aquest sistema d'intervenció administrativa integra l'avaluació d'impacte ambiental de les activitats.
JUSTIFICACIÓ TÈCNICA D'ACTIVITATS	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA		Justificació per la que un enginyer és qui es té que fer càrrec d'una llicència de aparcament.
ATRIBUCIONS ENGINYER TÈCNICS INDUSTRIALS	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA		Atribucions dels Enginyer Tècnics Industrials segons els EIC
LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	19/08/2010	LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
TAULA DE CLASSIFICACIÓ D'ACTIVITATS COMPARATIVA ENTRE LA LLEI 3/98 I LA PCAA, LLEI 20/2009	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/08/2010	Taula compaativa dela classificació d'activitats entre la IIAA i la PCAA.
CRITÈRIS PER A L'APLICACIÓ DE LA PCAA DURANT EL TEMPS QUE CONVISQUI AMB LA IIAA	ACTIVITATS	EN VIGOR	CATALUNYA	21/07/2010	Criteris per l'aplicació de la PCAA mentre convisqui amb la IIAA

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	08/08/1985	ES OBJETO DE ESTA LEY LA REGULACION DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, DEL USO DEL AGUA Y DEL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS ATRIBUIDAS AL ESTADO EN LAS MATERIAS RELACIONADAS CON DICHO DOMINIO EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS DELIMITADAS EN EL ARTICULO 149 DE LA CONSTITUCION.
REAL DECRETO 849/1986, DE 11 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO, QUE DESARROLLA LOS TITULOS PRELIMINAR, I, IV, V, VI Y VII DE LA LEY 29/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE AGUAS.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	30/04/1986	ES OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO EL DESARROLLO DE LOS TITULOS PRELIMINAR, I, IV, V, VI Y VII DE LA LEY DE AGUAS, EN EL MARCO DEFINIDO EN EL ARTICULO 1.1 DE DICHA LEY.
LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	29/07/1988	A PRESENTE LEY TIENE POR OBJETO LA DETERMINACION, PROTECCION, UTILIZACION Y POLICIA DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE Y ESPECIALMENTE DE LA RIBERA DEL MAR.
REAL DECRETO 1471/1989, DE 1 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL PARA DESARROLLO Y EJECUCION DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	12/12/1989	SE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL PARA DESARROLLO Y EJECUCION DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE JULIO, DE COSTAS, QUE FIGURA COMO ANEXO AL PRESENTE REAL DECRETO.
DECRET 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.	AIGUA	EN VIGOR	CATALUNYA	13/03/2000	Desenvolupament normatiu per a la gestió i tributació del cànon de l'aigua.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	24/07/2001	Se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	24/07/2001	Ley refundida de Aguas
DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	29/05/2003	Aquest Reglament té per objecte regular els serveis públics de sanejament gestionats per les entitats locals de l'aigua (ELA) o altres administracions competents, donant compliment al mandat contingut a l'article 19 de la Llei 6/1999, d'ordenació, gestió i tributació de l'aigua.
REAL DECRETO 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	06/06/2003	Modificación del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.
DECRET LEGISLATIU 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.	AIGUA	EN VIGOR	CATALUNYA	21/11/2003	Aquest Decret legislatiu es dicta en compliment del mandat establert a la disposició final quarta de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives.
DECRET 47/2005, de 22 de març, de modificació del Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua	AIGUA	EN VIGOR	CATALUNYA	24/03/2005	S'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'Aigua.
NORMATIVA INSTALACINS D'AIGUA(2)	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	09/01/2006	Normativa instal·lacions d'aigua.
NORMATIVA INSTALACINS D'AIGUA(1)	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2007	Normativa instal·lacions d'aigua
RESOLUCIÓ MAH/285/2007, de 7 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua d'1 d'abril de 2004, de fixació de criteris en relació amb la vigilància i el control de la qualitat de les aigües marines litorals i els paràmetres i límits dels abocaments de terra a mar.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	09/02/2007	permetre l'elaboració i aplicació de programes de reducció de la contaminació previstos al Programa de Sanejament d'Aigües Residuals Industrials 2003, aprovat per l'Acord del Govern de la Generalitat d'1 d'agost de 2003. D'acord amb això, el Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua va aprovar en data 1 d'abril de 2004 l'Acord de fixació de criteris en relació amb la vigilància i el control de la qualitat de les aigües marines litorals i els paràmetres i límits dels abocaments de terra a mar, que es transcriu com a annex. Contra aquest Acord, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició davant del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua, dins del termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació, o directament recurs contenciós administratiu davant del corresponent jutjat contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri oportú.
REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/2007	Modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
REAL DECRETO-LEY 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/2007	Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	La secció HS 4 parla del dissny instal·lacions d'aigua.
Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	08/12/2007	Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la reutilización de las aguas depuradas, de acuerdo con el artículo 109.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.	AIGUA	EN VIGOR	ESPANYA	16/01/2008	Modificación del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
DECRET LEGISLATIU 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.	AIGUA	EN VIGOR	CATALUNYA	27/06/2008	Aquest Decret legislatiu es dicta en compliment del mandat establert en la disposició final primera de la Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i en la disposició final primera de la Llei 17/2007, de 21 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
TRAMITACIONS SOBRE L'ÚS I ABOCAMENTS DE L'AIGUA	AIGUA	EN VIGOR	CATALUNYA	---	Pàgina de l'aca a on es descriuen les diferents tramitacions i normatives que les regules sobre l'ús i abocaments de l'aigua.
TRAMITACIONS SOBRE EL CANON DE L'AIGUA.	AIGUA	EN VIGOR	CATALUNYA	---	Pàgina de l'aca a on es descriuen les diferents tramitacions i normatives que REGULEN EL CANON DE L'AIGUA.
UNE-EN-ISO 10079-3: Equipos de aspiración alimntados por una fuente de vacío o de presión.	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2000	Equipos de aspiración alimntados por una fuente de vacío o de presión.
UNE-EN-13348-2002: Tubs rodons de coure sense soldadura, per a gasos medicinals sense soldadura.	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/06/2002	Especifica els requisits, especificacions, i mostreig dels tubs de coure per a istalacions medicinals.
REAL DECRETO 1800/2003, de 26 de diciembre, por el que se regulan los gases medicinales.	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	13/01/2004	Regulación del aire comprimdo como medicamento
UNE-EN-ISO 7396-1: Sistemes de canalització de gasos medicinals comprimits i de vuit.	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/11/2007	Disseny i instal·lació de sistemes de canalització de gasos medicinals.
UNE-EN-ISO 7396-2: Sistemes de canalització de gasos medicinals comprimits i de vuit.	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/11/2007	Sistemas de evacuación de gases anestésicos.
DISSENY I CÀLCUL D'INSTALACIONS D'AIRE COMPRIMIT	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2009	Apunts, formació i normativa AIRE COMPRIMIT
AIRE COMPRIMIT HOSPITALS	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2009	Apunts d'aire comprimit en Hospitals.
RD 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2009	Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que se definen en el ámbito de aplicación de este reglamento.
APUNTS DE GASOS MEDICINALS COM A MEDICAMENTS	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2009	Apunts de gasos medicinals com a medicament.
ITC MIE APQ 5: ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2009	ITC MIE APQ 5: ALMACENAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE BOTELLAS Y BOTELLONES DE GASES COMPRIMIDOS, LICUADOS Y DISUELTOS A PRESIÓN.
ELEMENTS DE LES INSTALACIONS DE VUIT.	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2009	Apunts sobre els elements de les instal·lacions de vuit.
NORMES TECNOLOGIQUES DE L'EDIFICACIÓ: IGA	AIRE COMPRIM IT	EN VIGOR	ESPANYA		NTE-IGA. Normes tecnologicas de la edificación. Aire comprimdo
REAL DECRETO 3275/1982, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACION	ALTA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/12/1982	El presente Reglamento tiene por objeto establecer las condiciones y garantías técnicas a que han de someterse las instalaciones eléctricas de más de 1.000 voltios para:
ORDEN DE 6 DE JULIO DE 1984 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELECTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACION.	ALTA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/08/1984	Se aprueban las instrucciones técnicas complementarias denominadas MIE-RAT, que se incluyen como anexo a la presente Orden ministerial
NORMAS DEL GRUPO ENDESA (I)	ALTA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2001	Normas del grup endesa
NORMAS DEL GRUPO ENDESA (II)	ALTA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2001	Normas del grup endesa
NORMAS DEL GRUPO ENDESA (III)	ALTA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2001	Normas del grup endesa
GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ	ALTA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	Guió de continguts dels projectes de Baixa i alta tensió.
REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09	ALTA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	19/03/2008	S'aproba el reglament d'Alta Tensió i les seves Instruccions Tècniques.
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio	ALTRES	EN VIGOR	ESPANYA	06/08/2010	Este real decreto tiene por objeto desarrollar lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios profesionales, que regula el visado colegial. En particular, establece los trabajos profesionales que deben someterse a visado colegial obligatorio, en aplicación de los criterios de necesidad, por afectar directamente a la integridad física y seguridad de las personas, y proporcionalidad, por resultar el visado el medio de control más proporcionado. Asimismo concreta el régimen jurídico aplicable a los casos de visado obligatorio.
INSTALACIONES DE ANTENAS PARA SISTEMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y PARÁMETROS DE DISEÑO	ANTENES	EN VIGOR	ESPANYA	12/04/2002	APUNTS DE INSTALACIONES DE ANTENAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE TV

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
INSTALACIONES DE ANTENAS PARA SISTEMAS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y PARÁMETROS DE DISEÑO	ANTENES	EN VIGOR	ESPANYA	10/04/2007	APUNTS DE INSTALACIONES DE ANTENAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE TV
ANTENES: FORMACIÓ, APUNTS I NORMATIVA	ANTENES	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2009	Apunts, formació i normativa antenes
NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE EMISIONES TERRENALES Y DE SATÉLITE.	ANTENES	EN VIGOR	ESPANYA		ANEXO I NORMA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA COMÚN DE TELECOMUNICACIONES PARA LA CAPTACIÓN, ADAPTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE RADIODIFUSIÓN SONORA Y TELEVISIÓN, PROCEDENTES DE EMISIONES TERRENALES Y DE SATÉLITE.
NORMA TÉCNICA DE Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones	ANTENES	EN VIGOR	ESPANYA		ANEXO IV Especificaciones técnicas mínimas de las edificaciones en materia de telecomunicaciones
ORDRE 23-5-1977 (boe 14-6-1977) per la qual s'aprova el reglament d'aparells elevadors per a obres	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	14/06/1977	S'aprova el reglament d'aparells elevadors per a obres
ORDRE 7-3-1981 (boe 14-3-1981) per a obres: modifica art. 65 del reglament: motors	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	07/03/1981	Modifica l'article 65 de l'ordre de 23-5-1977
REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS.	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	11/12/1985	SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION DE LOS MISMOS.
ORDEN DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 1987 POR LA QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEMI DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS.	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	23/09/1987	SE MODIFICA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEMI DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A ASCENSORES ELECTROMECANICOS.
ORDEN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1991 POR LA QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION.	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	12/09/1991	ORDEN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1991 POR LA QUE SE MODIFICA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM1 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION.
REAL DECRETO 1314/1997, DE 1 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	01/08/1997	SE DICTAN LAS DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 95/16/CE, SOBRE ASCENSORES.
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	04/02/2005	Se establecen prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente.
NORMATIVA APARELLS ELEVADORS	APARELLS ELEVADORS	EN VIGOR	ESPANYA	22/01/2007	Normativa aplicable a plataformes i ascensors
GUIA TÉCNICA DE ATMOSFERAS EXPLOSIVAS.	APARELLS A PRESSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2007	GUÍA TÈCNICA DE ATMOSFERES A PRESSIÓ.
GUIÓ DE CONTINGUT DE PROJECTES D'APARELLS A PRESSIÓ.	APARELLS A PRESSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2007	Guió dels continguts que ha de dur els aparells a pressió.
REAL DECRETO 2060/2008, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EQUIPOS A PRESIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS.	APARELLS A PRESSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	05/02/2009	Constituye el objeto de este reglamento el establecimiento de las normas y criterios de seguridad para la adecuada utilización de los equipos a presión con relación a los campos que se definen en el ámbito de aplicación de este reglamento
IUE/470/2009, DE 30 D'OCTUBRE, QUE REGULA L'APLICACIÓ DEL REGLAMENT D'EQUIPS DE PRESSIÓ A CATALUNYA.	APARELLS A PRESSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA	06/11/2009	Constitueix l'objecte d'aquesta Ordre establir les normes de procediment per a: a) L'execució, la posada en servei, la reparació, el manteniment i la inspecció de les instal·lacions d'equips de pressió. b) L'actuació de les empreses que instal·len, reparen i mantenen les instal·lacions d'equips de pressió, la del seu personal i la dels titulars d'aquestes instal·lacions. c) L'actuació dels organismes de control autoritzats per l'Agència Catalana de Seguretat Industrial, pel que fa a l'aplicació al territori de Catalunya de les normes relatives a les instal·lacions d'equips de pressió.
ORDRE de 27 de juny de 1994 sobre procediments d'actuació del departament d'indústria i energia en l'emmagatzematge de productes químics (dogc 8.7.1994) correcció d'errades (dogc 28.11.1994)	APQ	EN VIGOR	CATALUNYA	27/06/1994	Sobre procediments d'actuació del departament d'indústria i energia en l'emmagatzematge de productes químics (dogc 8.7.1994) correcció d'errades (dogc 28.11.1994)
REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ - 1, MIE APQ - 2, MIE APQ - 3, MIE APQ - 4, MIE APQ - 5, MIE APQ - 6 y MIE APQ - 7.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ - 1, MIE APQ - 2, MIE APQ - 3, MIE APQ - 4, MIE APQ - 5, MIE APQ - 6 y MIE APQ - 7.
itc mie apq-1 - emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de líquids inflamables i combustibles.
itc mie apq-2 - emmagatzematge de òxid d'etilè.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de òxid d'etilè.
itc mie apq-3 - emmagatzematge de clor.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de clor.
itc mie apq-4 - emmagatzematge de amoníac anhídrid.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de amoníac anhídrid.
itc mie apq-5 - emmagatzematge de botelles i botellons de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de botelles i botellons de gasos comprimits, liquats i dissolts a pressió.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
itc mie apq-6 - emmagatzematge de líquids corrosius.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de líquids corrosius.
itc mie apq-7 - emmagatzematge de líquids tòxics	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de líquids tòxics
itc mie apq-8 - emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrògen	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	10/05/2001	Emmagatzematge de fertilitzants a base de nitrat amònic amb alt contingut en nitrògen
GUIO EIC: Legislació aplicable a un magatzem de productes perillosos	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	21/04/2005	Legislació aplicable a un magatzem de productes perillosos
GUIO EIC:Legislació aplicable a un magatzem de productes inflamables.	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	27/04/2005	Legislació aplicable a un magatzem de productes inflamables.
GUIO EIC:Normativa específica per a una planta de producció i emmagatzematge de biodiesel	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	16/01/2007	Normativa específica per a una planta de producció i emmagatzematge de biodiesel
~~GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS~~	~~APQ~~	~~EN VIGOR~~	~~ESPANYA~~	~~01/10/2007~~	~~Guió de continguts de projectes d'emmagatzematge de productes químics~~
GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS	APQ	EN VIGOR	ESPANYA	01/04/2008	Guió de continguts de projectes d'emmagatzematge de productes químics
DECRETO 833/1975	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	22/04/1975	Estableix valors de qualitat per als contaminants següents: HCT, Cl2, HCl, compostos de fluor, HF, H 2S, sulfur de carboni i partícules sedimentables. També recull els nivells màxims permesos d'emissió per diferents tipus d'activitat.
ORDEN 10-08-1976 por la que se establecen las normas básicas técnicas para el análisis y valoración de los contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera.	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	05/11/1976	Se establecen las normas básicas técnicas para el análisis y valoración de los contaminantes de naturaleza química presentes en la atmósfera
ORDEN de 18 de octubre sobre prevención y control de la contaminación	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	03/12/1976	Sobre prevención y control de la contaminación
REAL DECRETO 1613/1985, de 1 de Agosto, que establece valores de calidad para el dióxido de azufre y los humos negros	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	12/09/1985	TIENE POR FINALIDAD FIJAR LOS VALORES LIMITE, VALORES GUIA Y VALORES DE REFERENCIA PARA LA DECLARACION DE LA SITUACIONDE EMERGENCIA, DEL DIOXIDO DE AZUFRE Y DE LAS PARTICULAS EN SUSPENSION EN LA ATMOSFERA, ASI COMO EL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE AQUELLOS, CON EL FIN DE PROTEGER LA SALUD HUMANA Y
REAL DECRETO 717/1987, DE 27 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL DECRETO 833/1975, DE 6 DE FEBRERO, Y SE ESTABLECEN NUEVAS NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE EN LO REFERENTE A CONTAMINACION POR DIOXIDO DE NITROGENO Y PLOMO.	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	06/06/1987	EL PRESENTE REAL DECRETO TIENE COMO FINALIDAD FIJAR LOS VALORES LIMITE PARA EL DIOXIDO DE NITROGENO Y EL PLOMO CONTENIDOS EN LA ATMOSFERA, LOS VALORES GUIA Y VALORES DE REFERENCIA PARA EL DIOXIDO DE NITROGENO, Y LOS METODOS DE ANALISIS PARA LA DETERMINACION DE AMBAS
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	14/03/1992	Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
REAL DECRETO 1321/1992, DE 30 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE EL REAL DECRETO 1613/1985, DE 1 DE AGOSTO, Y SE ESTABLECEN NUEVAS NORMAS DE CALIDAD DEL AIRE EN LO REFERENTE A LA CONTAMINACION POR DIOXIDO DE AZUFRE Y PARTICULAS	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	02/12/1992	El presente Real Decreto tiene por objeto definir y establecer valores límite y umbrales de alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente ; regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con dichas sustancias, así como la información a la población y a la Comisión Europea. Ello tiene como finalidad evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias reguladas sobre la salud humana y el medio ambiente en su conjunto.
DECRET 22/1998, de 4 de febrer, sobre límits d'emissió a l'atmosfera per a instal·lacions de torrada i torrefacció de cafè	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	10/02/1998	Sobre límits d'emissió a l'atmosfera per a instal·lacions de torrada i torrefacció de cafè.
DECRET 319/1998, de 15 de desembre, sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	29/01/1999	Sobre límits d'emissió per a instal·lacions industrials de combustió de potència tèrmica inferior a 50 MWt i instal·lacions de cogeneració.
DECRET 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	29/05/2001	L'objecte d'aquest Decret és regular la intervenció administrativa d'instal·lacions de radiocomunicació pel que fa als aspectes d'implantació en el territori des del punt de vista d'impacte visual i sobre el medi ambient i la població.
LLEI 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	12/06/2001	D'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
DECRET 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	19/02/2002	Aquest Decret té per objecte: a) Establir el règim jurídic de les autoritzacions d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i la validació de l'informe anual de seguiment de les
DECRET 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya.	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	11/06/2002	El present Decret té per objecte establir els requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i regular el procediment d'autorització.
(IPPC)LEY16/2002 de 1 de julio de Prevención y Control integrados de la Contaminación (IPPC)	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	02/07/2002	Esta Ley tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir y controlar la contaminación de la atmosfera, del agua y del suelo, mediante el establecimiento de un sistema de prevención y control integrados de la contaminación, con el fin de alcanzar una elevada protección del medio ambiente en su conjunto. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición final
LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	11/07/2002	De protecció contra la contaminació acústica
REAL DECRETO 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestiónde la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benzeno y monóxido de carbono	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	30/10/2002	El presente Real Decreto tiene por objeto definir y establecer valores límite y umbrales de alerta con respecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente ; regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con dichas sustancias, así como la información a la población y a la Comisión Europea. Ello tiene como finalidad evitar, prevenir y reducir los efectos nocivos de las sustancias reguladas sobre la salud humana y el medio ambiente en su conjunto

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
REAL DECRETO 1437/2002, de 27-12-2002, por el que se adecuan las cisternas de gasolina al Real Decreto 2102/1996, de 20-09-1996, sobre el control de emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV).	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	23/01/2003	El presente Real Decreto es aplicable a las cisternas existentes (vehículos cisternas y vagones cisternas, contenedores cisternas o cajas móviles cisternas) para el transporte de gasolina adaptados para la carga por el fondo o que se modifiquen para la carga por el fondo y que fueron construidos con anterioridad al 5 de mayo de 1997
REAL DECRETO 117/2003 de 31 de enero, sobre limitación de las emisiones de compustos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	31/01/2003	Este Real Decreto tiene por objeto evitar o, cuando ello no sea posible, reducir los efectos directos o indirectos de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles sobre el medio ambiente y la salud de las personas. Quedan incluidas en su ámbito de aplicación las instalaciones en las que se desarrollen algunas de las actividades incluidas en el anexo I, siempre que se realicen superando los umbrales de consumo de disolvente establecidos en el anexo II.
REAL DECRETO 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos.	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	30/05/2003	Este real decreto tiene por objeto establecer las medidas a que deben ajustarse las actividades de incineración y coincineración de residuos, con la finalidad de impedir o limitar los riesgos para la salud humana y los efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de estas actividades. Para alcanzar los anteriores objetivos, se establecen condiciones y requisitos para el funcionamiento de las instalaciones de incineración y coincineración de residuos, así como valores límite de emisión de contaminantes, que deberán ser aplicados y respetados, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación sobre residuos, contaminación atmosférica, aguas, costas y prevención y control integrados de la contaminación.
RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3).	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	11/09/2003	Este programa nacional tiene como objeto que España, a más tardar en el año 2010, cumpla, como mínimo, los techos nacionales de emisión establecidos en el anexo I de la Directiva 2001/81/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos.
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	18/11/2003	Llei del sorolll a nivell estatal
DECRET 281/2003, de 4 de novembre, de modificació del Decret 148/2001, de 29 de maig, d'ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	20/11/2003	Ordenació ambiental de les instal·lacions de telefonia mòbil i altres instal·lacions de radiocomunicació
REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	13/01/2004	Este real decreto tiene por objeto establecer objetivos de calidad del aire y regular su evaluación, mantenimiento y mejora en relación con el ozono troposférico, así como determinar la información a la población y a la Comisión Europea de los niveles ambientales de dicho contaminante, todo ello con la finalidad de evitar, prevenir o reducir sus efectos nocivos sobre la salud humana y el medio ambiente en
REAL DECRETO 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión y se fijan	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	12/03/2004	Este real decreto tiene por objeto regular, en su capítulo II y anexos, las emisiones a la atmósfera de dióxido de azufre, de óxidos de nitrógeno y de partículas procedentes de grandes instalaciones de combustión, así como, en su capítulo III, ciertas condiciones para el control de las emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo
EMISIÓ ACÚSTICA EN ACTIVITATS INDUSTRIALS	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2005	Document d'acció professional en quant a emissió acústica
QUALITAT ACÚSTICA EN L'EDIFICACIÓ	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2005	Document d'acció professional en quant a la qualitat acústica en l'edificació.
DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	05/05/2005	L'objecte d'aquest reglament és regular les característiques de les instal·lacions i els aparells d'il·luminació d'acord amb els criteris que estableix la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	17/12/2005	Es desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
AÏLLAMENT ACÚSTIC	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2006	Document d'acció professional en quant a l'aïllament acústic
REIAL DECRET 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils de determinades pintures i vernissos i de productes de renovació de l'acabat de vehicles	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	24/02/2006	Este real decreto, que transpone la Directiva 2004/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, tiene por objeto limitar el contenido total de COV en las pinturas, barnices y productos de renovación del acabado de vehículos relacionados en el anexo I, con el fin de prevenir y reducir la contaminación atmosférica debida a la contribución de los COV a la formación de ozono troposférico.
DECRET 397/2006, de 17 d'octubre, d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	26/10/2006	Aplicació del règim de comerç de drets d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle i de regulació del sistema d'acreditació de verificadors d'informes d'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.
CRITERIS EMISSIONS DE L'OGAU	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	11/09/2007	Criteris de^l'OGAU en relació a la instal·lació de focus emissors
REAL DECRETO 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	23/06/2007	Este real decreto tiene por objeto: a) definir y establecer un valor objetivo de concentración de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno en el aire ambiente, y garantizar
MANTENIMENT DE PARCS EOLICS	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	20/09/2007	Manteniment i funcionament de parcs eolics

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
DOCUMENT BÀSIC HR DEL CTE	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido"
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
CATÀLEG D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS DEL CTE	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/2008	El Catálogo de Elementos Constructivos está concebido como un instrumento de ayuda para el cumplimiento de las exigencias generales de diseño de los requisitos de Habitabilidad: Salubridad, Protección frente al ruido y Ahorro de Energía, establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE)
EMPRESES-BIBLOGRAFIA	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/2008	Bibliografia sobre soroll, empreses insonoritzadores, etc..
VALORS LÍMIT LEGISLATS DE CONTAMINANTS ATMOSFÈRICS	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	27/08/2008	Valors legislats de la qualitat de l'aire
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE: ATMOSFERA	ATMOSFERA	EN VIGOR	CATALUNYA	---	Web del departament de Medi Ambient i hbitatge, secció atmosfera
NORMATIVA ATMOSFERICA	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	---	Llistat de tota la normativa a nivell estatal en materia d'atmosfera.
LEY 34/2007, de 15-11-2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera.	ATMOSFERA	EN VIGOR	ESPANYA	15-11-2007	Esta ley tiene por objeto establecer las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea posible, aminorar los daños que de ésta puedan derivarse para las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza
TELESQUEMARIO SCHNEIDER ELECTRIC	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/06/1999	Manual electrotécnico
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	Se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión
REBT ITC BT 01	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	TERMINOLOGÍA.
REBT ITC BT 02	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	NORMAS DE REFERENCIA EN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN
REBT ITC BT 03	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALADORES AUTORIZADOS EN BAJA TENSIÓN
REBT ITC BT 04	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES
REBT ITC BT 05	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	VERIFICACIONES E INSPECCIONES
REBT ITC BT 06	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	REDES AÉREAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN
REBT ITC BT 07	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN
REBT ITC BT 08	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	SISTEMAS DE CONEXIÓN DEL NEUTRO Y DE LAS MASAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
REBT ITC BT 09	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
REBT ITC BT 010	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	PREVISIÓN DE CARGAS PARA SUMINISTROS EN BAJA TENSIÓN
REBT ITC BT 011	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA. ACOMETIDAS
REBT ITC BT 012	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE ENLACE: ESQUEMAS
REBT ITC BT 013	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE ENLACE: CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN.
REBT ITC BT 014	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE ENLACE: LGA
REBT ITC BT 015	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE ENLACE: DERIVACIONES INDIVIDUALES
REBT ITC BT 016	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE ENLACE: COMPTADORS
REBT ITC BT 017	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE ENLACE: TECNOLOGIA DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA.
REBT ITC BT 018	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
REBT ITC BT 019	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS PRESCRIPCIONES GENERALES
REBT ITC BT 020	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS: SISTEMAS DE INSTALACION
REBT ITC BT 21	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS: TUBOS Y CANALES PROTECTORAS
REBT ITC BT 22	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS: PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES.
REBT ITC BT 23	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS: PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.
REBT ITC BT 24	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS: PROTECCIÓN CONTRA LOS CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
REBT ITC BT 25	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES EN VIVIENDAS: NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS.
REBT ITC BT 26	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES EN VIVIENDAS: PRESCRIPCIONES GENERALES DE INSTALACION.
REBT ITC BT 27	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES EN VIVIENDAS: LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA
REBT ITC BT 28	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA
REBT ITC BT 29	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
REBT ITC BT 30	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES EN LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
REBT ITC BT 31	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: PISCINAS Y FUENTES.
REBT ITC BT 32	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: MAQUINAS DE ELEVACIÓN Y TRANSPORTE.
REBT ITC BT 33	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: INSTALACIONES PROVISIONALES Y TEMPORALES DE OBRAS
REBT ITC BT 34	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: FERIAS Y STANDS
REBT ITC BT 35	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: ESTABLECIMIENTOS AGRÍCOLAS Y HORTÍCOLAS
REBT ITC BT 36	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN.
REBT ITC BT 37	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: INSTALACIONES A TENSIONES ESPECIALES.
REBT ITC BT 38	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: REQUISITOS PARTICULARES PARA LA INSTALACIÓN ELECTRICA EN QUIROFANOS Y SALAS DE INTERVENCIÓN Página 1 de 7
REBT ITC BT 39	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES: CERCAS ELÉCTRICAS PARA GANADO.
REBT ITC BT 40	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN
REBT ITC BT 41	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES ELECTRICAS EN CARAVANAS Y PARQUES DE CARAVANAS
REBT ITC BT 42	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES ELECTRICAS EN PUERTOS Y MARINAS PARA BARCOS DE RECREO
REBT ITC BT 43	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIÓN DE RECEPTORES: RECEPTORES PARA ALUMBRADO
REBT ITC BT 44	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIÓN DE RECEPTORES: PRESCRIPCIONES GENERALES
REBT ITC BT 45	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIÓN DE RECEPTORES: APARATOS DE CALDEO
REBT ITC BT 46	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIÓN DE RECEPTORES: CABLES Y FOLIOS RADIANTES EN VIVIENDAS.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
REBT ITC BT 47	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIÓN DE RECEPTORES: MOTORES.
REBT ITC BT 48	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIÓN DE RECEPTORES: TRANSFORMADORES Y AUTOTRANSFORMADORES. REACTANCIAS Y RECTIFICADORES. CONDENSADORES.
REBT ITC BT 49	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES ELECTRICAS EN MUEBLES.
REBT ITC BT 50	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOCALES QUE CONTIENEN RADIADORES PARA SAUNAS
REBT ITC BT 51	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	INSTALACIONES DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN, GESTIÓN TÉCNICA DE LA ENERGÍA Y SEGURIDAD PARA VIVIENDAS Y EDIFICIOS
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 03	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 03
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 04	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 04
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 05	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 05
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 10	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 10
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 12	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 12
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 014	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 14
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 015	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 15
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 016	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 16
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 019	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 19
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 020	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 20
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 049	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 49
GUIA TÈCNICA REBT ANNEX 01	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 10
GUIA TÈCNICA REBT	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 10
GUIA TÈCNICA REBT ANNEX 02	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	02/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 10
GUIA TÈCNICA REBT ANNEX 03	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	03/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 10
GUIA TÈCNICA REBT ANNEX 04	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	04/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 10
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 13	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	13/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 13
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 017	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	17/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 17
GUIA TÈCNICA REBT INTRODUCCIÓ	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	18/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 10
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 021	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	21/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 21
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 026	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	26/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 26
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 027	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	27/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 27
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 028-1	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	28/09/2003	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 28-1

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
GUIES DEL REBT	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	30/09/2003	Guies d'aplicació del reglament electrotècnic en Baixa Tensió
INTERPRETACIONS I ACLARIMENTS DEL REBT	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	30/09/2003	Interpretacions i aclariments del reglament electrotècnic a garatges, enllumenat, trasters, etc.
CABLEJATS DELS CABLES SEGONS EL REBT	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	19/12/2003	LAS NOVEDADES DE LOS CABLES ELÉCTRICOS EN EL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN 2002
EXTRACTE UNE 20460□5□523:2004	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/2004	EXTRACTE UNE 20460□5□523:2004
INSTRUCCIÓ TÈCNICA 9-2004 SOBRE LES CONDICIONS DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ EN EDIFICIS D'HABITATGES	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA	10/05/2004	CONDICIONS DE SEGURETAT EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ EN EDIFICIS D'HABITATGES.
DECRET 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA	26/08/2004	Es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 09	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2004	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 09
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 028-2	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	28/09/2004	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 28-2
INSTRUCCIÓ 10/2005 de 16 de desembre de la Dg d'Energia i Mines per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal.lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja esxistents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA	16/09/2005	Es fixa un termini provisional per a la inscripció d'instal.lacions d'energia elèctrica de baixa tensió ja esxistents, sotmeses al règim d'inspecció periòdica
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 025	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	25/09/2005	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 25
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 08	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2005	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 08
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 018	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2005	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 18
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 022	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2005	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 22
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 023	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2005	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 23
GUIA TÈCNICA REBT ITC BT 024	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2005	Guia Tècnica de la instrucció tècnica de Baixa Tensió 24
DESIGNACIÓN DE LOS CABLES DE ENERGÍA DE BAJA TENSIÓN	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	15/10/2005	(TENSIÓN ASIGNADA HASTA 0,6/1 kV)
FOTOVOLTÀIQUES A LA XARXA BT (FINS A 100 KW) DE FECSA ENDESA.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2006	Procediment d'interconnexió d'instal·lacions Fotovoltàiques a la xarxa BT (fins a 100 kW) de FECSA ENDESA
NORMA TÉCNICA PARTICULAR DE FECSA ENDESA DE INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2006	Defineix les característiques de la red de distribució elèctrica de baixa tensió
CONDICIONS TÈCNIQUES I DE SEGURETAT A INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	30/10/2006	Condicions de seguretat i tècniques de instal·lacions distribuidores d'energia elèctrica.
GUÍA VADEMÉCUM PARA INSTALACIONES DE ENLACE EN BAJA TENSIÓN	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/12/2006	Guia Vadevecum de fecsa Endesa
VADEVECUM FECSA CATALÀ	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/12/2006	d'enllaç destinades a subministrar l'energia elèctrica des de la xarxa de distribució de FECSA ENDESA a les instal·lacions interiors del client. Es denominen instal·lacions d'enllaç, les que uneixen la caixa general de protecció, caixes generals de protecció o unitats funcionals
DECRET 74/2007, de 27 de març, pel qual es modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA	29/03/2007	Pel qual es modifica l'article 13.1 del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE FECSA ENDESANTP	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/06/2007	Guia Vadevecum de fecsa
CONTACTES I TELÈFONS DE FECSA	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2008	Informació sobre FECSA
NOTA SOBRE EL REBT	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	30/09/2008	Nota sobre el reglament electrotècnic en Baixa Tensió
NORMAS DE GRUPO ENDESA	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	30/09/2008	Normas del grup endesa

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
PROJECTE DE GARATGE AMB CYPE ELEC	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	30/09/2008	Projecte d'una instal·lació elèctrica d'un garaig. Facilitat pel EIC.
APUNTS: INTRODUCCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN
APUNTS: GENERALITATS DEL REBT.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	GENERALITATS DEL REBT.
APUNTS: APARAMENTA DE LES INSTALACIONS, DEFECTOS Y PROTECCIONES.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	APARAMENTA DE LES INSTALACIONS, DEFECTOS Y PROTECCIONES.
APUNTS: SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, POSTES A TERRA,	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN, POSTES A TERRA,
APUNTS:INSTALACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	INSTALACIÓN INTERIOR DE VIVIENDAS
APUNTS: INSTALACIONES DE ENLACE	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	INSTALACIONES DE ENLACE
APUNTS: CÁLCULO DE SECCIONES	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	CÁLCULO DE SECCIONES
APUNTS: INSTALACIONES EN INDUSTRIAS I SERVICIOS.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	INSTALACIONES EN INDUSTRIAS I SERVICIOS.
APUNTS: PUBLICA CONCURRENCIA.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	PUBLICA CONCURRENCIA.
APUNTS: REACTIVA.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	ENERGIA REACTIVA.
APUNTS: SÍMBOLS INSTALACIONS ELÈCTRIQUES.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	SÍMBOLS INSTALACIONS ELÈCTRIQUES.
APUNTS: SÍMBOLS INSTALACIONS ELÈCTRIQUES. ESQUEMES UNIFILARS	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	SÍMBOLS INSTALACIONS ELÈCTRIQUES.
IL·LUMINACIÓ: -INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
IL·LUMINACIÓ:ILUMINACIÓN EN INTERIORES	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	ILUMINACIÓN EN INTERIORES
IL·LUMINACIÓ:ALUMBRADO EXTERIOR:	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	ALUMBRADO EXTERIOR:
IL·LUMINACIÓ: CONTAMINACIÓ I EFICIÈNCIA	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/03/2009	CONTAMINACIÓ I EFICIÈNCIA.
GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES DE BAIXA I ALTA TENSIÓ	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2009	Guió de continguts dels projectes de Baixa i alta tensió.
GRUPS ELECTRÒGENS: CÁLCULO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	CÁLCULO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
GRUPS ELECTRÒGENS: DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA NECESARIA DE UN GRUPO ELECTRÓGENO	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA NECESARIA DE UN GRUPO ELECTRÓGENO
GRUPS ELECTRÒGENS: INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	INSTALACIÓN DE GRUPOS ELECTRÓGENOS
GRUPS ELECTRÒGENS: MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO REFRIGERADO POR AGUA	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	MANUAL DE INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO REFRIGERADO POR AGUA
CALCUL I DISSENY INSTAL·LACIONS DE GRUPS ELECTROGENS	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	----	Resum de docments sobre el càlcul i el disseny d'instal·lacions DE grups electrogens
CALCUL I DISSENY INSTAL·LACIONS DEBAIXA TENSIÓ	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	----	Resum de docments sobre el càlcul i el disseny d'instal·lacions DE BAIXA TENSIÓ. INCLOU NTP DE FECSA ENDESA
CALCUL I DISSENY INSTAL·LACIONS DE IL·LUMINACIÓ	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	----	Resum de docments sobre el càlcul i el disseny d'instal·lacions DE IL·LUMINACIÓ
REAL DECRETO 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 A EA-07.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	19/11/2008	Se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
TAULA CONSULTIVA TC-IE - NOTA T59.	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA		En el cas de reformes d'instal·lacions existents de P > 43,648 kW* i us diferent d'habitatge, quan aquesta instal·lació circuli soterrada per l'exterior del local, ¿s'ha de substituir el cableiat de la derivació individual per cables
TAULA CONSULTIVA TC-IE - NOTA T63	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA		
INSTRUCCIÓ 3/2010 DE PRÒRROGA DE LA I 5/2010	BAIXA TENSIÓ	EN VIGOR	CATALUNYA	09/09/2010	prorroga el termini per inscriure les instal·lacions elèctriques segons la Instrucció 10/2005 fins al 31 de desembre del 2012, sempre que la inspecció periòdica d'aquestes instal·lacions s'hagi fet abans del 19 de març del 2011
CARTOGRAFIA MIRAMON I SERVIDOR DE MAPES INTERACTIUS	CARTOGRAFIA	EN VIGOR	CATALUNYA	---	Des d'aquest apartat podeu accedir a la cartografia ambiental del Departament de Medi Ambient, tant en format SIG com mitjançant un navegador d'internet. El SIG del Departament de Medi Ambient forma part del Sistema d'Informació Ambiental de la Generalitat de Catalunya
HIPERMAPA	CARTOGRAFIA	EN VIGOR	CATALUNYA	---	L'Hipermapa (Atles electrònic de Catalunya) és l'instrument corporatiu de la Generalitat per a presentar a Internet la seva informació georeferenciada d'una forma integrada i sistemàtica
INSTIUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA	CARTOGRAFIA	EN VIGOR	CATALUNYA	---	En cerca de través del mapa hi trobem un cercador de mapes molt complet
GUÍA TÉCNICA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Guía Técnica Mantenimiento de instalaciones térmicas
GUÍA TÉCNICA PROCEDIMIENTOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE PLANTAS ENFRIADORAS DE AGUA Y EQUIPOS AUTÓNOMOS DE TRATAMIENTO DE AIRE	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Guía Técnica Procedimientos para la determinación del rendimiento energético de plantas enfriadoras de agua y equipos autónomos de tratamiento de aire
GUÍA TÉCNICA DISEÑO Y CÁLCULO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE CONDUCCIONES, APARATOS Y EQUIPOS	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Guía Técnica Diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, aparatos y equipos
GUÍA TÉCNICA TORRES DE REFRIGERACIÓN.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Guía Técnica Torres de refrigeración.
GUÍA TÉCNICA PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA CALDERAS	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Guía Técnica Procedimiento de inspección periódica de eficiencia energética para calderas
GUÍA TÉCNICA CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Guía Técnica Contabilización de consumos.
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que
RESUM DEL NOU RITE 2007	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Resum del nou reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis
RESUM DEL NOU RITE 2007 (ITE 2)	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Resum del nou reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis
RESUM DEL NOU RITE 2007 (ITE 3)	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Resum del nou reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis
RESUM DEL NOU RITE 2007 (ITE 2, 3, 4)	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Resum del nou reglament d'instal·lacions tèrmiques dels edificis
INSTRUCCIÓ 12/2008 SIE D'ACLARIMENTS SOBRE LA REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	CATALUNYA	27/11/2008	SOBRE LA REFORMA DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS
INSTRUCCIÓ 6/2009 SIE QUE APROVA EL MODEL DE CERTIFICAT ANUAL DE MANTENIMENT I L'ETIQUETA DE MANTENIMENT I INSPECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS A CATALUNYA	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	CATALUNYA	04/04/2009	S'aprova el model normalitzat d'imprès ITE-6, Certificat anual de manteniment, el format i contingut del qual figura en l'annex 1 d'aquesta Instrucció, que han de subscriure les empreses instal·ladores-mantenidores d'instal·lacions tèrmiques en els edificis en el manteniment de les instal·lacions esmentades, d'acord amb el que preveu la Instrucció 4/2008 SIE, que regula els requeriments que han de complir les instal·lacions tèrmiques en els edificis a Catalunya. El model ITE-6 serà emplenat i subscrit cada any amb les dades corresponents per l'empresa instal·ladora-mantenidora, la qual en lliurarà al titular de la instal·lació un exemplar, i un altre exemplar restarà en possessió de l'empresa instal·ladora-mantenidora. El model esmentat es troba disponible en el web de l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE) de la Generalitat (www.gencat.cat/oge)
MAH/2405/2009, de 29 d'abril, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les calderes i els escalfadors domèstics de gas.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	08/09/2009	Per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les calderes i els escalfadors domèstics de gas.
GUIÓ DE CONTINGUTS PER PROJECTES D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES SEGONS EL NOU RITE	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	Guió de continguts de projectes instal·lacions tèrmiques.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
APUNTS: CLIMATIZACIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE AIRE	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	CLIMATIZACIÓN O ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
APUNTS: CÀLCUL DE CÀREGUES.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	CÀLCUL DE CÀREGUES.
APUNTS: PSICROMETRIA I	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	PSICROMETRIA I
APUNTS: PSICROMETRIA II	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	PSICROMETRIA II
APUNTS: SISTEMES DE TRACTAMENT D'AIRE	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	SISTEMES DE TRACTAMENT D'AIRE
APUNTS: XARXES DE CONDUCTES I	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	XARXES DE CONDUCTES I
APUNTS: XARXES DE CONDUCTES II	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	XARXES DE CONDUCTES II
APUNTS: GENERACIÓ DEL FRED I DEL CALOR.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	GENERACIÓ DEL FRED I DEL CALOR.
APUNTS: SISTEMES DE CONTROL	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	SISTEMES DE CONTROL
APUNTS: ACÚSTICA	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	ACÚSTICA
APUNTS: CALDERAS	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	CALDERES
APUNTS: CÀLCUL DE CÀREGUES TAULA	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	TAULA DE CÀLCL DE CÀRREGUES
APUNTS: TAULES TERMODINÀMIQUES.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	TAULES TERMODINÀMIQUES
APUNTS: REFRIGERANTS I BOMBES DE CALOR.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	REFRIGERANTS I BOMBES DE CALOR.
APUNTS: RESUM RITE	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	RESUM RITE
REAL DECRETO 1826/2009, DE 27 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS, APROBADO POR REAL DECRETO 1027/2007, DE 20 DE JULIO.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	27/11/2009	Modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	CLIMA_TÈRMIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, en adelante RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento.
APUNTES PARA EL CÁLCULO DE INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO	*BAIXA TENSIÓ*	--	--	*01/05/2005*	*Càlcul de intensitats de curtcircuit*
DOCUMENT BÀSIC CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN - ACCIONES EN LA EDIFICIACIÓN Y CIMIENTOS	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Código Técnico de la Edificación - Acciones en la Edificiación y Cimientos
DOCUMENT BÀSIC CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN - FÁBRICA Y MADERA	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Código Técnico de la Edificación - Fábrica y Madera
DOCUMENT BÀSIC CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN - SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y ACERO	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Código Técnico de la Edificación - Seguridad Estructural y Acero
DOCUMENT BÀSIC CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICIACIÓN - SALUBRIDAD	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Código Técnico de la Edificiación - Salubridad
DOCUMENT BÀSIC DE AHORRO DE ENERGÍA	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Código Técnico de la Edificación - Ahorro de Energía
DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT D'UTILITZACIÓ DB-SU (INCLOU MODIFICACIONS I CORRECCIONS)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Document Bàsic de seguretat d'utilització(inclou modificacions del RD 1371/2007)
DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D'INCENDI DB-SI (INCLOU MODIFICACIONS I CORRECCIONS)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Document Bàsic de seguretat contra incendis (inclou modificacions del RD 1371/2007)
REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ.	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Aprova el Codi Tècnic de la Edificació

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
REAL DECRETO 1371/2007, DE 19 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL DOCUMENTO BÁSICO «DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO» DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN Y SE MODIFICA EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación
DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la
DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el
DOCUMENTO BÁSICO SE (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad estructural"
DOCUMENTO BÁSICO SE-A (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados con acero en edificación. No se contemplan, por tanto, aspectos propios de otros campos de la construcción (puentes, silos, chimeneas, antenas, tanques, etc.) Tampoco se tratan aspectos relativos a
DOCUMENTO BÁSICO SE-AE (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las acciones sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE
DOCUMENTO BÁSICO SE-C (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento propiamente dicho, que
DOCUMENTO BÁSICO SE-F (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural de muros resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques
DOCUMENTO BÁSICO SE-M(actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad de los elementos estructurales de madera en edificación.
DOCUMENTO BÁSICO SI (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento
DOCUMENTO BÁSICO SU (actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la
DOCUMENTO BÁSICO HR(actualitzat pel RD1371/2007)	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido"
CONSULTAS SI-SU	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Recopilación de consultas dirigidas a la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda
CORRECCIÓ ERRORS DEL CTE	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	25/01/2008	Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
CATÁLOGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL CTE	CTE	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/2008	El Catálogo de Elementos Constructivos está concebido como un instrumento de ayuda para el cumplimiento de las exigencias generales de diseño de los requisitos de Habitabilidad: Salubridad, Protección frente al ruido y Ahorro de Energía, establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
itc mi. if001 - terminologia.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	classificació dels refrigerants (fluids frigogènics).
itc mi. if002 - classificació dels refrigerants (fluids frigogènics).	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	classificació dels refrigerants (fluids frigogènics).
itc mi. if003 - classificació dels sistemes de refrigeració.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Classificació dels sistemes de refrigeració.
itc mi. if004 - utilització dels diferents refrigerants.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Utilització dels diferents refrigerants.
itc mi. if005 - materials empleats en la construcció d'equips frigorífics.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Materials empleats en la construcció d'equips frigorífics.
itc mi. if006 - maquinaria frigorífica i accessoris.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Maquinaria frigorífica i accessoris.
itc mi. if007 - sala de màquines.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Sala de màquines.
itc mi. if008 - focus de calor.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Focus de calor.
itc mi. if009 - protecció de les instal·lacions contra sobrepressions.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Protecció de les instal·lacions contra sobrepressions.
itc mi. if010 - estanquitat dels elements d'un equip frigorífic.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Estanquitat dels elements d'un equip frigorífic.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
itc mi. if011 - cambres d'atmosfera artificial.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Cambres d'atmosfera artificial.
itc mi. if012 - instal·lacions elèctriques.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Instal·lacions elèctriques.
itc mi. if013 - instal·lacions i conservadors frigoristes autoritzats.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Instal·lacions i conservadors frigoristes autoritzats.
itc mi. if014 - dictamen sobre la seguretat de plantes i instal·lacions frigorífiques	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Dictamen sobre la seguretat de plantes i instal·lacions frigorífiques
itc mi. if015 - inspecciones periòdiques.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Inspecciones periòdiques.
itc mi. if016 - mesures de protecció personal i de prevenció contra incendis.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Mesures de protecció personal i de prevenció contra incendis.
itc mi. if017 - símbols a utilitzar en esquemes d'elements d'equips frigorífics	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	24/01/1977	Símbols a utilitzar en esquemes d'elements d'equips frigorífics
REAL DECRETO 3099/1977, DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	06/12/1977	SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORIFICAS.
ORDRE DE 18 DE SETEMBRE DE 1995 (DOGC 13.10.95), SOBRE EL PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES - CONSERVADORES, DE LES ENTITATS D'INSPECCIÓ I CONTROL I DELS TITULARS, EN LES PLANTES I INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES.	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	13/10/1995	SOBRE EL PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES - CONSERVADORES, DE LES ENTITATS D'INSPECCIÓ I CONTROL I DELS TITULARS, EN LES PLANTES I INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES.
DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.	FRED	EN VIGOR	CATALUNYA	29/07/2004	S'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
INSTRUCCIÓ 4/2005 DGEMSI	FRED	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	D'aclariments sobre els requisits de disseny d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i d'instal·lacions frigorífiques per a la prevenció i control de la legionel·losi
INSTRUCCIÓ 4/07 SIE	FRED	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2007	EN RELACIÓ ALS EQUIPS A PRESSIÓ I LES VÀLVULES DE SEGURETAT EN LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES
GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES	FRED	EN VIGOR	ESPANYA	01/09/2009	Guió de contingut del que han de contindre els projectes d'instal·lacons frigorífiques.
REAL DECRETO 1853/1993, DE 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMESTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES.	GAS	EN VIGOR	ESPANYA	24/11/1993	Se aprueban el adjunto Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y sus anexos, así como el apéndice relativo a las instrucciones técnicas de desarrollo complementario.
ORDRE de 28 de març de 1996	GAS	EN VIGOR	CATALUNYA	28/04/1996	Segueixen en vigor l'Ordre de 28 de març de 1996 del Departament d'Indústria i Energia sobre Actuació de les empreses instal.ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars de les instal.lacions de gasos combustibles.
REAL DECRETO 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.	GAS	EN VIGOR	ESPANYA	31/12/2002	Se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.	GAS	EN VIGOR	ESPANYA	04/09/2006	Se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES DE GAS	GAS	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2007	Guió de continguts de projectes de gasos combustibles
INSTRUCCIÓ TÈCNICA 1/2007	GAS	EN VIGOR	CATALUNYA	28/02/2008	Sobre procediment administratiu per a l'aplicació a la Comunitat Autònoma de Catalunya d'aquest RD 919/2006
GUIÓ DE CONTINGUTS PROJECTES D'INSTAL·LACIONS DE GRUES TORRE	GRUES TORRE	EN VIGOR	ESPANYA	01/04/2008	Guió de continguts de projectes de grues torre
ORDRE DE 29 DE NOVEMBRE DE 1984, PER LA QUAL S'APROVA EL "MANUAL D'AUTOPROTECCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D'EMERGÈNCIA CONTRA INCENDIS I D'EVACUACIÓ DE LOCALS I EDIFICIS".	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	29/11/1984	Aprobació del manual d'autoprotecció en establiments
L'ORDRE D'11 DE JULIOL DE 1986, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN ELS REQUISITS PER A LA INSTAL•LACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CÀMPINGS.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	11/07/1986	Els establiments de càmping, a banda de la normativa que hagin de complir en les diferents edificacions que continguin, han de complir específicament amb el que disposa en matèria de prevenció d'incendis l'Ordre d'11 de juliol de 1986, per la qual s'estableixen els requisits per a la instal·lació i funcionament dels càmpings.
ORDRE D'11 DE JULIOL DE 1986, PER LA QUAL S'ESTABLEIXEN ELS REQUISITS PER A LA INSTAL•LACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CÀMPINGS.	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	11/07/1986	Requisits contra incendis en càmpings

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
LLEI 10/1990, DE 15 DE JUNY, SOBRE POLICIA DE L'ESPECTACLE, LES ACTIVITATS RECREATIVES I ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	15/06/1990	regula, en el marc de les competències de la Generalitat, la funció de policia respecte als espectacles públics i els establiments i les activitats recreatives de pública concurrència, amb independència que llur titularitat sigui pública o privada, tingui o no tingui fins lucratius i es realitzi de forma habitual o esporàdica, sens perjudici d'allò que disposa l'article 14.2 d'aquesta Llei.
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC EN ACTIVITATS D'EMMAGATZEMATGE	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/1991	Determinar els paràmetres que cal considerar a l'hora d'efectuar el càlcul de la càrrega de foc de cadascun dels sectors d'incendi en activitats d'emmagatzematge, amb l'objectiu d'ajustar tant com sigui possible el resultat obtingut a les condicions de risc real de l'establiment.
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: LLUERNES EN COBERTA EN ESTABLIMENTS INDUSTRIALS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/1991	Definir les condicions que cal garantir en la coberta dels establiments industrials per tal d'evitar la transmissió d'incendis a través de la fusió de les lluernes.
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: DOCUMENTO INTERPRETATIVO Requisito esencial nº 1 "RESISTENCIA MECÁNICA Y ESTABILIDAD"	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/07/1991	El presente Documento Interpretativo se refiere a la Directiva del Consejo 89/106/CEE(3)4de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, en lo sucesivo denominada "la Directiva".
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: DOCUMENTO INTERPRETATIVO Requisito Esencial nº 2 "SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO"	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/07/1991	El presente Documento Interpretativo trata de los aspectos de las obras relacionados con la "seguridad en caso de incendio". Determina los productos o familias de productos, así como las características pertinentes para un rendimiento satisfactorio.
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: DOCUMENTO INTERPRETATIVO Requisito Esencial nº 3 "HIGIENE, SALUD Y MEDIO AMBIENTE"	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/07/1991	El presente Documento Interpretativo trata de los aspectos de las obras relacionados con la "higiene, salud y medio ambiente". Determina los productos o familias de productos, así como las características pertinentes para un rendimiento satisfactorio.
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: DOCUMENTO INTERPRETATIVO Requisito esencial nº 4 "SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN"	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/07/1991	El presente Documento Interpretativo trata de los aspectos de las obras relacionados con la "seguridad de utilización". Determina los productos o familias de productos, así como las características pertinentes para un
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/07/1991	El requisito antes citado puede aplicarse a todas las obras en cuyo interior o cercanías se hallen personas cuya salud pudiera verse afectada por el nivel de ruido al que están expuestas. Se completa posteriormente con la noción de bienestar aplicable a las actividades del sueño, el descanso y el trabajo. Otras directivas comunitarias definen o definirán las medidas de protección frente al ruido. Tal es el caso de determinadas máquinas, vehículos, etc., cuyos niveles de emisión de ruido son objeto de valores límite. Lo mismo cabe decir de la protección de los trabajadores en sus lugares de trabajo, para la que se toma en consideración el nivel de ruido percibido.
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN: P R O D U C T O S D E C O N S T R U C C I Ó N	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/07/1991	El presente Documento Interpretativo trata sobre el requisito esencial "Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico" definido en la Directiva del siguiente modo : "Las obras y sus sistemas de calefacción, refrigeración y ventilación deberán proyectarse y construirse de forma que la cantidad de energía necesaria para su utilización sea moderada, habida cuenta las condiciones climáticas del lugar, y de sus ocupantes."
PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ: Parte común de los documentos interpretativos	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	11/08/1993	El presente Documento Interpretativo se refiere a la Directiva del Consejo 89/106/CEE1) de 21 de Diciembre de 1.988 relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los productos de construcción, en lo sucesivo denominada "la Directiva".
REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. BOE NÚMERO 298 DE 14 DE DICIEMBRE DE 1993	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	05/11/1993	Es objeto del presente Reglamento establecer y definir las condiciones que deben cumplir los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios
DECRET 241/1994, DE 26 DE JULIOL, SOBRE CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	26/07/1994	condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. a Catalunya
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	10/11/1995	La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/1997	El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/1997	El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo.
ORDEN DE 16 DE ABRIL DE 1998 SOBRE NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APENDICES DEL MISMO.	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	28/04/1998	sobre normes de procediment i desenvolupament del RD 1942/1993, de 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis i se'n revisa l'Annex I i els Apèndixs.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
DECRET 76/1999, DE 23 DE MARÇ, DE CREACIÓ D'UNA PONÈNCIA TÈCNICA INTERDEPARTAMENTAL D'ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES EN CADA DELEGACIÓ TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GENERALITAT. (CORRECCIÓ D'ERRADA EN EL DOGC NÚM. 2985, PÀG. 12735, DE 30.9.1999).	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	23/03/1999	En cada Delegació Territorial del Govern de la Generalitat es crea una ponència tècnica interdepartamental d'espectacles i activitats recreatives que té per finalitat informar i, si escau, proposar al delegat o delegada territorial del Govern l'establiment de condicionaments a les llicències municipals específiques per realitzar un espectacle o exercir una activitat recreativa en un local o establiment de pública concurrència, en els supòsits previstos en l'article 2 d'aquest Decret.
ANNEX IV.A: ACTIVITATS SOTMESES A L'INFORME DE BOMBERS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	18/05/1999	Activitats sotmeses a l'informe de prevenció d'incendis del departament de Bombers
ANNEX IV.B DOCUMENTACIÓ PREVENCIÓ D'INCENDIS DE LES ACTIVITATS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	18/05/1999	Documentació de prevenció d'incendis que han de tenir les activitats
DECRET 239/1999, DE 31 D'AGOST, PEL QUAL S'APROVA EL CATÀLEG DELS ESPECTACLES, LES ACTIVITATS RECREATIVES I ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS SOTMESOS A LA LLEI 10/1990, DE 15 DE JUNY, SOBRE POLICIA DE L'ESPECTACLE, LES ACTIVITATS RECREATIVES I ELS ESTABLIMENTS PÚBLICS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	31/08/1999	s'aprova el catàleg dels espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 10/1990, de 15 de juny
TINSCI: EVACUACIÓ DE FUMS EN ELS APARCAMENTS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/03/2004	complementa l'article 18 de la NBE-CPI/96.
TINSCI: SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN CASES DE PAGÈS(I)	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/03/2004	d'edificacions que no tenen la consideració d'establiments hotelers.
TINSCI: TRASTERS EN APARCAMENTS(I)	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/03/2004	difícilment controlables. És per això que es fa necessari prendre les mesures de prevenció adients per tal de reduir al mínim els riscos i és en aquesta línia que s'amplien els requeriments del CTE
LLEI 4/2004, D'1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS D'ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS D'INCIDÈNCIA AMBIENTAL AL QUE ESTABLEIX LA LLEI 3/1998, DEL 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	05/07/2004	Les activitats d'incidència ambiental que en el moment de l'entrada en vigor de la Llei 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, estiguin classificades en els annexos I i II de la dita Llei i que no hagin obtingut ni sol·licitat encara l'autorització o la llicència ambientals, d'acord amb el que estableix la dita Llei, han de sol·licitar l'autorització o la llicència ambientals segons el que estableix el Programa d'adequació de les activitats d'incidència ambiental a la Llei 3/1998, que ha de formular el Govern
DOCUMENTACIÓ D'EXCEPCIONALITAT	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	03/12/2004	L'article 1 del RSCIEI preveu que en les activitats que per les seves característiques no es pugui complir alguna de les disposicions reglamentàries el titular ha de presentar una sol·licitud d'excepció (PDF) i justificar-la mitjançant tota la documentació tècnica (PDF) necessària on s'hi especifiquin les mesures alternatives adoptades
REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES..	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	03/12/2004	S'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials.
SOL·LICITUD D'EXCEPCIONALITAT	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	03/12/2004	L'article 1 del RSCIEI preveu que en les activitats que per les seves característiques no es pugui complir alguna de les disposicions reglamentàries el titular ha de presentar una sol·licitud d'excepció (PDF) i justificar-la mitjançant tota la documentació tècnica (PDF) necessària on s'hi especifiquin les mesures alternatives adoptades
CENTRES DOCENTS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Documentació incendis Centres docents
CENTRES HOTELERS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Documentació incendis Centres Hotelers
GUIA DE CÀMPINGS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Documentació incendis en Càmpings
INSTALACIONS AMB REGLAMENTACIÓ ESPECÍFICA	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Documentació incendis D'instal·lacions amb reglamentació específica
PÀGINA WEB BOMBERS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	En aquesta pàgina es van penjant totes les normatives i criteris dels Bombers
SUPÒSIT 1	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Resum dels supòsits d'adequació en matèria de contra incendis de la IT-501
SUPÒSIT 2	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Resum dels supòsits d'adequació en matèria de contra incendis de la IT-501
SUPÒSIT 3	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Resum dels supòsits d'adequació en matèria de contra incendis de la IT-501
SUPÒSITS D'ADEQUACIÓ	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/01/2005	Resum dels supòsits d'adequació en matèria de contra incendis de la IT-501
PLANS D'ATOPROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2005	Plans d'Autoprotecció en instal·lacions esportives
REAL DECRETO 312/2005, DE 18 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	18/03/2005	Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
DECRET 50/2005 PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI 4/2004, D'1 DE JULIOL, REGULADORA DEL PROCÉS D'ADEQUACIÓ DE LES ACTIVITATS EXISTENTS A LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, I DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 220/2001, DE GESTIÓ DE LES DEJECCIONS RAMADERES.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/2005	Aquest Decret té per objecte el desplegament de la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats amb incidència ambiental a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (en endavant, Llei 3/1998), d'acord amb les determinacions fixades en la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998 (en endavant, Llei 4/2004).
ORDRE PRE/337/2005,	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/08/2005	Regula el contingut, el format i el suport informàtic de l'informe de verificació de les avaluacions ambientals i de l'informe de verificació del document d'avaluació en matèria de prevenció d'incendis.
~~GUIÓ DE CONTINGUT DE PROJECTES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS~~	~~INCENDIS~~	~~EN VIGOR~~	~~CATALUNYA~~	~~01/01/2006~~	~~Guió de contingut del que han de contindre els projectes de contra incendis~~
DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT D'UTILITZACIÓ DB-SU (INCLOU MODIFICACIONS I CORRECCIONS)	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Document Bàsic de seguretat d'utilització(inclou modificacions del RD 1371/2007)
DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D'INCENDI DB-SI (INCLOU MODIFICACIONS I CORRECCIONS)	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Document Bàsic de seguretat contra incendis (inclou modificacions del RD 1371/2007)
REIAL DECRET 314/2006, DE 17 DE MARÇ, PEL QUAL S'APROVA EL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ.	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	17/03/2006	Aprova el Codi Tècnic de la Edificació
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: CONFIGURACIÓ DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS(I)	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	26/03/2006	Determinació de la configuració dels establiments de RSCIEI
TINSCI: APARCAMENTS AMB PLACES TANCADES	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/2006	El objecte d'aquest document és establir les condicions específiques de seguretat en cas d'incendi per a locals destinats a d'aparcament que disposin de places tancades i que aquestes no estiguin compartimentades com a local de risc especial d'incendi.
D ' E S C A L E S P R O T E G I D E S I E S P E C I A L M E N T P R O T E G I D E S	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/2006	[illegible] de l'escala a aquest pati.
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: APLICACIÓ DE LA NOTA 4 (TAULA 2.1) DEL REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	20/07/2006	Aplicació de la taula 2.1 del RSCIEI
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: CABLEJAT ELÈCTRIC EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	20/07/2006	Cablejat elèctric en establiments industrials
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: CARREGA DE FOC PER A ESTABLIMENTS DEDICATS A L'ELABORACIÓ, CAVES I MAGATZEMS DE BEGUDES AMB ALCOHOL	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	20/07/2006	Càrrega de foc a Bodegues
TINSCI: REDUCCIÓ DE L'AMPLE D'ESCALA EN EDIFICIS D'HABITATGES EXISTENTS PER INSTAL•LAR UN ASCENSOR	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/10/2006	Aquest document fixarà l'ample mínim d'escala quan calreduir-lo en edificis d'habitatges existents per a instal·lar un ascensor i millorar l'accessibilitat.
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: APLICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ TRANSITORIA SEGONA DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	22/01/2007	Aplicció de la disposició transitòria segona del CTE
TINSCI:SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN CASES DE PAGÈS(II)	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/03/2007	[illegible] d'edificacions que no tenen la consideració d'establiments hotelers.
TINSCI:TRASTERS EN APARCAMENTS(II)	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/03/2007	[illegible] difícilment controlables. És per això que es fa necessari prendre les mesures de prevenció adients per tal de reduir al mínim els riscos i és en aquesta línia que s'amplien els requeriments del CTE
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: APLICACIÓ DEL RSIEI (RD 2267/2004) PER ESTABLIMENTS DE TIPUS A EN HORITZONTAL I DE COBERTA INDEPENDENT	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	26/03/2007	Aplicació del RSIEI (RD 2267/2004) per establiments de tipus A en horitzontal i de coberta independent
IT-501: INSTRUCCIÓ TÈCNICA PER A TRÀMITS D'ADEQUACIÓ D'ACTIVITATS EXISTENTS A LA LLEI 3/1998 EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D'INCENDIS D'ACORD AMB EL DECRET 50/2005	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	04/04/2007	L'objecte de la present instrucció tècnica és precisar el procediment, la documentació i normativa d'aplicació en matèria de prevenció d'incendis per als tràmits d'adequació d'activitats existents, segons el Decret 50/2005, que desplega la Llei 4/2004, reguladora del procés d'adequació de les activitats existents a la LIIA.
TINSCI:TRASTERS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/2007	Aquest document especifica la normativa tècnica d'aplicació en els trasters
GUÍA TÉCNICA DE APLICACIÓN: REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2007	Guia Tècnica d'aplicació del RSCIEI
REIAL DECRET 1371/2007	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	19/10/2007	Se aprueba el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
TINSCI: VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA DE L'ESCALA ESPECIALMENT PROTEGIDA	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/12/2007	[illegible] d'incendi i d'ocupació nul·la que poden obrir al vestíbul d'independència de l'escala especialment protegida que serveix per a l'evacuació d'un local destinat a aparcament (Sc>100 m2) o d'altres usos.
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: BOMBERS: DETERMINACIÓ DE LA CONFIGURACIÓ DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/12/2007	Determinació de la configuració dels establiments de RSCIEI
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS APARCAMENT	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis als Aparcaments

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS COMERCIAL	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis a comerços
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS ADMINISTRATIU.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis a les oficines
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS HABITATGE	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis a ús Habitatge
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS HOSPITALARI	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis a ús Hospitalari
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS PÚBLICA CONCURRÈNCIA	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis a ús pública concurrència
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis a ús Residencial públic
FITXA D'APLICACIÓ CTE: EDIFICIS D'ÚS DOCENT	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/12/2007	Aplicació de la normativa d'incendis a usos docents
OMCPI 2008	INCENDIS	EN VIGOR	BARCELONA	05/04/2008	Regula les condicions de condicions de protecció contra incendis a Barcelona
GUIó DE CONTINGUT DE PROJECTES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	22/07/2008	Guió de contingut del que han de contindre els projectes de contra incendis
LLEI 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	08/08/2008	L'objecte d'aquesta llei és la regulació, dins l'àmbit de competències de la Generalitat, del marc jurídic general de la seguretat industrial en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: REACCIÓ AL FOC DELS ELEMENTS TÈXTILS PENJANTS DELS ESTABLIMENTS D'ÚS RESIDENCIAL PÚBLIC	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/08/2009	Especificar la classe de reacció al foc dels elements tèxtils penjants (tipus cortines, cortinatges, estors, tapissos...) en els establiments d'ús Residencial Públic.
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA: RESISTÈNCIA AL FOC DE L'ESTRUCTURA DE COBERTES LLEUGERES DELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/08/2009	Especificar, en els establiments industrials, el grau de resistència al foc de l'estructura de les cobertes lleugeres i dels seus suports.
CONSULTES SOBRE DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT D'UTILITZACIÓ DB-SU I INCENDIS DB-SI (INCLOU MODIFICACIONS I CORRECCIONS)	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	21/08/2009	Consultes sobre l'SI i el SU
DICCIONARI DE LA CONSTRUCCIÓ	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	----	Diccionari de la construcció amb les definicions dels conceptes mésimportants.
CALCUL I DISSENY INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS	INCENDIS	EN VIGOR	ESPANYA	----	Resum de docments sobre el càlcul i el disseny d'instal·lacions contra incendis
DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	07/09/2010	Aquest Reglament té per objecte el desplegament reglamentari i l'aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	10/03/2010	LLEI 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
DECRET 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.	INCENDIS	EN VIGOR	CATALUNYA	08/03/2010	L'objecte del present decret és el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i inclou la regulació del règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i altres agents sotmesos a autorització o comunicació prèvia que intervenen en la seguretat industrial en el territori de Catalunya.
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.	LEGIONEL·LA	EN VIGOR	ESPANYA	18/07/2003	Este real decreto tiene como objeto la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias en aquellas instalaciones en las que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse.
MARCATGE CE.	MATERIAÑS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/04/2004	La seguretat i la qualitat dels productes industrials a la Unió Europea.
ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ	MEDI AMBIENT	EN VIGOR	BARCELONA	16/06/1999	Objectius és protegir els elements del medi urbà de Barcelona
ORDEN ITC/1389/2008	MEDI AMBIENT	EN VIGOR	ESPANYA	22/05/2008	Por la que se regulan los procedimientos de determinación de las emisiones de los contaminantes atmosféricos SO2, NOX y, partículas procedentes de las grandes instalaciones de combustión, el control de los aparatos de medida y el tratamiento y remisión de la información relativa a dichas emisiones
GUIA DE TRAMITACIÓ INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES	MEDI AMBIENT	EN VIGOR	ESPANYA	22/05/2008	Guía de tramitació d'instal·lacions fotovoltaiques.
CALCUL I DISSENY INSTAL·LACIONS DE GRUPS ELECTROGENS	OLEOHIDRÀULIQUES	EN VIGOR	ESPANYA	----	Resum de docments sobre el càlcul i el disseny d'instal·lacions Oleohidràuliques.
REAL DECRETO 2085/1994, DE 20 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS.	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	27/01/1995	SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS.
itc mi-ip01 - refineries, (boe 27-01-1995)	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	27/01/1995	ITC-MI-IP-01: Refineries
itc mi-ip04 REAL DECRETO 2201/1995, de 28 de desembre de 1995.	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	16/02/1996	ITC-MI-IP-04: «INSTALACIONES FIJAS PARA DISTRIBUCION AL POR MENOR DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES PETROLIFEROS EN INSTALACIONES DE VENTA AL PUBLICO».

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
itc mi-ip03 REAL DECRETO 1427/1997, DE 15 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 «INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO».	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	15/09/1997	ITC-MI-IP-03: «INSTALACIONES PETROLIFERAS PARA USO PROPIO».
itc mi-ip02 REAL DECRETO 1562/1998, de 17 de juliol de 1998 (boe 8.8.1998), pel qual es modifica la instrucció tècnica complementària mi-ip02 «parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers» del reglament aprovada pel reial decret 2085/1994.	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	08/08/1998	ITC-MI-IP-02: es modifica la instrucció tècnica complementària mi-ip02 «parcs d'emmagatzematge de líquids petrolífers» del reglament aprovada pel reial decret 2085/1994.
LEY 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	08/10/1998	El presente Reglamento tiene por objeto establecer las especificaciones técnicas que deben reunir las instalaciones petrolíferas dedicadas al refino, almacenamiento y distribución de los productos carburantes y combustibles líquidos, a fin de obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con los conocimientos actuales, para proteger a las personas y bienes.
GUIO DE PROJECTES INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2004	Document de proposta del que han de dur els projectes d'instal·lacions petrolíferes
itc mi-ip05 REAL DECRETO 365/2005, de 8 de abril, por el que se aprueba la Instrucción técnica complementaria MI-IP05 «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos».	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	27/04/2005	ITC-MI-IP-05: «Instaladores o reparadores y empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos».
itc mi-ip06 REAL DECRETO 1416/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 06 «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos».	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	01/12/2006	ITC-MI-IP-06: «Procedimiento para dejar fuera de servicio los tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos».
GUIO DE PROJECTES INSTAL·LACIONS PETROLÍFERES	PETROLÍFERES	EN VIGOR	ESPANYA	01/04/2008	Document de proposta del que han de dur els projectes d'instal·lacions petrolíferes
LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.	PRL	EN VIGOR	ESPANYA	08/11/1995	llei de Prevenció de riscol laborals
LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS	PRL	EN VIGOR	ESPANYA	10/11/1995	La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.
REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	PRL	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/1997	El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas para la señalización de seguridad y salud en el trabajo.
REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.	PRL	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/1997	El presente Real Decreto establece las disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo.
REIAL DECRET 485/1997, DE 14 D'ABRIL, SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL.	PRL	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/1997	sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball.
REIAL DECRET 486/1997, DE 14 D'ABRIL, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL	PRL	EN VIGOR	ESPANYA	14/04/1997	s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, GUIÓ DE CONTINGUTS	PRL	EN VIGOR	ESPANYA	01/06/2006	Gui dels continguts mínims que ha de dur un estudi bàsic de seguretat i salut.
INSTRUCCIÓ 3/2008 DE LA DIRECCIÓ DE RELACIONS LABORALS SOBRE LA COMUNICACIÓ D'UN CENTRE DE TREBALL	PRL	EN VIGOR	CATALUNYA	18/07/2008	Instrucció sobre la comunicació de centre de treball a la generalitat.
REAL DECRETO 1891/1991, DE 30 DE DICIEMBRE, SOBRE INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO.	RAIGS X	EN VIGOR	ESPANYA	03/01/1992	EL PRESENTE REAL DECRETO TIENE POR OBJETO REGULAR LA UTILIZACION DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE RAYOS X, CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO.
REAL DECRETO 445/1994, DE 11 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLIA EL PLAZO CONTENIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CUARTA Y QUINTA DEL REAL DECRETO 1891/1991, DE 30 DE DICIEMBRE	RAIGS X	EN VIGOR	ESPANYA	22/04/1994	SE AMPLIA EL PLAZO CONTENIDO EN LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS CUARTA Y QUINTA DEL REAL DECRETO 1891/1991, DE 30 DE DICIEMBRE, REGULADOR DE LA INSTALACION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RAYOS X CON FINES DE DIAGNOSTICO MEDICO
Reial Decret 1663/2000, de 29 de setembre, sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	30/09/2000	sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió
Instrucció 5/2006 (PDF, 823kB) sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques que formen part d'un parc solar, de 31 de maig de 2006.	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	31/05/2001	sobre tramitació de les instal·lacions fotovoltaiques que formen part d'un parc solar, de 31 de maig de 2006.
Decret 352/2001, de 18 de setembre, sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	18/09/2001	Sobre procediment administratiu aplicable a les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa elèctrica
Decret 174/2002, d'11 de juny, regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	11/06/2002	Regulador de la implantació de l'energia eòlica a Catalunya
Reial Decret 1028/2007, de 20 de juliol, pel qual s'estableix el procediment administratiu per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de generació elèctrica en el mar territorial.	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	20/07/2007	S'estableix el procediment administratiu per a la tramitació de les sol·licituds d'autorització d'instal·lacions de generació elèctrica en el mar territorial.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
Reial Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2008	S'aprova el text refòs de la Llei d'Avaluació d'Impacte Ambiental de projectes
GUIA DE TRAMITACIÓ INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	22/05/2008	Guía de tramitació d'instal·lacions fotovoltaiques.
ORDEN ITC/2761/2008, DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE AMPLÍA EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DE LA ORDEN ITC/71/2007, DE 22 DE ENERO, POR LA QUE SE MODIFICA EL ANEXO DE LA ORDEN DE 28 DE JULIO DE 1980, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS NORMAS E INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE PANELES SOLARES.	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	03/10/2008	Homologació de pannells solars.
DECRET 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.	RENOVABLES	EN VIGOR	CATALUNYA	28/09/2009	Aquest Decret té per objecte: a) establir els requisits per a la instal·lació de parcs eòlics i definir els criteris energètics, ambientals, urbanístics i paisatgístics que han de regir en la instal·lació dels parcs eòlics. b) regular la implantació d'instal·lacions de sistemes de captació d'energia solar fotovoltaica instal·lades directament sobre el terreny, per tal de facilitar la seva implantació, avançar cap els objectius establerts en el Pla d'Energia de Catalunya 2006-2015 i assegurar la seva correcta ubicació en el territori. c) definir els procediments administratius d'autorització d'instal·lació i d'execució dels parcs eòlics i de les instal·lacions fotovoltaiques, integrant els diversos tràmits previstos a la normativa aplicable.
GUIA SOBRE EDIFICIS D'OFICINES EFICIENTS	RENOVABLES	EN VIGOR	ESPANYA	01/0172009	Guia sobre edificis d'oficines eficieents energeticament
ORDRE de 6 de setembre de 1988 sobre prescripcions en el tractament i l'eliminació dels olis usats	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	06/09/1988	Tractament i l'eliminació dels olis usats
REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero sobre prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	06/02/1991	EL OBJETO DEL PRESENTE REAL DECRETO ES ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS Y COMPLETAR LAS DISPOSICIONES EXISTENTES PARA REDUCIR Y EVITAR LA CONTAMINACION PRODUCIDA POR EL AMIANTO, EN INTERES DE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SALUD HUMANA.
LLEI 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	15/07/1993	Objecte L'objecte d'aquesta Llei és la regulació de la gestió dels residus en l'àmbit territorial de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria d'ordenació del territori, de protecció del medi ambient i de preservació de la natura.
REAL DECRETO 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	09/09/1993	Se aprueba el adjunto Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
DECRET 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	06/04/1994	Regula el registre de gestors de Residus.
DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	08/08/1994	És objecte d'aquest Decret la regulació de les operacions de gestió dels enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinen a l'abandonament
DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	09/01/1996	S'aprova el Catàleg de residus de Catalunya
DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	07/01/1997	Sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats
LEY 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	25/06/1997	Reduir i prevenir l'impacyte sobre el medi dels residus d'envasos i els envasos.
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	22/04/1998	Te per bjecte prevenir la generació de residus.
REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecucion de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/1998	Se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecucion de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
DECRET 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	09/01/1999	Gestió dels residus sanitaris.
DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	06/04/1999	Modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya
DECRET 64/1982, de 9 de març, pel qual s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les deixalleries i residus.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	06/04/1999	s'aprova la reglamentació parcial del tractament de les deixalleries i residus
DECRET 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	06/04/1999	Es regulen les instal·lacions d'incineració de residus i els límits de les seves emissions a l'atmosfera
DECRET 93/1999, de 6 d'abril, de procediments de gestió de residus.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	06/04/1999	Procediment s de gestió de residus.
DECRET 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d'ús.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	27/07/1999	Sobre la gestió de vehicles fora d'ús.
REAL DECRET 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	28/08/1999	se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan
LIEI11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	13/11/2000	Reguladora de la incineració de residus.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	12/06/2001	Modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció
DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/08/2001	Es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
DECRET 220/2001, d'1 d'agost, de gestió de les dejeccions ramaderes	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/08/2001	Gestió de les dejeccions ramaderes
REAL DECRETO 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	28/12/2001	Sobre els residus d'envasos de products fitosanitàris.
REAL DECRETO 45/1996, de 19 de enero, por el que se regula diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	28/12/2001	Este Real Decreto tiene por objeto establecer medidas con la finalidad de facilitar la valorización o la eliminación controlada de las pilas y acumuladores usados que figuran en el anejo 1.
DECRET 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	19/02/2002	Regulador de les condicions per a la incineració de residus.
REAL DECRETO 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	03/01/2003	1. Es objeto de este Real Decreto establecer medidas para prevenir la generación de residuos procedentes de los vehículos, regular su recogida y descontaminación al final de su vida útil, así como las demás operaciones de tratamiento, con la finalidad de mejorar la eficacia de la protección ambiental a lo largo del ciclo de vida de los vehículos.
REAL DECRETO 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos.	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	30/05/2003	Este real decreto tiene por objeto establecer las medidas a que deben ajustarse las actividades de incineración y coincineración de residuos, con la finalidad de impedir o limitar los riesgos para la salud humana y los efectos negativos sobre el medio ambiente derivados de estas actividades. Para alcanzar los anteriores objetivos, se establecen condiciones y requisitos para el funcionamiento de las instalaciones de incineración y coincineración de residuos, así como valores límite de emisión de contaminantes, que deberán ser aplicados y respetados, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación sobre residuos, contaminación atmosférica, aguas, costas y prevención y control integrados de la contaminación.
LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	01/07/2003	Objecte L'objecte d'aquesta Llei és la regulació de la gestió dels residus en l'àmbit territorial de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria d'ordenació del territori, de protecció del medi ambient i de preservació de la natura.
REAL DECRETO 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	18/01/2005	Este real decreto tiene por objeto establecer una relación de actividades susceptibles de causar contaminación en el suelo, así como adoptar criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados
REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrònicos y la gestión de sus residuos.	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	26/02/2005	Este real decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir la incidencia ambiental de los aceites industriales, así como para reducir la generación de aceites usados tras su utilización o, al menos, facilitar su valorización, preferentemente mediante regeneración u otras formas de reciclado, de acuerdo con el orden de prioridades establecido en el artículo 7
REAL DECRETO 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	26/02/2005	Este real decreto tiene por objeto prevenir la generación de neumáticos fuera de uso, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión, y fomentar, por este orden, su reducción, reutilización, reciclado y otras formas de valorización, con la finalidad de proteger el medio ambiente.
REAL DECRET 228/2006, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 1378/1999, de 27 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a l'eliminació i gestió dels policlorobifenils, policloroterfenils i aparells que els continguin. (aquest decret esta tbé a: http://www.arc-cat.net/ca/altres/pcb/index.html)	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	25/02/2006	se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
REAL DECRETO 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	04/03/2006	Este anexo tiene por objeto establecer los modelos relativos a los sistemas de bases de datos sobre envases y residuos de envases previstos en el artículo 15 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y en el artículo 15 de este Reglamento.
REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	03/06/2006	Este real decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir la incidencia ambiental de los aceites industriales, así como para reducir la generación de aceites usados tras su utilización o, al menos, facilitar su valorización, preferentemente mediante regeneración u otras formas de reciclado, de acuerdo con el orden de prioridades establecido en el artículo 7
Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	24/10/2007	Esta ley regula la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga».
NORMATIVA MEDI AMBIENTAL	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2008	Enllaç a on es pot descarregar tota la normativa medi ambiental
GUIA PER A LA REDACCIÓ DE L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2008	Estudi de com es tenen que gestinar els residus de la construcció.
LLEI 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	17/07/2008	L'objectiu general d'aquesta regulació és millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar els ens públics competents per raó de la matèria dels mecanismes d'intervenció i control necessaris per a garantir que la gestió dels residus es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones, reduint l'impacte mediambiental
CÀLCUL DE TERRES	*BAIXA TENSIÓ*	--	--	--	*Càlcul terres*

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
CÀLCUL DE INSTAL·LACIONS	*BAIXA TENSIÓ*	--	--	--	*Càlcul nstal·lacions BT*
DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats.	RESIDUS	EN VIGOR	ESPANYA	30/04/2009	DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de residus en els dipòsits controlats
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.	RESIDUS	EN VIGOR	CATALUNYA	28/07/2009	L'objectiu general d'aquesta regulació és millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya, obtenir un alt nivell de protecció del medi ambient i dotar els ens públics competents per raó de la matèria dels mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la gestió dels residus es duu a terme sense posar en perill la salut de les persones, reduint l'impacte ambiental i, en particular:
LLEI 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial.	SEGURETAT INDUSTRIAL	EN VIGOR	CATALUNYA	08/08/2008	L'objecte d'aquesta llei és la regulació, dins l'àmbit de competències de la Generalitat, del marc jurídic general de la seguretat industrial en el territori de Catalunya, incloent-hi la vigilància del mercat en aquesta matèria.
DECRET 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial.	SEGURETAT INDUSTRIAL	EN VIGOR	CATALUNYA	08/03/2010	L'objecte del present decret és el desplegament reglamentari de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial, i inclou la regulació del règim jurídic aplicable als operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i altres agents sot·mesos a autorització o comunicació prèvia que intervenen en la seguretat industrial en el territori de Catalunya.
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	14/03/1992	Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
LLEI 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica	SOROLL	EN VIGOR	CATALUNYA	11/07/2002	De protecció contra la contaminació acústica
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	18/11/2003	Llei del sorolll a nivell estatal
EMISIÓ ACÚSTICA EN ACTIVITATS INDUSTRIALS	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2005	Document d'acció professional en quant a emissió acústica
QUALITAT ACÚSTICA EN L'EDIFICACIÓ	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2005	Document d'acció professional en quant a la qualitat acústica en l'edificació.
AÏLLAMENT ACÚSTIC 8	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2005	DOSSIER EIC: Manual Visat
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/12/2005	Es desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
AÏLLAMENT ACÚSTIC	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2006	Document d'acció professional en quant a l'aïllament acústic
Documento Básico HR	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de protección frente al ruido. La correcta aplicación del DB supone que se satisface el requisito básico "Protección frente al ruido".
Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	23/10/2007	Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para el desarrollo y ejecución de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
AÏLLAMENT ACÚSTIC 1	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: Aïllament acústic
AÏLLAMENT ACÚSTIC 2	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: Guió de continguts
AÏLLAMENT ACÚSTIC 3	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: Serveis Jurídics
AÏLLAMENT ACÚSTIC 4	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: Manual de bones pràctiques per a la presentació de projectes d´activitats
AÏLLAMENT ACÚSTIC 5	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: Emissió acústica en activitats industrials - Anàlisi Freqüencial
AÏLLAMENT ACÚSTIC 6	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: Qualitat acústica en l´edificació
AÏLLAMENT ACÚSTIC 7	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	17/01/2008	DOSSIER EIC: La Gestió del coneixement a les Enginyeries
CATÀLEG D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS DEL CTE	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/2008	El Catálogo de Elementos Constructivos está concebido como un instrumento de ayuda para el cumplimiento de las exigencias generales de diseño de los requisitos de Habitabilidad: Salubridad, Protección frente al ruido y Ahorro de Energía, establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE).
SOROLL GENÈRIC	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/2008	Bibliografia sobre soroll, empreses insonoritzadores, etc..
PWP: CONTROL DEL SOROLL, ASPECTES TÈCNICS I FORMALS	SOROLL	EN VIGOR	ESPANYA	01/05/2008	Control del soroll aspectes tècnic i formals.

TÍTOL NORMATIVA/CRITÈRI	TIPUS	ESTAT	ÀMBIT	ENTRADA EN VIGOR/PUBLICACIÓ	BREU RESUM
DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.	SOROLL	EN VIGOR	CATALUNYA	16/11/2009	Protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.
MODIFICACIONS DE LES NORMES URBANÍSTIQUES	URBANISME	EN VIGOR	A.METROPOLITANA	01/01/2004	Són modificacions fetes a diversos municipis de les Normes urbanístiques.
MODIFICACIONS ORDENANÇA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ	URBANISME	EN VIGOR	A.METROPOLITANA	01/01/2004	Modifica les ordenances de rehabilitació.
MODIFICACIONS ORDENANCES METROPOLITANES D'EDIFICACIÓ	URBANISME	EN VIGOR	A.METROPOLITANA	01/01/2004	modificacions de les ordenances de l'edificació a certs municipis
NORMES URBANÍSTIQUES DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ	URBANISME	EN VIGOR	A.METROPOLITANA	01/01/2004	L'objecte d'aquest Pla General és l'ordenació urbanística del territori que integra l'Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona
ORDENANÇA METROPOLITANA DE PUBLICITAT	URBANISME	EN VIGOR	A.METROPOLITANA	01/01/2004	La redacció de l'Ordenança metropolitana de publicitat respon a la necessitat d'establir uns criteris mínimament uniformes en el control i fiscalització de l'activitat publicitària en l'àmbit dels municipis que conformen la CMB.
ORDENANÇA METROPOLITANA DE REHABILITACIÓ	URBANISME	EN VIGOR	A.METROPOLITANA	01/01/2004	El seu objecte és la regulació de les actuacions de rehabilitació millorant la definició, la classificació i l'adequació dels articles de les Normes Urbanístiques i de les Ordenances d'Edificació.
ORDENANCES METROPOLITANES D'EDIFICACIÓ	URBANISME	EN VIGOR	A.METROPOLITANA	01/01/2004	la regulació en sol urbà dels aspectes constructius, tècnics, sanitaris, de seguretat i de règim de serveis de l'edificació, sigui quin sigui el seu ús o destí, no previstos o necessitats de desenvolupament, a les
ORDENANCES DE L'EDIFICACIÓ	URBANISME	EN VIGOR	BARCELONA	17/12/2004	Regula les ordenances de l'edificació a Barcelona
REAL DECRETO 866/2010, DE 2 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA LA TRAMITACIÓN DE LAS REFORMAS DE VEHÍCULOS.	VEHICLES	EN VIGOR	ESPANYA	14/07/2010	Constituye el objeto de este real decreto la regulación del procedimiento para la realización y tramitación de las reformas efectuadas en vehículos después de su matriculación definitiva en España con el fin de garantizar que tras la reforma se siguen cumpliendo los requisitos técnicos exigidos para su circulación
DOSSIER DE VENTILACIÓN	VENTILACIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2002	Proposta tècnica de ventilació del col·legi de enginyers tècnics de guipúscoa.
ADAPTACIÓ D'ESPAIS A LA LLEI DEL TABAC	VENTILACIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/01/2005	Adaptació epais a la normativa del tabac
NECESSITATS VENTILACIÓ PÀRQUINGS I NAUS INDUSTRIALS	VENTILACIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	11/07/2007	Necessitats de ventilació en aparcaments i naus industrials. Novovent.
APUNTS: VENTILACION LOCALIZADA	VENTILACIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	11/07/2007	VENTILACION LOCALIZADA
CRITERIS DE BAREMS PER TREBALLS ENGINYERS	*CRITERI_TINSCI_CIRCULAR*	--	*ESPANYA*	*21/07/2010*	*Barems deHonoraris per enginyers*
APUNTS: CURSO DE VENTILACIÓN	VENTILACIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	11/07/2007	CURSO DE VENTILACIÓN
APUNTS: VENTILADORES	VENTILACIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	11/07/2007	VENTILADORES
APUNTS: CANALIZACIÓN CON LANA DE VIDRIO	VENTILACIÓ	EN VIGOR	ESPANYA	01/10/2009	CANALIZACIÓN CON LANA DE VIDRIO
EXPLICACIO DE LA PCAA	*ACTIVITATS*	--	*CATALUNYA*	*21/07/2010*	*Explicació de la nova PCAA*
EXPLICACIO DE LA PCAA	*CRITERI_TINSCI_CIRCULAR*	--	*CATALUNYA*	*21/07/2010*	*Explicació de la nova PCAA*
PLA ENERGIA EDIFICIS GENERALITAT.	*CRITERI_TINSCI_CIRCULAR*	--	*CATALUNYA*	*21/07/2010*	*Explicació de la nova PCAA*

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANNEX IV: NORMATIVA A APLICAR EN PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT.

ÍNDEX.

1. REGISTRE DE NORMATIVA 2

1.1. OBJECTIU DEL REGISTRE. 2
1.2. TAULA DE REGISTRE DE PROJECTES. 3
1.3. TIPOLOGIA DE BASE DE DADES DE NORMATIVA 4

1. REGISTRE DE NORMATIVA

1.1. Objectiu del registre.

L'Objectiu del registre de normativa tècnica, criteris interpretatius, etc, no deixa de ser el coneixement pròpi de l'oficina tècnica i estar al dia en tots els aspectes legals i tècnics.

Per al registre convé saber quines son les dades més importants que hem de conèixer d'una normativa pel seu arxiu i posterior búsqueda, això ho podem veure en la taula del apartat 1.2.

Finalment tota aquesta informació registrada convé tenir-la enmagatzemada en una base de dades de tipus acces per exemple (apartat 1.3).

1.2. Taula de registre de Normativa

1.3. Tipologia de base de dades de normativa

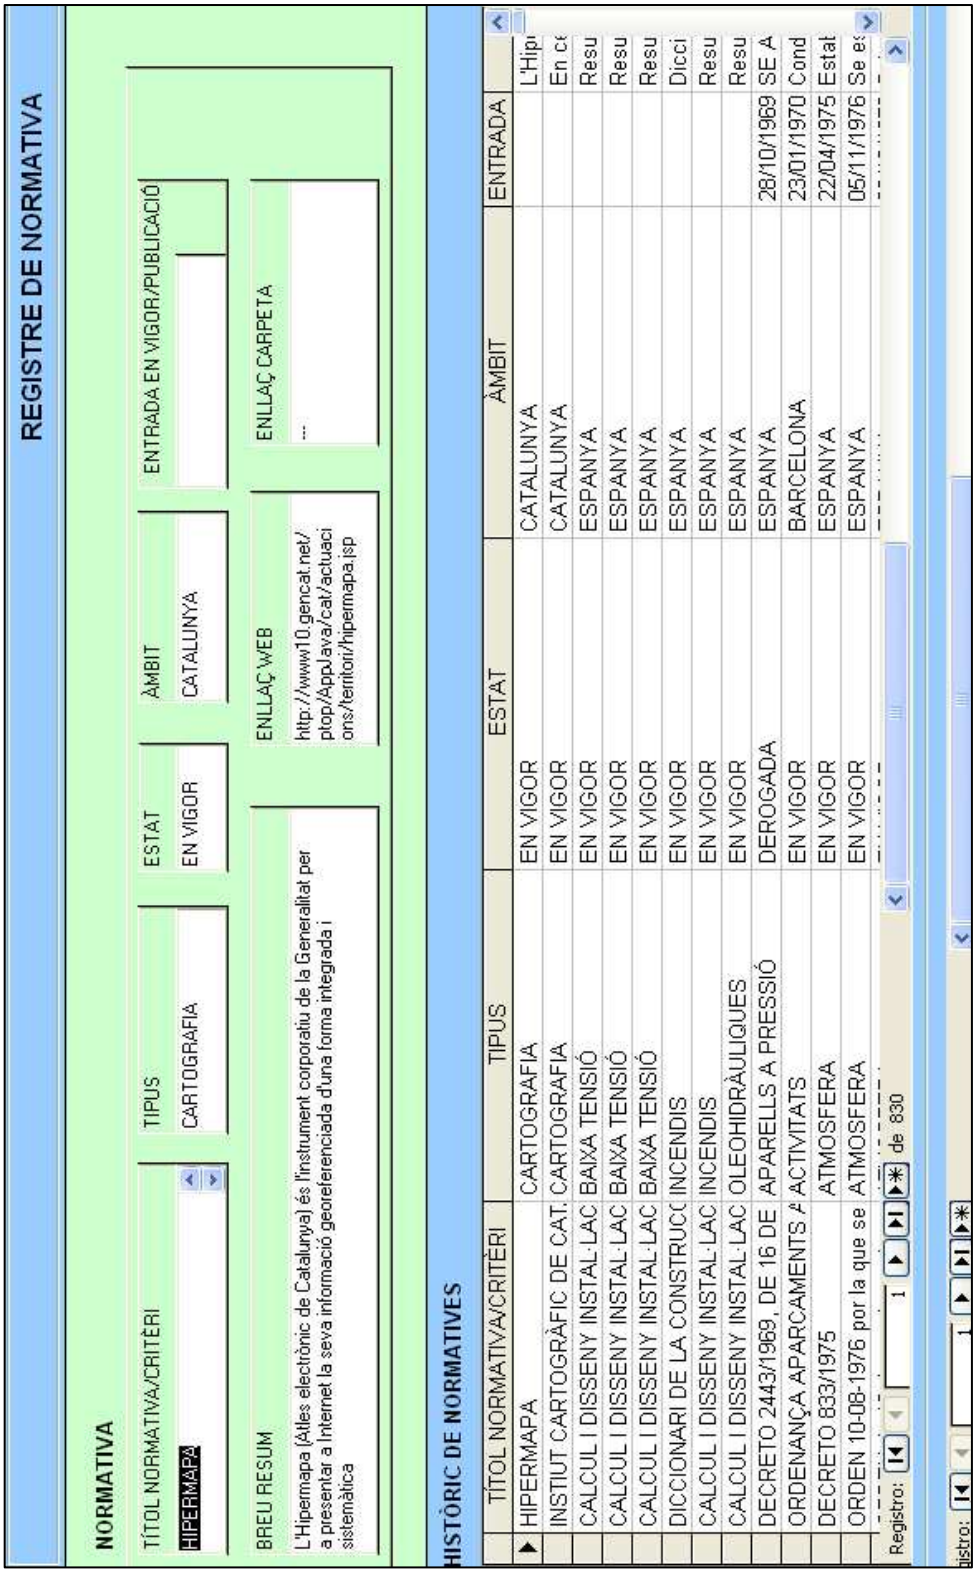

Salvador Pujol Peraire
Enginyer Tècnic Industrial

Terrassa, Gener de 2011.

ÀMBIT D'APLICACIÓ	NORMATIVA	OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC	OBLIGATORI	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICITAT
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	10 ANYS

ÀMBIT D'APLICACIÓ	*NORMATIVA*	*OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC*	*OBLIGATORI*	*RESPONSABLE DEL CONTROL*	*PERIODICITAT*
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	EIC	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació (i mesura) de la resistència de posada a terra, inspecció complementària de la sala: continuitats, connexions a sls, aillament, subministre complementàri.	SI	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació del correcte funcionament del dispositiu del vigilant d'aïllament i proteccions	SI	TITULAR	1 SETMANA
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Comprobació de la continitat dels conductors i de les mesures d'aillament.	SI	TITULAR	1 MES
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesures de la resistència d'aillament.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
ALTA TENSIÓ	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ	Comprobació de les proteccions contra sobre intensitats.	SI	EIC	3 ANYS
ALTA TENSIÓ	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ	Comprobació de les proteccions contra sobre Tensions.	SI	EIC	3 ANYS
ALTA TENSIÓ	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ	Comprobació de les proteccions contra sobre intensitats i contactes.	SI	EIC	3 ANYS
ALTA TENSIÓ	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ	Comprobació de les canalitzacions.	SI	EIC	3 ANYS
ALTA TENSIÓ	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ	Comprobació de la continuitat dels conductors de protecció, mesures i distàncies d'aillaments, de resistència de posta a terra, i de tensió de pas i de contacte.	SI	EIC	3 ANYS
ALTA TENSIÓ	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEGURETAT EN CENTRALS ELÈCTRIQUES I CENTRES DE TRANSFORMACIÓ	Comprobació de l'estat d'aparells i màquines i receptors.	SI	EIC	3 ANYS
GAS	REAL DECRET 1853/1993	Avans de la posada en servei: Comprobació tècnica i visula de la instal·lacio de gas natural i probes d'estanqueitat.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	--
GAS	REAL DECRET 1853/1993	Avans de la posada en servei: Comprobació tècnica i visula de la instal·lacio de gas natural i probes d'estanqueitat.	SI	COMPANYIA SUBMINISTRADORA	--
GAS	REAL DECRET 1853/1993	Avans de la posada en servei: Comprobació tècnica i visula de la instal·lacio de gas natural i probes d'estanqueitat.	SI	COMPANYIA SUBMINISTRADORA	4 ANYS
GAS	REAL DECRET 1853/1993	Avans de la posada en servei: Comprobació tècnica i visula de la instal·lacio de gas natural i probes d'estanqueitat.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	4 ANYS
APARATOS ELEVADORES	REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELE\	Tots els ascensors hauran de ser revistats per lempresa conservadora que hagi contractat el seu manteniment una vegada al mes, com a mínim, d'acord amb tot allò prescrit en l'article 11 del reglament d'aparells elevadors: Comprobació dels dispositius d'enclavament, fre mecànic, limitador de velocitat, paracaigudes,	SI	EMPRESA COMPETENT	1 MES
APARATOS ELEVADORES	REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELE\	Els ascensors en edificis industrials i de pública concurrència: Comprobació dels dispositius d'enclavament, fre mecànic, limitador de velocitat, paracaigudes, amortiguadors, dispositiu de petició de socors, i en general compliment de la normativa.	SI	EIC	2 ANYS
APARATOS ELEVADORES	REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELE\	Els ascensors en edificis de més de 20 vivendes, o amb més de 4 plantes de recorregut: Comprobació dels dispositius d'enclavament, fre mecànic, limitador de velocitat, paracaigudes, amortiguadors, dispositiu de petició de socors, i en general compliment de la normativa.	SI	EIC	4 ANYS
APARATOS ELEVADORES	REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELE\	Els ascensors no inclosos en apartats anteriors: Comprobació dels dispositius d'enclavament, fre mecànic, limitador de velocitat, paracaigudes, amortiguadors, dispositiu de petició de socors, i en general compliment de la normativa.	SI	EIC	6 ANYS
CONTRA INCENDIS	ORDRE DEL 25 DE SETEMBRE DE 1979	Verificació de les vies d'evacuació i portes d'emergència, enllumenat i pannells de senyalització.	SI	TITULAR	1 DIA
CONTRA INCENDIS	ORDRE DEL 25 DE SETEMBRE DE 1979	Comprobar i actualitzar el manual de formació del perosnal i el pla d'emergència i organització de l'autoprotecció.	SI	TITULAR	1 ANY
CONTRA INCENDIS	ORDRE DEL 25 DE SETEMBRE DE 1979	Verificació del correcte funcionament de l'enllumenat d'emergència.	SI	TITULAR	3 MESOS
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA	Totes les instal·lacions frigorífiques, a excepció d'aquelles amb potència absorvida màxima de 1 kw, que utilitzin refrigerants del primer grup: Revisió general i control visual de tota la instal·lació per part d'un frigorista.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	5 ANYS
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA	Totes les instal·lacions frigorífiques, a excepció d'aquelles amb potència absorvida màxima de 1 kw, que utilitzin refrigerants del primer grup: Desmuntatge i revisió de tots els limitadors de pressió i elements de sequretat, inspecció visual dels recipients a pressió i assaig de pressió hidráulica conforme MI IF 010,	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	10 ANYS
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA	Instal·lacions de pública reunió, residencials i locals institucionals.: Revisió general i control visual de tota la instal·lació per part d'un frigorista.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINADAS INSTRUCCIONES MI IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA	instal·lacions de pública reunió, residencials i locals institucionals.: Desmuntatge i revisió de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, inspecció visual dels recipients a pressió i assaig de pressió hidráulica conforme MI IF 010, per part d'un frigorista.	SI	PERSONAL AUTORITZAT O	10 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad:Muros: Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de los muros parcialmente estanco	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad:Muros: Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros parcialmente estancos no están obstruidas.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad:Muros: Comprobación del estado de la impermeabilización interior.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad:Suelos: Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad:Suelos: Limpieza de las arquetas.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad:Suelos: Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Fachadas: Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y manchas.	SÍ	INDIFERENT	3 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Fachadas: Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares.	SÍ	INDIFERENT	3 ANYS

ÀMBIT D'APLICACIÓ	NORMATIVA	OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC	OBLIGATORI	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICITAT
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Fachadas: Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal.	SÍ	INDIFERENT	5 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Fachadas: Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de la cámara.	SÍ	INDIFERENT	10 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Cubiertas: Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Cubiertas: Recolocación de la grava.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Cubiertas: Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado	SÍ	INDIFERENT	3 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Protección frente a la Humedad: Cubiertas: Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares.	SÍ	INDIFERENT	3 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recogida y evacuación de residuos: Limpieza de los contenedores.	SÍ	INDIFERENT	3 DÍAS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recogida y evacuación de residuos: Desinfección de los contenedores	SÍ	INDIFERENT	1,5 MESES
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recogida y evacuación de residuos: Limpieza del suelo del almacén.	SÍ	INDIFERENT	1 DÍA
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recogida y evacuación de residuos: Lavado con manguera del suelo del almacén.	SÍ	INDIFERENT	2 SEMANAS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recogida y evacuación de residuos: Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc..	SÍ	INDIFERENT	1 MES
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recogida y evacuación de residuos: Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del sistema de ventilación, las luminarias, etc..	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recogida y evacuación de residuos: Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores.	SÍ	INDIFERENT	1,5 MESES
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Traslado de residuos por bajantes: Limpieza de las bajantes por gravedad. Revisión y reparación de los daños encontrados.	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Traslado de residuos por bajantes:Limpieza de las bajantes neumáticas. Revisión y reparación de los daños encontrados.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Traslado de residuos por bajantes: Limpieza de las compuertas de vertido.	SÍ	INDIFERENT	1 SEMANA
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recinto de la estación de carga: Limpieza del suelo.	SÍ	INDIFERENT	1 SEMANA
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recinto de la estación de carga: Limpieza de las paredes, las puertas, las ventanas, etc.	SÍ	INDIFERENT	2 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recinto de la estación de carga: Limpieza general de las paredes y techos ,incluidas elementos del sistema de ventilación, luminarias, etc.	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Recinto de la estación de carga: Desinfección, desinsectación y desratización	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Calida del aire interior: Conductos: Limpieza	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Calida del aire interior: Conductos:Comprobación de la estanquidad aparente	SÍ	INDIFERENT	5 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Calida del aire interior: Aberturas: Limpieza.	SÍ	INDIFERENT	6 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Calida del aire interior: Aspiradores híbridos, mecánicos, y extractores: Limpieza.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Calida del aire interior: Filtros: Revisión de funcionamiento.	SÍ	INDIFERENT	5 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Calida del aire interior: Filtros: Limpieza o sustitución.	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Calida del aire interior: Sistmas de control:Revisión del estado de sus automatismos	SÍ	INDIFERENT	2 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Las redes de tuberías, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su mantenimiento y reparación, para lo cual deben	SÍ	INDIFERENT	--
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Los sistemas de bombeo y elevación se encontraran en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.	SÍ	INDIFERENT	--
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas:Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento	SÍ	INDIFERENT	--
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Los sistemas de bombeo y elevación se encontraran en pozos de bombeo dispuestos en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año..	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.	SÍ	INDIFERENT	10 ANYS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
SALUBRIDAD	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Evacuación de aguas: Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.	SÍ	INDIFERENT	--
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Eficiència Energética en la iluminación: Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de	SÍ	INDIFERENT	--
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de captadores: Limpieza de cristales Con agua y productos adecuados.	SÍ	INDIFERENT	--
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de captadores: Comprobar que en los cristales no existen condensaciones en las horas centrales del día.	SÍ	INDIFERENT	3 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de Juntas de los captadores: Comrobar que no existen Agrietamientos y deformaciones.	SÍ	INDIFERENT	3 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual del absorvedor del captador: Comprobar que no existe Corrosión, deformación, fugas, etc.	SÍ	INDIFERENT	3 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de les conexions del captador: Comprobar que no existe fugas en Conexiones.	SÍ	INDIFERENT	3 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de la estructura del captador: Comprobar que no hay degradación, indicios de corrosión.	SÍ	INDIFERENT	3 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de la estructura del Circuito primario: Comprobar que no existen fugas ni humedades en la tubería, aislamiento y sistema de llenado.	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS

ÀMBIT D'APLICACIÓ	*NORMATIVA*	*OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC*	*OBLIGATORI*	*RESPONSABLE DEL CONTROL*	*PERIODICITAT*
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de la estructura del Circuito primario: Vuidar d'aire el botellín amb el purgador manual.	SÍ	INDIFERENT	3 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).: Plan de vigilancia visual de la estructura del Circuito secundario: Comprobació de la temperatura del circuit.	SÍ	INDIFERENT	1 DÍA
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador: Plan de vigilancia visual de la estructura del Circuito secundario: Comprobar que no existen humedades ni fugas.	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	El manteniment per part d'una empresa competent o personal competent de la instal·lació d'ACS solar es realitzarà com a mínim una revisió anual per a captadors amb superfície inferior a 20 m2.	SÍ	INDIFERENT	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	El manteniment per part d'una empresa competent o personal competent de la instal·lació d'ACS solar es realitzarà com a mínim una revisió semestral per a captadors amb superfície superior a 20 m2.	SÍ	INDIFERENT	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador:: Comprobar si existen diferencias entre los diferentes captadores.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador:: Comprobar que no existen condensaciones ni suciedad en los cristales.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador:: Comprobar que no existen agrietamientos, deformaciones en las juntas.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador: Comprobar que no existen deformaciones ni corrosión en el absorvedor.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador:: Comprobación que no existen oscilaciones, ventanas de respiración en la carcasa.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador:: Comprobación que no existen fugas en las connexiones.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Captador:: Comprobación que no existen degradación, indicios de corrosión, y apriete de tornillos en la estructura.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de acumulación: Comprobación que no existen Presencia de lodos en fondo del depósito.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de acumulación: Comprobación que no existen desgaste en los ánodos de sacrificio.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de acumulación: Comprobación del buen funcionamiento Ánodos de corriente impresa.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de acumulación: Comprobación que no existen humedades en el aislamiento del acumulador.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de intercanvio: Comprobación de la eficiencia i de las prestaciones del intercanviador de placas.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de intercanvio: Limpieza del intercanviador de placas.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de intercanvio: Comprobación de la eficiencia i de las prestaciones del intercanviador de serpentin	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Sistema de intercanvio: Limpieza del intercanviador de serpentín.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Comprobar densidad i ph del fluido refrigerante.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Efectuar una prueba de presión i estanqueidad al circuito.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	2 ANYS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Comprobar que no existen humedades ni degradación en las uniones del aislamiento exterior de los conductos del circuito.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Comprobar que no existen humedades ni degradación en las uniones del aislamiento interior de los conductos del circuito.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Vaciar el aire del botellín del purgador manual.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Comprobación de la estanqueidad de las bombas.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Comprobación de la presión del vaso de expansión cerrado.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Comprobación del nivel del vaso de expansión abierto.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Actuación del sistema de llenado.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Circuito hidráulico. Actuaciones para evitar el agarrotamiento (abrir i cerrar) a la válvula de seguridad i a la de corte.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Cuadro eléctrico. Comprbar que esté bien cerrado para que no entre polvo.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica).Cuadro eléctrico. Hacer actuar el control diferencial, el termostato, i verificar el sistema de medida.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Contribución solar al ACS (energía soler térmica). Sistema de energía auxiliar. Actuación de las sondas de temperatura i del sistema auxiliar.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Energia Solar Fotovoltaica: Comprobación de las protecciones eléctricas.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Energia Solar Fotovoltaica: comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el estado de las conexiones.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Energia Solar Fotovoltaica: Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
AHORRO DE ENERGÍA.	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HE (actualitzat pel RD1371/2007)	Energia Solar Fotovoltaica: Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones, reaprietes,	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	6 MESOS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Instalaciones eléctricas en locales con riesgo de explosión: Las instalaciones objeto de esta instrucción se someterán a un mantenimiento que garantice la conservación de las condiciones de seguridad. Como criterio al respecto, se seguirá lo establecido en la norma UNE-EN 60079-17.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quiròfanos y salas de intervención antes de la puesta en servicio de la instalación: Comprobación del funcionamiento de las medidas de protección.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quiròfanos y salas de intervención antes de la puesta en servicio de la instalación: Comprobación la continuidad de los conductores activos y de los conductores de protección y puesta a tierra.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quiròfanos y salas de intervención antes de la puesta en servicio de la instalación: Comprobación de la resistencia de las conexiones de los conductores de protección y de las conexiones de equipotencialidad.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quiròfanos y salas de intervención antes de la puesta en servicio de la instalación: Comprobación de la resistencia de aislamiento entre conductores activos y tierra en cada circuito.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quiròfanos y salas de intervención antes de la puesta en servicio de la instalación: Comprobación de la resistencia de puesta a tierra	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quiròfanos y salas de intervención antes de la puesta en servicio de la instalación: Comprobación de la resistencia de aislamiento de suelos antielectrostáticos	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quiròfanos y salas de intervención antes de la puesta en servicio de la instalación: Comprobación del funcionamiento de todos los suministros complementarios.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--

ÀMBIT D'APLICACIÓ	*NORMATIVA*	*OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC*	*OBLIGATORI*	*RESPONSABLE DEL CONTROL*	*PERIODICITAT*
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quirófanos y salas de intervención: Se realizará un control, al menos semanal, del correcto funcionamiento del dispositivo de vigilancia de aislamiento y de los dispositivos de protección.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 SEMANA
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quirófanos y salas de intervención: Así mismo, se realizarán medidas de continuidad y de resistencia de aislamiento, de los diversos circuitos en el interior de los quirófanos o salas de intervención, como mínimo mensualmente.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 MES
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quirófanos y salas de intervención: El mantenimiento de los diversos equipos deberá efectuarse de acuerdo con las instrucciones de sus fabricantes.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Quirófanos y salas de intervención: Además de las inspecciones periódicas establecidas en la ITC-BT 05, se realizará una revisión anual de la instalación por una empresa instaladora autorizada, incluyendo, en ambos casos, las verificaciones indicadas en 2.4.1 anterior.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por□el que se aprueba el Reglamento electrotécnico□para baja tensión.	Todos los controles realizados serán recogidos en un "Libro de Mantenimiento" de cada INSTALACIÓN, en el que se expresen los resultados obtenidos y las fechas en que se efectuaron, con firma del técnico que los realizó. En el mismo, deberán reflejarse con detalle las anomalías observadas, para disponer de	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Personal tècnicament competent realitzarà medicions a la xarxa de terres per verificar el corecte estat d'aquesta, realitzarà també les reparacions que facin falta.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	RECOMANABLE	Personal tècnicament competent realitzarà medicions a la xarxa de terres per verificar el corecte estat d'aquesta, realitzarà també les reparacions que facin falta.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
ALTA TENSIÓN	REAL DECRETO 3275/1982, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EI	Se guardará a disposición del personal técnico, en la própia instalación, las instrucciones de operación y el libro de instrucciones de control y mantenimiento.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
ALTA TENSIÓN	REAL DECRETO 3275/1982, DE 12 DE NOVIEMBRE, SOBRE CONDICIONES TECNICAS Y GARANTIAS DE SEGURIDAD EI	En el local de instalación y a disposición del personal de servcio, existirá un ejemplar de las nrmas de mantenimiento y verificación de las condiciones de estanqueidad. En instalaciones privadas o comparidas con la companyia, se redactará un documento en el que se detallará quién se hace responsable de la	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
APARATOS ELEVADORES	REAL DECRETO 2291/1985, DE 8 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEV	Tots els ascensors hauran de ser revistats per lempresa conservadora que hagi contractat el seu manteniment una vegada al mes, com a mínim, d'acord amb tot allò prescrit en l'article 11 del reglament d'aparells elevadors: Comprobació dels dispositius d'enclavament, fre mecànic, limitador de velocitat, paracaigudes,	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
GAS	REAL DECRETO 1853/1993, DE 22 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE	Los distribuidores de combustibles gaseosos por canalización deberan aplicar los criterios de operación y mantenimiento que resulten adecuados des del punto de vista de la seguridad pública, realizando además las actuaciones periódicas del reglamento y las especificadas en las normas UNE 60310, UNE 60311,	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: Els titulars de les instal·lacions han de tenir un registre de totes les operacons de manteniment. Aquestes operacions de manteniment poden ser delegades a altres empreses o persones degudament designades i autoritzades. Els titulars de les insta acions que recull l'article 2	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: Revisió de totes les parts del separador de gotes per comprovar el seu bon funcionament.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: Els titulars de les instal·lacions han de tenir un registre de totes les operacons de manteniment. Aquestes operacions de manteniment poden ser delegades a altres empreses o persones degudament designades i autoritzades. Els titulars de les insta acions que recull l'article 2	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: La revisió general de funcionament de la insta ació, incloent-hi tots els elements, es realitza una vegada l'any, i es reparen o se substitueixen els elements defectuosos. En la revisió d'una insta ació s'ha de comprovar que funcioni correctament i que estigui en bon estat de conservació i netedat.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: La revisió de l'estat de conservació i neteja de la insta ació es realitza trimestralment als dipòsits acumuladors	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	3 MESOS
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: La revisió de l'estat de conservació i neteja de la insta ació es realitza MENSUALMENT dels punts terminals de la xarxa interior (aixetes i dutxes), de forma que al final de l'any s'hagin revisat tots els punts terminals de la insta ació.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 MES
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS: Purga de vàlvules de drenatge de les canonades	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 MES
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS: Purga del fons dels acumuladors.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 SEMANA
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS: Setmanalment s'han d'obrir les aixetes i dutxes d'habitacions o insta acions no utilitzades, i deixar córrer l'aigua uns minuts	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 SEMANA
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS: El control de la temperatura s'ha de realitzar diàriament als dipòsits finals d'acumulació, en els quals la temperatura no ha de ser inferior a 60 oC	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 DÍA
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS: Mensualment en un nombre representatiu d'aixetes i dutxes (mostra rotatòria), incloent els més propers i els més allunyats dels acumuladors, i no ha de ser inferior a 50 oC. Al final de l'any s'han d'haver comprovat tots els punts finals de la insta ació.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 MES
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS: Com a mínim anualment s'ha de realitzar una determinació de legione a en mostres de punts representatius de la insta ació. En cas necessari s'han d'adoptar les mesures que calguin per garantir la qualitat de l'aigua.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	AF: La temperatura s'ha de comprovar mensualment al dipòsit, de manera que es mantingui al mínim possible, procurant que hi hagi, on les condicions climatològiques ho permetin, una temperatura inferior a 20 oC.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 MES
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	AF: Quan l'aigua freda de consum humà procedeixi d'un dipòsit, s'han de comprovar els nivells de clor residual lliure o combinat en un nombre representatiu dels punts terminals, i si no arriben als nivells mínims (0,2 mg/l) s'ha d'insta ar una estació de cloració automàtica, que dosifiqui sobre una recirculació	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: 1a En el cas de la desinfecció química amb clor, el procediment que s'ha de seguir és el següent: 1r Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/l de clor residual lliure, a una temperatura no superior a 30 oC i un pH de 7-8, fent-lo arribar a tots els punts terminals de la xarxa 1-2 mg/l i mantenir-lo durant 3 o 2	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: 2a En el cas de la desinfecció tèrmica, el procediment que s'ha de seguir és el següent: 1r Buidar el sistema i, si és necessari, netejar a fons les parets dels dipòsits acumuladors, realitzar les reparacions necessàries i esbandir amb aigua neta. 2n Omplir el dipòsit acumulador i elevar la temperatura de	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	ACS I AF: Els elements desmuntables, com aixetes i dutxes, es netegen a fons amb els mitjans adequats que permetin eliminar incrustacions i adherències i se submergeixen en una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure, durant 30 minuts, i posteriorment s'esbandeixen	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	1 ANY
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: Revisió de totes les parts del el condensador per comprovar el seu bon funcionament.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	6 MESOS
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: S'ha de revisar l'estat de conservació i neteja general, a fi de detectar la presència de sediments, incrustacions, productes de la corrosió, llots i qualsevol altra circumstància que alteri o pugui alterar el bon funcionament	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: També s'ha de revisar la qualitat fisicoquímica i microbiològica de l'aigua del sistema i determinar-ne els paràmetres següents: temperatura, pH, conductivitat, terbolesa, ferro total, Recompte total d'aerobis	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: També s'ha de revisar la qualitat fisicoquímica i microbiològica de l'aigua del sistema i determinar-ne els paràmetres següents:nivell de clor o biocitat utilitzat	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 DÍA
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: Es determina SI EXISTEIXEN aerobis totals de manera mensual.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: Es determina SI EXISTEIX LEGIONEL·LA a amb una periodicitat adequada al nivell de perillositat de la insta ació, com a mínim trimestralment, i sempre 15 dies després de la realització del tractament de xoc. Si són necessaris, s'hi inclouen altres	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: La neteja i desinfecció del sistema complet es fa, almenys, dues vegades l'any, preferiblement al començament de la primavera i la tardor, quan les insta acions siguin de funcionament no estacional i a més en les circumstàncies següents:	SÍ	EMPRESA COMPETENT	6 MESOS
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de torres de refrigeració i condensadors evaporatius: La neteja i desinfecció del sistema complet es fa, almenys, dues vegades l'any, preferiblement al començament de la primavera i la tardor, quan les insta acions siguin de funcionament no estacional i a més en les circumstàncies següents:	SÍ	EMPRESA COMPETENT	6 MESOS
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu SENSE RECIRCULACIÓ: Mensualment s'han de revisar els elements de la banyera i difusors. S'ha de mantenir un nivell adequat de desinfectant residual a les insta acions que utilitzin aigua de captació pròpia o d'una xarxa de proveïment que	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu SENSE RECIRCULACIÓ: Després de cada ús s'han de buidar i netejar les parets i el fons de la Banyera. Diàriament quan finalitza la jornada s'ha de procedir a buidar, netejar, raspallar i desinfectar les parts i el fons del vas.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 DÍA
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu SENSE RECIRCULACIÓ: Semestralment s'han de desmuntar, netejar i desinfectar els difusors del vas d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 per als punts terminals.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	6 MESOS
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu SENSE RECIRCULACIÓ: Anualment es fa una neteja i desinfecció preventiva del total d'elements, conduccions, mesclador de temperatura, vas, difusors i altres elements que formin part de la insta ació d'hidromassatge.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu AMB RECIRCULACIÓ: Mensualment s'han de revisar els elements de la piscina, especialment els conductes i els filtres.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu AMB RECIRCULACIÓ: Cada sis mesos, com a mínim, s'ha de realitzar la revisió, la neteja i la desinfecció sistemàtica dels brocs d'impulsió, les aixetes i les dutxes i s'han de substituir els elements que presentin anomalies per	SÍ	EMPRESA COMPETENT	6 MESOS
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu AMB RECIRCULACIÓ: Diàriament, al final del dia s'ha de netejar el revestiment del vas, i s'hi ha d'afegir clor o brom fins a assolir a l'aigua del sistema 5 mg/l, i l'aigua ha de recircular un mínim de quatre hores per tot el circuit. Cada sis mesos, com	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 DÍA
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu AMB RECIRCULACIÓ: Semestralment s'han de netejar i desinfectar tots els elements que componen la piscina, com ara dipòsits, conduccions, filtre, vas, difusors i altres, d'acord amb el procediment que estableix l'annex 3 per a aigua	SÍ	EMPRESA COMPETENT	6 MESOS
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual.	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--

ÀMBIT D'APLICACIÓ	NORMATIVA	OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC	OBLIGATORI	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICITAT
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
AIGUA CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA	CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DOCUMENTO BÁSICO HS (actualitzat pel RD1371/2007)	Las instalaciones de agua de consumo humano que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciadas provisionalmente deben ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: a) para el llenado de la instalación se abrirán al principio solo un poco las llaves de	SÍ	PERSONAL COMPETENT O	--
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes automàtics de detecció i alarma d'incendis: Comprobació del funcionament de les instal·lacions (amb cada font de subministre). Substitució de pilots fusibles, etc. defectuosos. Manteniment d'acumuladors (neteja de bornes, reposició d'aigua destil·lada).	SÍ	TITULAR	3 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistema manual d'alarma d'incendis: Comprobación de funcinamiento de la instalación (con cada fuente de subministro). Mantenimiento de acumuladores (limpieza de bornas, reposición de agua destilada, etc.).	SÍ	TITULAR	6 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Extintors:. Comprobació de l'accessibilitat, bon estat aparent de conservació i inscripcions, estat de càrrega, i butlletí de presió, així com estat de parts mecàniques.	SÍ	TITULAR	6 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Bocas de incendio equipadas BIE:. Comprobació de l'accessibilitat i senyalització. Inspecció dels components, desenrotllant la manguera en tota la seva extensió, i accionament de la boquilla en totes les seves posicions,. Comprobant la lectura del manòmetre de pressió del servei. Neteja de tancaments, i	SÍ	TITULAR	6 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Hidrants:. Comprobar l'accessibilitat al seu entorn y la senyalització en els hidrants enterrats, inspecció visual comprobant l'estanqueitat del conjunt. Treure les tapes de sortides, engrassar rosques, y comprobar l'estat de les juntes dels ràcors. Engrassar la tuerca d'accionament. Obrir i tancar l'hidrant, comprobant el	SÍ	TITULAR	6 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Columnes seques:. Comprobar l'accessibilitat de l'entrada al carrer y de preses de pisos. Comprobació de la senyalització y de les tapes y el correcte funcionament dels seustancaments (engrassar si és necessàri). Comprobar que les claus de les connexions siameses estan tancades. Comprobar que las	SÍ	TITULAR	6 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Ruixadors d'aigua:. Comprobació de que les boquilles de l'agent extintor o ruixadors estan en bon estat i lliures d'obstacles. Comprobar el bon estat dels components del sistema, en especial la vàlvula de proba dels sistemes de ruixadors, o mandos manuals de instal·lació de sistemes de pols o agents extintors	SÍ	TITULAR	3 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Aigua pulveritzada:. Comprobació de que les boquilles de l'agent extintor o ruixadors estan en bon estat i lliures d'obstacles. Comprobar el bon estat dels components del sistema, en especial la vàlvula de proba dels sistemes de ruixadors, o mandos manuals de instal·lació de sistemes de pols o agents extintors	SÍ	TITULAR	3 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Espuma:. Comprobació de que les boquilles de l'agent extintor o ruixadors estan en bon estat i lliures d'obstacles. Comprobar el bon estat dels components del sistema, en especial la vàlvula de proba dels sistemes de ruixadors, o mandos manuals de instal·lació de sistemes de pols o agents extintors gasosos.	SÍ	TITULAR	3 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Agents extintors gasosos:. Comprobació de que les boquilles de l'agent extintor o ruixadors estan en bon estat i lliures d'obstacles. Comprobar el bon estat dels components del sistema, en especial la vàlvula de proba dels sistemes de ruixadors, o mandos manuals de instal·lació de sistemes de pols o agents extintors	SÍ	TITULAR	3 MESOS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes automàtics de detecció d'incendis i alarma d'incendis: Verificació integral de la instal·lació. Neteja de l'equip de centrals i accessoris. Verificació de unions roscades i soldades. Neteja i reglatge de relés. Tensions i intensitats i equips de transmissió alarma. Proba final de la instal·lació amb cada font de	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes automàtics de detecció d'incendis i alarma d'incendis: Verificació integral de la instal·lació. Neteja de l'equip de centrals i accessoris. Verificació de unions roscades i soldades. Neteja i reglatge de relés. Tensions i intensitats i equips de transmissió alarma. Proba final de la instal·lació amb cada font de	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes manual d'alarma d'incendis: Verificació itegral de la instal·lació. Neteja dels seus components, verificació de les unions soldades o roscades. Prueba final.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Extintors: Verificació de l'estat de la càrrega, pressió d'impulsió de l'agent extintor. Estat de la manguera, boquilla o llança, vàlvules o parts mecàniques.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Extintors: A partir de la data de timbrat de l'extintor (i per tres vegades) es retimbrarà d'acord a la ITC-MIE AP5 Reglament d'aparells a pressió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Bocas de incendio equipadas BIE:. Desmuntatge de la manguera i assaig d'aquesta en un lloc adequat. Comprobar el correcte funcionament de les boquilles en diferents posicions i sistema de tancament. Comprobació de l'estanqueitat dels ràcors i la seva manguera i estat de les juntes. Comprobar indicació del	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Bocas de incendio equipadas BIE:. Sotmentre la manguera a una pressió de 15 Kg/cm2.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes de ruixadors d'aigua pulveritzada: Comprobació integral, d'acord amb les instruccions del fabricant, incloent la verificació dels components del sistema, especialment dispositius de disparament i alarma, comprobant la càrrega de l'agent extintor i indicador de la mateixa. Proba de la instal·lació en les	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes de ruixadors de pols: Comprobació integral, d'acord amb les instruccions del fabricant, incloent la verificació dels components del sistema, especialment dispositius de disparament i alarma, comprobant la càrrega de l'agent extintor i indicador de la mateixa. Proba de la instal·lació en les condicions	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes de ruixadors d'espuma: Comprobació integral, d'acord amb les instruccions del fabricant, incloent la verificació dels components del sistema, especialment dispositius de disparament i alarma, comprobant la càrrega de l'agent extintor i indicador de la mateixa. Proba de la instal·lació en les condicions	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
CONTRA INCENDIS	REAL DECRETO 1942/1993 POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTR	Sistemes de ruixadors d'anhidric carbonic: Comprobació integral, d'acord amb les instruccions del fabricant, incloent la verificació dels components del sistema, especialment dispositius de disparament i alarma, comprobant la càrrega de l'agent extintor i indicador de la mateixa. Proba de la instal·lació en les	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
LEGIONEL·LA	REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la	Manteniment de banyeres i piscines d'hidromassatge d'ús colectiu SENSE RECIRCULACIÓ: Els nivells de desinfectant residual són els següents: a) Clor residual lliure: entre 0,8 i 2 mg/l. b) Brom residual lliure entre 2 i 4 mg/l (recomanat en aigua tèbia) mantenint el pH entre 7,2 i 7,8. S'han de realitzar almenys	SÍ	EMPRESA COMPETENT	12 HORES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Neteja dels evaporadors.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Neteja dels condensadors.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Drenatge, neteja i tractament dels circuits de refrigeració.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprobació estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació i neteja, si és procedent, de conductes de fums i xemeneia.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Neteja del cremador de la caldera.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió del vas d'expansió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió dels sistemes de tractament d'aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació del material refractari.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació estanqueitat de tancament entre cremador i caldera.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió general caldera de gas.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió general caldera de gasoil	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació nivell d'aigua en circuits.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació estanqueitat de circuits de canonades.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació estanqueitat vàlvules de seguretat.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació del taratge d'elements de seguretat.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió i neteja de filtres d'aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió i neteja de filtres d'aire.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió bateries d'intercanvi tèrmic	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY

ÀMBIT D'APLICACIÓ	*NORMATIVA*	*OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC*	*OBLIGATORI*	*RESPONSABLE DEL CONTROL*	*PERIODICITAT*
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió d'unitats terminals aigua-aire	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió d'equips autònoms.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió de bombes i ventiladors.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió del estat de l'aïllament tèrmic.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió del sistema de control automàtic.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal inferior o igual a 24 Kw.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	4 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Instal·lació d'energia solar tèrmica.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació DE l'estat de l'emmagatzematge del biocombustible sòlid.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 SEMANA
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible sòlid.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Control visual caldera biomassa	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 SEMANA
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Comprovació i neteja, si és procedent, del circuit de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions d'entre 5 i 70 Kw: Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Neteja dels evaporadors.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Neteja dels condensadors.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Drenatge, neteja i tractament dels circuits de refrigeració.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprobació estanqueitat i nivells de refrigerant i oli en equips frigorífics.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació i neteja, si és procedent, de circuit de fums de calderes.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació i neteja, si és procedent, de conductes de fums i xemeneia.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Neteja del cremador de la caldera.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió del vas d'expansió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió dels sistemes de tractament d'aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació del material refractari.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació estanqueitat de tancament entre cremador i caldera.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió general caldera de gas.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió general caldera de gasoil	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació nivell d'aigua en circuits.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació estanqueitat de circuits de canonades.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació estanqueitat vàlvules d'intercepció.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació del taratge d'elements de seguretat.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió i neteja de filtres d'aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió i neteja de filtres d'aire.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió bateries d'intercanvi tèrmic	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió d'aparells d'humectació i refredament evaporatiu	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió i neteja d'aparells de recuperació de calor.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió d'unitats terminals aigua-aire	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió d'unitats terminals de distribució d'aire.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió i neteja d'unitats d'impulsió i retorn d'aire.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió d'equips autònoms.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió de bombes i ventiladors.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió del sistema de preparació d'aigua calenta sanitària.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES

ÀMBIT D'APLICACIÓ	NORMATIVA	OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC	OBLIGATORI	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICITAT
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió del estat de l'aïllament tèrmic.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió del sistema de control automàtic.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió d'aparells exclusius per a la producció d'aigua calenta sanitària de potència tèrmica nominal inferior o igual a 24 Kw.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	---
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Instal·lació d'energia solar tèrmica.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació DE l'estat de l'emmagatzematge del biocombustible sòlid.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 SEMANA
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Obertura i tancament del contenidor plegable en instal·lacions de biocombustible sòlid.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Neteja i retirada de cendres en instal·lacions de biocombustible sòlid.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Control visual caldera biomassa	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 SEMANA
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Comprovació i neteja, si és procedent, del circuit de fums de calderes i conductes de fums i xemeneies en calderes de biomassa.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Instal·lacions amb potència tèrmica superior a 70 Kw: Revisió dels elements de seguretat en instal·lacions de biomassa.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 20 Kw <P<=70 Kw: Temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del generador de calor.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 20 Kw <P<=70 Kw: Temperatura ambient del local o sala de màquines.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 20 Kw <P<=70 Kw: Temperatura dels gasos de combustió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 20 Kw <P<=70 Kw: Contingut de monòxid de carboni i de CO2 en els productes de combustió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 20 Kw <P<=70 Kw: Índex de opacitat de fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 20 Kw <P<=70 Kw: Tir a la caixa de fums de la caldera.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	2 ANYS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 70 Kw <P<=1000 Kw: Temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del generador de calor.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 70 Kw <P<=1000 Kw: Temperatura ambient del local o sala de màquines.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 70 Kw <P<=1000 Kw: Temperatura dels gasos de combustió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 70 Kw <P<=1000 Kw: Contingut de monòxid de carboni i de CO2 en els productes de combustió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 70 Kw <P<=1000 Kw: Índex de opacitat de fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica 70 Kw <P<=1000 Kw: Tir a la caixa de fums de la caldera.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica P>1000 Kw: Temperatura o pressió del fluid portador a l'entrada i sortida del generador de calor.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica P>1000 Kw: Temperatura ambient del local o sala de màquines.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica P>1000 Kw: Temperatura dels gasos de combustió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica P>1000 Kw: Contingut de monòxid de carboni i de CO2 en els productes de combustió.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica P>1000 Kw: Índex de opacitat de fums en combustibles sòlids o líquids i de contingut de partícules sòlides en combustibles sòlids.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de calor amb potència tèrmica P>1000 Kw: Tir a la caixa de fums de la caldera.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la temperatura del fluid a l'entrada i sortida del evaporador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la temperatura del fluid a l'entrada i sortida del Condensador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredades per aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la temperatura i pressió d'evaporació.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la temperatura i de la pressió de condensació.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la potència elèctrica absorvida.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: CEE o COP instantàni.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura del cabdal d'aigua en l'evaporador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica 70 Kw< P<=1000 Kw: Mesura de la temperatura del fluid a l'entrada i sortida del evaporador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	3 MESOS
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la temperatura del fluid a l'entrada i sortida del evaporador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la temperatura del fluid a l'entrada i sortida del Condensador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la pèrdua de pressió en el condensador en plantes refredades per aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la pèrdua de pressió en l'evaporador en plantes refredades per aigua.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la temperatura i pressió d'evaporació.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la temperatura i de la pressió de condensació.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES

ÀMBIT D'APLICACIÓ	NORMATIVA	OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC	OBLIGATORI	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICITAT
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la potència elèctrica absorvida.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la potència tèrmica instantània del generador, com a percentatge de la càrrega màxima.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: CEE o COP instantàni.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura del cabdal d'aigua en l'evaporador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Programa de gestió energètica dels equips generadors de fred amb potència tèrmica P>1000 Kw: Mesura de la temperatura del fluid a l'entrada i sortida del evaporador.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	1 MES
TÈRMIQUES	REAL DECRETO 1027/2007 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.	Les instal·lacions tèrmiques s'han de mantenir d'acord amb les operacions i periodicitat contingudes en el programa de manteniment preventiu establert al MANUAL D'ÚS I MANTENIMENT que han de ser al menys les indicades en la IT3 del RITE.	SÍ	EMPRESA COMPETENT	--
ALTA TENSIÓN	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEC	Comprobació de les proteccions contra sobre intensitats.	NO	EMPRESA COMPETENT	3 ANYS
ALTA TENSIÓN	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEC	Comprobació de les proteccions contra sobre Tensions.	NO	EMPRESA COMPETENT	3 ANYS
ALTA TENSIÓN	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEC	Comprobació de les proteccions contra sobre intensitats i contactes.	NO	EMPRESA COMPETENT	3 ANYS
ALTA TENSIÓN	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEC	Comprobació de les canalitzacions.	NO	EMPRESA COMPETENT	3 ANYS
ALTA TENSIÓN	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEC	Comprobació de la continuitat dels conductors de protecció, mesures i distàncies d'aïllaments, de resistència de posta a terra, i de tensió de pas i de contacte.	NO	EMPRESA COMPETENT	3 ANYS
ALTA TENSIÓN	REIAL DECRET 3275/1982, DE 12 DE NOVEMBRE, REGLAMENT SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES I GARANTIES DE SEC	Comprobació de l'estat d'aparells i màquines i receptors.	NO	EMPRESA COMPETENT	3 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	--
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions industrials amb potència elèctrica superior a 100 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals de pública concurrència segons ITC BT 028: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Piscines amb potència superior a 10 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locals mullats amb potència superior a 25 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS

ÀMBIT D'APLICACIÓ	NORMATIVA	OPERACIÓ DE MANTENIMENT O DE INSPECCIÓ PERIÒDIC	OBLIGATORI	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICITAT
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Enllumenat exterior amb potència instal·lada superior a 5 Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Locales con riesgo de incendio i explosión, excepto garages de menos de 25 plazas: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	10 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions comuns en edificis de vivendes, amb potència instal·lada superior a 100Kw: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	EMPRESA COMPETENT	5 ANYS
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació (i mesura) de la resistència de posada a terra, inspecció complementària de la sala: continuitats, connexions a sls, aillament, subministre complementàri.	NO	TITULAR	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació del correcte funcionament del dispositiu del vigilant d'aillament i proteccions	NO	TITULAR	1 SEMANA
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Comprobació de la continitat dels conductors i de les mesures d'ailament.	NO	TITULAR	1 MES
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Comprobació de les ondicions inicials del projecte tècnic de legalització.	NO	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Control de proteccions contra contactes drectes i indirectes.	NO	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesures de la resistència d'aillament.	NO	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció: Mesura de la resistència de posada a terra de la instal·lació.	NO	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
BAIXA TENSIÓ	REAL DECRETO 842/2002, de2 deagosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.	Instal·lacions en quiròfans i sales d'intervenció:Comprobació de les condicions de seguretat reglamentaries.	NO	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
CONTRA INCENDIS	ORDRE DEL 25 DE SETEMBRE DE 1979	Verificació de les vies d'evacuació i portes d'emergència, enllumenat i pannells de senyalització.	SÍ	TITULAR	1 DÍA
CONTRA INCENDIS	ORDRE DEL 25 DE SETEMBRE DE 1979	Comprobar i actualitzar el manual de formació del perosnal i el pla d'emergència i organització de l'autoprotecció.	SÍ	TITULAR	1 ANY
CONTRA INCENDIS	ORDRE DEL 25 DE SETEMBRE DE 1979	Verificació del correcte funcionament de l'enllumenat d'emergència.	SÍ	TITULAR	3 MESOS
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINA	Totes les instal·lacions frigorífiques, a excepció d'aquelles amb potència absorvida màxima de 1 kw, que utilitzin refrigerants del primer grup: Revisió general i control visual de tota la instal·lació per part d'un frigorista.	SÍ	PERSONAL AUTORITZAT O	5 ANYS
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINA	Totes les instal·lacions frigorífiques, a excepció d'aquelles amb potència absorvida màxima de 1 kw, que utilitzin refrigerants del primer grup: Desmuntatge i revisió de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, inspecció visual dels recipients a pressió i assaig de pressió hidràulica conforme MI IF 010,	SÍ	PERSONAL AUTORITZAT O	10 ANYS
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINA	Instal·lacions de pública reunió, residencials i locals institucionals.: Revisió general i control visual de tota la instal·lació per part d'un frigorista.	SÍ	PERSONAL AUTORITZAT O	1 ANY
FRIGORÍFIQUES	ORDEN DE 24 DE ENERO DE 1978 POR LA QUE SE APRUEBAN LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS DENOMINA	Instal·lacions de pública reunió, residencials i locals institucionals.:Desmuntatge i revisió de tots els limitadors de pressió i elements de seguretat, inspecció visual dels recipients a pressió i assaig de pressió hidràulica conforme MI IF 010, per part d'un frigorista.	SÍ	PERSONAL AUTORITZAT O	10 ANYS
GAS	REAL DECRET 1853/1994	Comprobació tècnica i visula de la instal·lacio de gas natural i probes d'estanqueitat.	NO	PERSONAL AUTORITZAT O	--

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANNEX V: MANTENIMENT MÍNIM OBLIGATORI ALS EDIFICIS.

ÍNDEX.

1. TAULA DEL MANTENIMENT MÍNIM OBLIGATORI ALS EDIFICIS..... 2

1. TAULA DEL MANTENIMENT MÍNIM OBLIGATORI ALS EDIFICIS.

En aquest annex es recullen les tasques de manteniment mínim obligatòries que s'han de realitzar als edificis fent referència a la normativa que així ho obliga.

Salvador Pujol Peraire
Enginyer Tècnic Industrial

Terrassa, Gener de 2011.

Familia1	Familia2	Catalogo	Nombre_Objeto
Acabats interiors	Acabats de paraments	Arrebossat amb morter sobre parament interior	Arrebossat amb morter sobre parament interior
Acabats interiors	Acabats de paraments	Pintura sobre parament interior	Pintura sobre parament interior
Acabats interiors	Acabats de paraments	Revestiments interiors de materials plàstics	Revestiments interiors de materials plàstics
Acabats interiors	Acabats de paraments	Revestiments interiors de fusta, envernissats o pintats	Revestiments interiors de fusta, envernissats o pintats
Acabats interiors	Arrambadors	Arrambadors de ceràmica o de terratzo	Arrambadors de ceràmica o de terratzo
Acabats interiors	Arrambadors	Arrambadors interiors de fusta, envernissats o pintats	Arrambadors interiors de fusta, envernissats o pintats
Acabats interiors	Arrambadors	Arrambadors de bloc o d'arrebossat i pintura	Arrambadors de bloc o d'arrebossat i pintura
Acabats interiors	Baranes	Baranes d'acer pintat	Baranes d'acer pintat
Acabats interiors	Baranes	Barranes de fusta	Barranes de fusta
Acabats interiors	Baranes	Baranes d'obra	Baranes d'obra
Acabats interiors	Cels rasos / falsos sostres	Cel ras de qualsevol tipus	Cel ras de qualsevol tipus
Acabats interiors	Equipaments interiors	Equips sanitaris:aparells	Equips sanitaris:aparells
Acabats interiors	Equipaments interiors	Equips sanitaris: aixetes	Equips sanitaris: aixetes
Acabats interiors	Equipaments interiors	Equips sanitaris: desguassos	Equips sanitaris: desguassos
Acabats interiors	Parets	Parets interiors d'obra vista o bloc	Parets interiors d'obra vista o bloc
Acabats interiors	Parets	Parets interiors de pedra natural	Parets interiors de pedra natural
Acabats interiors	Parets	Parets interior d'aplacat de pedra natural aplacada o amb suport	Parets interior d'aplacat de pedra natural aplacada o amb suport
Acabats interiors	Parets	Acabats interiors amb formigó vist	Acabats interiors amb formigó vist
Acabats interiors	Paviments interiors	Paviments i sòcols interiors ceràmics	Paviments i sòcols interiors ceràmics
Acabats interiors	Paviments interiors	Paviments i sòcols interiors de pedra artificial	Paviments i sòcols interiors de pedra artificial
Acabats interiors	Paviments interiors	Paviments i sòcols interiors de materials plàstics	Paviments i sòcols interiors de materials plàstics
Acabats interiors	Paviments interiors	Paviments i sòcols interiors de fusta	Paviments i sòcols interiors de fusta
Acabats interiors	Tancaments automàtics	Portes automàtiques	Portes automàtiques
Acabats interiors	Tancaments interiors	Tancaments interiors de fusta	Tancaments interiors de fusta
Acabats interiors	Tancaments interiors	Tancaments interiors d'acer amb acabat pintat	Tancaments interiors d'acer amb acabat pintat
Acabats interiors	Tancaments interiors	Tancaments interior d'acer inoxidable, alumini lacat o anoditzat	Tancaments interior d'acer inoxidable, alumini lacat o anoditzat
Acabats interiors	Tancaments interiors	Tancaments interiors de pvc	Tancaments interiors de pvc
Cobertes	Cobertes Inclinades	Cobertes inclinades de lloses de pissarra	Cobertes inclinades de lloses de pissarra
Cobertes	Cobertes Inclinades	Cobertes inclinades de plaques (fibrociment, polièster, acer...)	Cobertes inclinades de plaques (fibrociment, polièster, acer...)
Cobertes	Cobertes Inclinades	Cobertes inclinades de teula(àrab, plana, de ciment, etc.)	Cobertes inclinades de teula(àrab, plana, de ciment, etc.)
Cobertes	Cobertes Planes	Terrat acabat amb rajola ceràmica	Terrat acabat amb rajola ceràmica
Cobertes	Cobertes Planes	Terrat acabat amb palets de riera sense adherir	Terrat acabat amb palets de riera sense adherir
Cobertes	Cobertes Planes	Terrat acabat amb paviment flotant sobre suports	Terrat acabat amb paviment flotant sobre suports
Cobertes	Cobertes Planes	Terrat acabat amb làmina impermeable	Terrat acabat amb làmina impermeable
Cobertes	Peces especials de coberta	Claraboia de material plàstic	Claraboia de material plàstic
Cobertes	Peces especials de coberta	Lluerna de plaques de vidre sobre estructura metàl·lica	Lluerna de plaques de vidre sobre estructura metàl·lica
Cobertes	Peces especials de coberta	Claraboia de peces de vidre col·locades amb morter	Claraboia de peces de vidre col·locades amb morter
Cobertes	Peces especials de coberta	Cornises i ràfecs	Cornises i ràfecs
Desguassos i Conductes d'evacuació	Conductes d'evacuació de fums	Conductes de evacuació de fums	Conductes de evacuació de fums
Desguassos i Conductes d'evacuació	Desguassos interiors	Xarxa de desguassos interiors	Xarxa de desguassos interiors
Estructura		Estructura	Estructura
Façanes	Acabats exteriors continus	Parets exteriors de formigó vist	Parets exteriors de formigó vist
Façanes	Acabats exteriors continus	Arrebossat sobre parament exterior amb morter, o monocapa	Arrebossat sobre parament exterior amb morter, o monocapa
Façanes	Acabats exteriors discontinus	Parets exteriors d'obra de maó vist, aplacat o enrajolat	Parets exteriors d'obra de maó vist, aplacat o enrajolat
Façanes	Acabats exteriors discontinus	Parets exteriors d'obra de bloc de morter	Parets exteriors d'obra de bloc de morter
Façanes	Acabats exteriors discontinus	Parets exteriors de pedra natural	Parets exteriors de pedra natural
Façanes	Acabats exteriors discontinus	Parets exteriors d'aplacat de pedra, col·locada amb suports	Parets exteriors d'aplacat de pedra, col·locada amb suports
Façanes	Desguassos exteriors	Sistema de desguàs exterior	Sistema de desguàs exterior
Façanes	Elements especials exteriors	Persianes d'alumini, o de pvc	Persianes d'alumini, o de pvc
Façanes	Elements especials exteriors	Ferramenta d'acer pintat	Ferramenta d'acer pintat
Façanes	Elements especials exteriors	Balcons cornises, ampits, dintells, etc,	Balcons cornises, ampits, dintells, etc,
Façanes	Elements especials exteriors	Persianes de fusta	Persianes de fusta
Façanes	Mitgeres	Paret mitgera de maó	Paret mitgera de maó
Façanes	Mitgeres	Paret mitgera de plaques conformades	Paret mitgera de plaques conformades
Façanes	Revestiments exteriors continus	Pintura sobre parament exterior	Pintura sobre parament exterior
Façanes	Tancaments cortina	Acabat exterior tancament cortina alum. o xapa met.	Acabat exterior tancament cortina alum. o xapa met.

Familia1	Familia2	Catalogo	Nombre_Objeto
Façanes	Tancaments cortina	Acabat exterior tancament cortina vidre, etc	Acabat exterior tancament cortina vidre, etc
Façanes	Tancaments exteriors d'obertures	Tancamentnts exteriors de fusta	Tancamentnts exteriors de fusta
Façanes	Tancaments exteriors d'obertures	Tancaments exteriors d'acer pintat	Tancaments exteriors d'acer pintat
Façanes	Tancaments exteriors d'obertures	Tancaments exteriors d'acer inoxidable	Tancaments exteriors d'acer inoxidable
Façanes	Tancaments exteriors d'obertures	Tancaments exteriors d'alumini	Tancaments exteriors d'alumini
Façanes	Tancaments exteriors d'obertures	Tancaments exteriors de pvc	Tancaments exteriors de pvc
Façanes	Tancaments exteriors d'obertures	Tancaments exteriors de peces de vidre col·locades amb morter	Tancaments exteriors de peces de vidre col·locades amb morter
Acabats exteriors	Seguretat	Sistema obertura de portes de reixa	Sistema obertura de portes de reixa
Acabats interiors	Seguretat	Sistema obertura de portes de reixa	Sistema obertura de portes de reixa
Aparells	Aparells d'aire	Compressor d'aire comprimit	Compressor d'aire comprimit
Aparells	Aparells d'aire	Xarxa neumàtica	Xarxa neumàtica
Aparells	Aparells medicina	Autoclau òxid etilè Sintes	Autoclau òxid etilè Sintes
Aparells	Aparells medicina	Autoclau de vapor Sintes EVS 550.2.C.1	Autoclau de vapor Sintes EVS 550.2.C.1
Aparells	Aparells medicina	Compressor esterilització	Compressor esterilització
Aparells	Aparells medicina	Central de gasos medicinals	Central de gasos medicinals
Aparells	Aparells medicina	Compressor aire medicinal	Compressor aire medicinal
Aparells	Aparells medicina	Miniclau Steris	Miniclau Steris
Aparells	Aparells medicina	Miniclau Matachana	Miniclau Matachana
Aparells	Aparells medicina	Miniclau Statim	Miniclau Statim
Aparells	Aparells medicina	Timbres d'infermeria	Timbres d'infermeria
Aparells	Aparells medicina	Autoclau de vapor Steris	Autoclau de vapor Steris
Aparells	Aparells medicina	Autoclau de vapor autònom Steris	Autoclau de vapor autònom Steris
Aparells	Aparells medicina	Autoclau òxid etilè Steris	Autoclau òxid etilè Steris
Aparells	Aparells d'aire	Xarxa aire comprimit	Xarxa aire comprimit
Aparells elevadors	Muntaplats elèctrics	Muntaplats elèctrics	Muntaplats elèctrics
Aparells elevadors	Plataformes elevadores	Ascensors elèctrics	Ascensors elèctrics
Aparells elevadors	Plataformes elevadores	Plataforma elèctrica fixa	Plataforma elèctrica fixa
Aparells elevadors	Plataformes elevadores	Plataforma hidràulica fixa	Plataforma hidràulica fixa
Aparells elevadors	Plataformes elevadores	Plataformes per a usuaris en cadira de rodes	Plataformes per a usuaris en cadira de rodes
Calefacció i climatització	Caldera	Caldera atmosfèrica	Caldera atmosfèrica
Calefacció i climatització	Caldera	Caldera recuperadora de calor de fums	Caldera recuperadora de calor de fums
Calefacció i climatització	Caldera	Caldera d'aigua sobreescalfada	Caldera d'aigua sobreescalfada
Calefacció i climatització	Caldera	Caldera aigua sobrepresionada	Caldera aigua sobrepresionada
Calefacció i climatització	Cambres frigorífiques	Cambres frigorifiques	Cambres frigorifiques
Calefacció i climatització	Cremador	Cremador combustible líquid	Cremador combustible líquid
Calefacció i climatització	Cremador	Cremador combustible mixte	Cremador combustible mixte
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Distribució de calor per mitjà de l'aigua	Distribució de calor per mitjà de l'aigua
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Aeroterm Aigua	Aeroterm Aigua
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Difussors i reixetes	Difussors i reixetes
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Cortina d'aire amb bateria d'aigua	Cortina d'aire amb bateria d'aigua
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Cortina d'aire amb bateria elèctrica	Cortina d'aire amb bateria elèctrica
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Aerotem elèctric	Aerotem elèctric
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Distribució de calor per mitjà de cable	Distribució de calor per mitjà de cable
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Fan-coil	Fan-coil
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Aeroterm elèctric <70kw	Aeroterm elèctric <70kw
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Aeroterm d'aigua <70kw	Aeroterm d'aigua <70kw
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Terra / Sostre radiant elèctric <70kw	Terra / Sostre radiant elèctric <70kw
Calefacció i climatització	Distribució i emissió de calor	Terra / Sostre radiant aigua <70kw	Terra / Sostre radiant aigua <70kw
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Inductor	Inductor
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Instal·lació de climatització per mitjà d'aparells autònoms	Instal·lació de climatització per mitjà d'aparells autònoms
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Intercanviador	Intercanviador
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Ventilació de sotans	Ventilació de sotans
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Equip de humectació de vapor	Equip de humectació de vapor
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Recuperació de calor de circuit d'aigua	Recuperació de calor de circuit d'aigua
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Recuperació de calor d'aire	Recuperació de calor d'aire
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Reixa motoritzada d'extracció	Reixa motoritzada d'extracció

Familia1	Familia2	Catalogo	Nombre_Objeto
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Instal·lació de climatització centralitzada	Instal·lació de climatització centralitzada
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Climatitzadors	Climatitzadors
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Climatitzador d'aire exterior	Climatitzador d'aire exterior
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Comporta reguladora de cabal	Comporta reguladora de cabal
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Dipòsit d'inèrcia	Dipòsit d'inèrcia
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Xarxa de conductes	Xarxa de conductes
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Xarxa de conductes de clima	Xarxa de conductes de clima
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Valvuleria i accesoris	Valvuleria i accesoris
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Equips VRV exteriors <70kw	Equips VRV exteriors <70kw
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Equips VRV interiors <70kw	Equips VRV interiors <70kw
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Generador de calor (rendiment energètic 20<P<70)	Generador de calor (rendiment energètic 20<P<70)
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Generador de calor (rendiment energètic 70<P<1000)	Generador de calor (rendiment energètic 70<P<1000)
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Generador de calor (rendiment energètic P>1000)	Generador de calor (rendiment energètic P>1000)
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Generador de fred (Rendiment energètic 70<P<1000)	Generador de fred (Rendiment energètic 70<P<1000)
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Generador de fred (Rendiment energètic P<1000)	Generador de fred (Rendiment energètic P<1000)
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Instal·lació tèrmica completa	Instal·lació tèrmica completa
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Condensador evaporatiu manteniment mecànic	Condensador evaporatiu manteniment mecànic
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Condensador evaporatiu higiènic sanitari	Condensador evaporatiu higiènic sanitari
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Data Chiller	Data Chiller
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Refredadora d'absorció sense flama directa	Refredadora d'absorció sense flama directa
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Unitat refrededora amb compressor centrífug	Unitat refrededora amb compressor centrífug
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Unitat refrededora amb compressor de cargol	Unitat refrededora amb compressor de cargol
Calefacció i climatització	Instal·lació de climatització	Nevera	Nevera
Calefacció i climatització	Sala de calderes	Sala de calderes	Sala de calderes
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Unitat productora de calor per mitjà de gas natural <70kw	Unitat productora de calor per mitjà de gas natural <70kw
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Unitat productora de calor per mitjà gas natural 70kw<P>1000kw	Unitat productora de calor per mitjà gas natural 70kw<P>1000kw
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Cremador combustible de gas	Cremador combustible de gas
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Unitat productora de calor per mitjà d'electricitat autònoma	Unitat productora de calor per mitjà d'electricitat autònoma
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Unitat productora de calor autònoma	Unitat productora de calor autònoma
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Unitat productora de calor per mitjà d'electricitat	Unitat productora de calor per mitjà d'electricitat
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Unitat productora de calor per mitjà de gasoil	Unitat productora de calor per mitjà de gasoil
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Bomba de calor >70kw <1000kw	Bomba de calor >70kw <1000kw
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Equips bomba de calor d'aigua-aigua	Equips bomba de calor d'aigua-aigua
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor	Unitat productora de calor per mitjà de gasos liquats	Unitat productora de calor per mitjà de gasos liquats
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor mer mitjà d'energia solar	Sistema solar tèrmic forçat Scap< 20m2	Sistema solar tèrmic forçat Scap< 20m2
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor mer mitjà d'energia solar	Sistema solar tèrmic forçat Scap> 20m2	Sistema solar tèrmic forçat Scap> 20m2
Calefacció i climatització	Unitat productora de calor mer mitjà d'energia solar	Sistema solar tèrmic per termofusió	Sistema solar tèrmic per termofusió
Combustible	Dipòsits i subministrament	Dipòsits de gasos liquats del petroli	Dipòsits de gasos liquats del petroli
Combustible	Dipòsits i subministrament	Dipòsits de gasos liquats del petroli aeri	Dipòsits de gasos liquats del petroli aeri
Combustible	Dipòsits i subministrament	Dipòsits de gasos liquats del petroli enterrat	Dipòsits de gasos liquats del petroli enterrat
Combustible	Dipòsits i subministrament	Estació de regulació i/o mesura de GLP	Estació de regulació i/o mesura de GLP
Combustible	Dipòsits i subministrament	Bateries d'ampolles de GLP	Bateries d'ampolles de GLP
Combustible	Dipòsits i subministrament	Dipòsits de combustibles líquids	Dipòsits de combustibles líquids
Combustible	Dipòsits i subministrament	Comptador de combustible	Comptador de combustible
Combustible	Dipòsits i subministrament	Grup de pressió de combustible	Grup de pressió de combustible
Combustible	Dipòsits i subministrament	Subministrament de gas natural	Subministrament de gas natural
Combustible	Dipòsits i subministrament	Dipòsit de combustibles sòlids	Dipòsit de combustibles sòlids
Combustible	Escomeses	Escomesa de gas natural	Escomesa de gas natural
Combustible	Escomeses	Escomesa de gasoil	Escomesa de gasoil
Combustible	Escomeses	Purgadors i filtres	Purgadors i filtres
Electricitat	Bateria de condensadors	Bateria de condensadors	Bateria de condensadors
Electricitat	Comptadors	Comptador elèctric	Comptador elèctric
Electricitat	Enllumenat interior	Enllumenat interior fluorescència	Enllumenat interior fluorescència
Electricitat	Enllumenat interior	Enllumenat interior incandescència	Enllumenat interior incandescència
Electricitat	Enllumenat interior	Enllumenat d'emergència	Enllumenat d'emergència
Electricitat	Enllumenat interior	Enllumenat especial	Enllumenat especial

Familia1	Familia2	Catalogo	Nombre_Objeto
Electricitat	Estacions transformadores	Transformador de potencia	Transformador de potencia
Electricitat	Estacions transformadores	(Disjuntor) Transformador de potència	(Disjuntor) Transformador de potència
Electricitat	Estacions transformadores	(Seccionador) Transformador de potència	(Seccionador) Transformador de potència
Electricitat	Grup electrogen	Grup electrogen	Grup electrogen
Electricitat	Instal·lacions de regulació i control	Regulació i control elèctric de les instal·lacions	Regulació i control elèctric de les instal·lacions
Electricitat	Instal·lacions de vàlvules, bombes i grups de pressió	Vàlvules	Vàlvules
Electricitat	Instal·lacions de vàlvules, bombes i grups de pressió	Bombes centrífugues	Bombes centrífugues
Electricitat	Instal·lacions de vàlvules, bombes i grups de pressió	Bombes acceleradores	Bombes acceleradores
Electricitat	Instal·lacions de vàlvules, bombes i grups de pressió	Bombes submergibles	Bombes submergibles
Electricitat	Instal·lacions de vàlvules, bombes i grups de pressió	Grups de pressió d'aigua	Grups de pressió d'aigua
Electricitat	Línies elèctriques	Línies de socors elèctriques	Línies de socors elèctriques
Electricitat	Línies elèctriques	Línies elèctriques d'alta tensió >1kw (Propietat del titular)	Línies elèctriques d'alta tensió >1kw (Propietat del titular)
Electricitat	Línies elèctriques	Línies elèctriques de distribució i accessoris	Línies elèctriques de distribució i accessoris
Electricitat	Línies elèctriques	Instal·lacions elèctriques en quiròfans	Instal·lacions elèctriques en quiròfans
Electricitat	Plaques solars fotovoltaiques	Plaques solars fotovoltaiques	Plaques solars fotovoltaiques
Electricitat	Quadres elèctrics	Quadres elèctrics baixa tensió	Quadres elèctrics baixa tensió
Electricitat	Quadres elèctrics	Quadre general de baixa tensió	Quadre general de baixa tensió
Electricitat	SAI	SAI	SAI
Electricitat	Senyalització	Balisa	Balisa
Electricitat	Xarxa de terres	Xarxa de terres	Xarxa de terres
Fontaneria	Acumuladors	termo elèctric	termo elèctric
Fontaneria	Acumuladors	Acumulador a gas	Acumulador a gas
Fontaneria	Bomba	Bomba alimentació torre refrigeració	Bomba alimentació torre refrigeració
Fontaneria	Bomba	Bomba submergible	Bomba submergible
Fontaneria	Bomba	Bomba aigua climatització	Bomba aigua climatització
Fontaneria	Bomba	Bomba circulació ACS	Bomba circulació ACS
Fontaneria	Bomba	Bomba aigua alimentació a la torre	Bomba aigua alimentació a la torre
Fontaneria	Bomba	Bomba de clor	Bomba de clor
Fontaneria	Comptadors	Comptador d'aigua calenta	Comptador d'aigua calenta
Fontaneria	Depuradora	Depuradora d'aigües fecals	Depuradora d'aigües fecals
Fontaneria	Depuradora	Depuradora estanca	Depuradora estanca
Fontaneria	Dipòsits i subministrament	Dipòsit aniariet	Dipòsit aniariet
Fontaneria	Emmagatzematge aigua	Aljub aigua freda	Aljub aigua freda
Fontaneria	Escalfadors d'aigua amb electricitat	Escalfadors d'aigua amb electricitat	Escalfadors d'aigua amb electricitat
Fontaneria	Escalfadors d'aigua amb energia solar	Escalfadors d'aigua amb energia solar	Escalfadors d'aigua amb energia solar
Fontaneria	Escalfadors d'aigua amb gas	Escalfadors d'aigua amb gas	Escalfadors d'aigua amb gas
Fontaneria	Fontaneria general	Fonteneria general	Fonteneria general
Fontaneria	Grup pressió	Grup pressió aigua dura	Grup pressió aigua dura
Fontaneria	Grup pressió	Grup pressió aigua fluxors	Grup pressió aigua fluxors
Fontaneria	Grup pressió	Grup pressió aigua potable	Grup pressió aigua potable
Fontaneria	Piscina	Piscina	Piscina
Fontaneria	Suministrament d'aigua potable	Subministrament d'aigua potable	Subministrament d'aigua potable
Fontaneria	Suministrament d'aigua potable	Subministrament d'aigua potable: aixetes i vàlvules	Subministrament d'aigua potable: aixetes i vàlvules
Fontaneria	Suministrament d'aigua potable	Subministrament d'aigua potable: regulador de pressió	Subministrament d'aigua potable: regulador de pressió
Fontaneria	Unitat acumuladora	Unitat acumuladora	Unitat acumuladora
Fontaneria	Unitat bescanviadora de calor	Unitat bescanviadora de calor	Unitat bescanviadora de calor
Fontaneria	Unitats de tractament d'aigua	Tractament d'aigua	Tractament d'aigua
Fontaneria	Unitats de tractament d'aigua	Unitats de tractament d'aigua: filtres-col·ladors	Unitats de tractament d'aigua: filtres-col·ladors
Fontaneria	Unitats de tractament d'aigua	Planta d'osmosis	Planta d'osmosis
Fontaneria	Unitats de tractament d'aigua	Unitats de tractament d'aigua: bombes dosificadores de clor	Unitats de tractament d'aigua: bombes dosificadores de clor
Fontaneria	Unitats de tractament d'aigua	Unitats de tractament d'aigua: descalcificadors	Unitats de tractament d'aigua: descalcificadors
Fontaneria	Xarxa de canonades (aigua freda i calenta)	Xarxa de canonades	Xarxa de canonades
Fontaneria	Xarxa de canonades (aigua freda i calenta)	Dipòsit d'expansió	Dipòsit d'expansió
Fontaneria	Xarxa sanejament	Xarxa senajament	Xarxa senajament
Fonteneria	Bomba	Bomba aigua fecal i pluvial	Bomba aigua fecal i pluvial
Fonteneria	Filtre	Filtres de grava i sorra vertical	Filtres de grava i sorra vertical

Familia1	Familia2	Catalogo	Nombre_Objeto
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Altaveus	Altaveus	Altaveus
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Instal·lacions receptores d'antenes de TV	Estació receptora de tv: antena	Estació receptora de tv: antena
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Instal·lacions receptores d'antenes de TV	Estació receptora de tv: antena	Estació receptora de tv: antena
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Instal·lacions receptores d'antenes de TV	Estació receptora de tv: filtres de canal	Estació receptora de tv: filtres de canal
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Instal·lacions receptores d'antenes de TV	Estació receptora de tv:repartidors, caixes derivadores, etc..	Estació receptora de tv:repartidors, caixes derivadores, etc..
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Megafonia interior i exterior	Megafonia interior i exterior: altaveus	Megafonia interior i exterior: altaveus
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Megafonia interior i exterior	Megafonia interior i exterior: cambra de trucades	Megafonia interior i exterior: cambra de trucades
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Megafonia interior i exterior	Megafonia interior i exterior: bastidor de l'amplificador	Megafonia interior i exterior: bastidor de l'amplificador
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Porter electrònic i videoporter	Porter electrònic i videoporter	Porter electrònic i videoporter
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Porter electrònic i videoporter	Porter electrònic i videoporter	Porter electrònic i videoporter
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Control d'accesos	Control d'accesos
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Arc detector de metalls	Arc detector de metalls
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Anti-intrusió	Anti-intrusió
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Barreres d'infraroig	Barreres d'infraroig
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Armari cable sensor	Armari cable sensor
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Circuit tancat de televisió	Circuit tancat de televisió
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Videosensors de detecció parimetral	Videosensors de detecció parimetral
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Seguretat	Escàners	Escàners
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Xarxa interna de dades (ordinadors)	Xarxa interna de dades: xarxa de cablatge	Xarxa interna de dades: xarxa de cablatge
Instal·lacions d'antenes / àudio / vídeo / me	Xarxa interna de dades (ordinadors)	Xarxa interna de dades: ordinadors	Xarxa interna de dades: ordinadors
Instal·lacions de cuina	Aparells de cuina	Aparells de cuina	Aparells de cuina
Instal·lacions de cuina	Aparells de cuina	Instal·lació receptora comuna	Instal·lació receptora comuna
Instal·lacions de cuina	Aparells de cuina	Instal·lació receptora individual	Instal·lació receptora individual
Instal·lacions de cuina	Cambra frigorífica	Cambra frigorífica	Cambra frigorífica
Instal·lacions de cuina	Campana extractora	Campana extractora	Campana extractora
Instal·lacions de cuina	Màquines de rentar roba i vaixelles	Màquines de rentar	Màquines de rentar
Instal·lacions d'evacuació	Instal·lacions d'evacuació d'aigues	Depuració i abocament fossa sèptica	Depuració i abocament fossa sèptica
Instal·lacions d'evacuació	Instal·lacions d'evacuació d'aigues	Depuració i abocament: cambra de greixos	Depuració i abocament: cambra de greixos
Instal·lacions d'evacuació	Instal·lacions d'evacuació d'aigues	Depuració i avocament: col·lectors,drens i pericó de repartiment	Depuració i avocament: col·lectors,drens i pericó de repartiment
Instal·lacions d'evacuació	Instal·lacions d'evacuació d'aigues	Depuració i abocament: pous i rases filtrants	Depuració i abocament: pous i rases filtrants
Instal·lacions exteriors	Desguassos exteriors	Fosa sèptica	Fosa sèptica
Instal·lacions exteriors	Desguassos exteriors	Reixa de desbast automàtica	Reixa de desbast automàtica
Instal·lacions exteriors	Desguassos exteriors	Reixa de desbast manual	Reixa de desbast manual
Instal·lacions exteriors	Desguassos exteriors	Separador de greix	Separador de greix
Instal·lacions exteriors	Fonts i estanys	Font manteniment higènic sanitari	Font manteniment higènic sanitari
Parallamps	Parallamps de puntes	Parallamps de puntes	Parallamps de puntes
Protecció contra incendis	Alarma	Sistema manual d'alarma d'incendis	Sistema manual d'alarma d'incendis
Protecció contra incendis	Alarma	Sistema automàtic de detecció i alarma	Sistema automàtic de detecció i alarma
Protecció contra incendis	Columnes seques	Instal·lació d'extinció manual: columnes seques	Instal·lació d'extinció manual: columnes seques
Protecció contra incendis	Comporta tallafoc	Elements de sectorització: Comportes talla foc	Elements de sectorització: Comportes talla foc
Protecció contra incendis	Comptadors	Comptador aigua contra incendis	Comptador aigua contra incendis
Protecció contra incendis	Detectors	Instal·lacions de detecció automàtica	Instal·lacions de detecció automàtica
Protecció contra incendis	Emmagatzematge aigua	Aljub incendis	Aljub incendis
Protecció contra incendis	Extinció automàtica	Instal·lació d'extinció automàtica	Instal·lació d'extinció automàtica
Protecció contra incendis	Extinció manual	Instal·lació d'extinció manual: hidrants	Instal·lació d'extinció manual: hidrants
Protecció contra incendis	Extinció manual	Instal·lació d'extinció manual: BIE	Instal·lació d'extinció manual: BIE
Protecció contra incendis	Extintors	Instal·lació mòbil d'extinció: extintors	Instal·lació mòbil d'extinció: extintors
Protecció contra incendis	Exutoris	Exutoris	Exutoris
Protecció contra incendis	Grup contra incendis	Grup contra incendis	Grup contra incendis
Protecció contra incendis	Grup contra incendis	Bomba jockey	Bomba jockey
Protecció contra incendis	Portes - tallafoc	Elements de sectorització: portes tallafocs	Elements de sectorització: portes tallafocs
Protecció contra incendis	Ruixadors d'aigua	Instal·lació d'extinció automàtica: ruixadors d'aigua	Instal·lació d'extinció automàtica: ruixadors d'aigua
Protecció contra incendis	Sistemes fixes d'extinció	Sistemes fixes d'extinció	Sistemes fixes d'extinció
Desguassos exteriors		Desguassos exteriors	Desguassos exteriors
Enjardinament		Enjardinament	Enjardinament
Instal·lacions elèctrica i d'enllumenat	Instal·lació elèctrica	Estacions transformadores	Estacions transformadores

Familia1	Familia2	Catalogo	Nombre_Objeto
Instal·lacions elèctrica i d'enllumenat	Instal·lació elèctrica	Instal·lació elèctrica	Instal·lació elèctrica
Instal·lacions exteriors	Clavegueram	Clavegueram	Clavegueram
Instal·lacions exteriors	Enllumenat exterior	Enllmenat exterior	Enllmenat exterior
Instal·lacions exteriors	Fonts i estanys	Fonts i estanys: fonts	Fonts i estanys: fonts
Instal·lacions exteriors	Fonts i estanys	Fonts i estanys: estanys	Fonts i estanys: estanys
Instal·lacions exteriors	Fonts i estanys	Fonts i estanys: xarxa de canonades i accessoris	Fonts i estanys: xarxa de canonades i accessoris
Instal·lacions exteriors	Reg	Reg: reg	Reg: reg
Instal·lacions exteriors	Reg	Reg: goteig	Reg: goteig
Instal·lacions exteriors	Reg	Reg: grup de pressió i vàlvules	Reg: grup de pressió i vàlvules
Instal·lacions exteriors	Sanejament	Sanejament	Sanejament
Pistes i mobiliari urbà	Aixoplucs: marquesines, pèrgoles, etc	Aixuplucs: marquesines, pèrgoles, etc	Aixuplucs: marquesines, pèrgoles, etc
Pistes i mobiliari urbà	Complements de pistes esportives fixos o mòbils	Complement de pistes esportives	Complement de pistes esportives
Pistes i mobiliari urbà	Elements de protecció	Elements de protecció	Elements de protecció
Pistes i mobiliari urbà	Elements de senyalització i d'informació	Elements de senyalització i d'informació	Elements de senyalització i d'informació
Pistes i mobiliari urbà	Jocs infantils	Jocs infantils	Jocs infantils
Pistes i mobiliari urbà	Papereres i contenidors	Papereres i contenidors	Papereres i contenidors
Pistes i mobiliari urbà	Pistes esportives sobre paviment de formigó	Pistes esportives sobre paviment de formigó	Pistes esportives sobre paviment de formigó
Pistes i mobiliari urbà	Pistes esportives sobre terra	Pistes esportives sobre terra	Pistes esportives sobre terra
Pistes i mobiliari urbà	Seients i taules	Seients i taules	Seients i taules
Tancaments i paviments	Drenatge	Drenatge	Drenatge
Tancaments i paviments	Emmacats de grava	Emmacats de grava	Emmacats de grava
Tancaments i paviments	Enrajolats	Enrajolats	Enrajolats
Tancaments i paviments	Formigó projectat	Formigó projectat	Formigó projectat
Tancaments i paviments	Murs de contenció de terres de formigó	Murs de contenció de terres de formigó	Murs de contenció de terres de formigó
Tancaments i paviments	Murs d'obra, blocs, o de plafons prefabricats de formigó	Mur d'obra, blocs, o de plafons prefabricats de formigó	Mur d'obra, blocs, o de plafons prefabricats de formigó
Tancaments i paviments	Paviment d'aglomerat bituminós o asfalt	Paviment d'aglomerat bituminós o asfalt fos	Paviment d'aglomerat bituminós o asfalt fos
Tancaments i paviments	Paviment de sauló	Paviment de sauló	Paviment de sauló
Tancaments i paviments	Paviments de formigó o de resines sintètiques	Paviment de formigó o resines sintètiques	Paviment de formigó o resines sintètiques
Tancaments i paviments	Portes	Portes	Portes
Tancaments i paviments	Portes elèctriques	Porta de garatge elèctrica	Porta de garatge elèctrica
Tancaments i paviments	Reixats	Reixats: de barrots, o de passamans soldats	Reixats: de barrots, o de passamans soldats
Tancaments i paviments	Talussos i terraplens	Talussos i terraplens	Talussos i terraplens
Tancaments i paviments	Tanques metàl·liques	Tanques metàl·liques	Tanques metàl·liques
Tancaments i paviments	Tanques vegetals	Tanques vegetals	Tanques vegetals
Tancaments i paviments	Voreres, rigoles, canaleres, guals, escocells, registres, al	Accessoris de paviment	Accessoris de paviment
			0
			0

Escola Tècnica Superior d'Enginyeries
Industrial i Aeronàutica de Terrassa
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

ANNEX VI: INVENTARI D'INSTAL·LACIONS I EDIFICIS.

ÍNDEX.

1. INVENTARI D'INSTAL·LACIONS I EDIFICIS. 2

1.1. INTRODUCCIÓ. 2
1.2. TAULA D'ELEMENTS A INVENTARIAR EN ELS EDIFICIS. 3

1. INVENTARI D'INSTAL·LACIONS I EDIFICIS.

1.1. Introducció.

En aquest annex es vol relacionar quins són els elements de l'edificació (estructura, divisions interiors, cobertes) i d'instal·lacions (tipus de calefacció, potència elèctrica, tèrmica, etc.) que s'han d'inventariar dels edificis dels quals s'ha de gestionar el manteniment.

En la taula següent es relacionen totes les games d'elements que ens podem trobar en l'interior d'edificis. Això ens servirà per a planificar el manteniment.

1.2. Taula d'elements a inventariar en els edificis.

Salvador Pujol Peraire
Enginyer Tècnic Industrial

Terrassa, Gener de 2011.