

NORMATIVA NBE-CI-96

SECTOR D'INCENDIS  
SECTOR D'INCENDIS DE SUPERFICIE CONSTRUÏDA <2500 M<sup>2</sup>  
ES CONSIDERADA EL DOMI DE M<sup>2</sup> SI M HA RIXACIONS AUTOMÀTICS.

CLÀCLA OCUPACIÓ  
ES CONSIDERA DE ENERGIAT ELEVADA:  
- ZONES AMB ESPERACONS ASSEIGUTS EN NOMBRE SITUACIÓ NO ESTAN DEFINITS

-1 PERSONA X M<sup>2</sup> EN SALES I CALETRES.  
-1 PERSONA X 2 M<sup>2</sup> DE SALES DE LECTURES.  
-1 PERSONA X 2 M<sup>2</sup> DE SALES DE LECTURES.  
ZONES PLEJUNDES EN MÒDLS, SALERS D'ART I RECINTES PER EXPOSICIONS

ESCALLES PER EVACUACIÓ  
-PRETENCIONS SI L'ALTURA D'EVAUACIÓ ES MAJOR DE 10 M.  
-AMPLADA LLIBRE DE RECORREGUT D'EVAUACIÓ D'1M COM A MÍNIM.

-INCLOS EL PASADU.  
-MÈTRIS PÀRQUERS ORJANERS PER EVAUACIÓ DE MÉS DE 100 PERSONES.  
COMENÇ EN EL SENTIT DEL RECORREGUT.


SENYALITZACIÓ  
ES SITUADA SENYALS INDICATIVES DE DIRECCIÓ DELS RECORREGUTS A SEGUIR  
ES SITUADA SENYALS INDICATIVES DE DIRECCIÓ DELS RECORREGUTS A SEGUIR  
VISEBLE LA SORTIDA

EXTINTORS PORTÀTILS  
RECORREGUTS TERRES DE 15 M<sup>2</sup> O 1 CLÀCLA 300 M<sup>2</sup> DE SUPERFICIE CONSTRUÏDA

EL RECINTE POT TÈNIR UNA ÚNICA SORTIDA SI COMPLÈX:  
OCUPACIÓ < 100 PERSONES  
SALT D'ALÇADA MÀ DRESNVELL < 25 M  
RECORREGUT FINS SORTIDA EXTERIOR < 50 M  
ALÇADA MAXIMA < 25 M

RECINTE AMB DUES SORTIDES < 50 M  
RECORREGUT FINS AL PLANT ON SURTEN < 25 M  
RECORREGUTS ALTERNATIUOS A LES ZONES < 25 M

ESQUEMA D'ADDRES

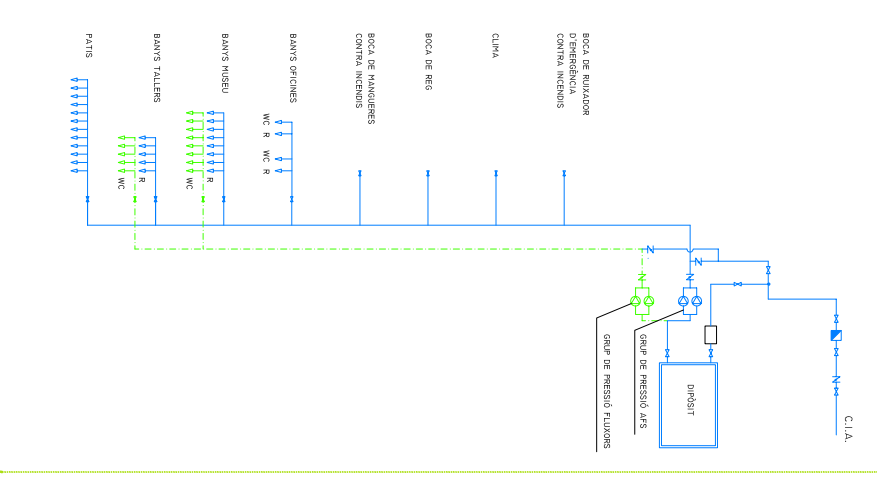

NORMATIVA NBE-CI-96

LEGENDA INCENDIS

- PLANI RECORREGUT D'EVAUACIÓ
- INDICACIÓ PROTECCIÓ CONTRAFOC
- PLANI DE FORMS
- SECTOR INCENDI 1
- SECTOR INCENDI 2
- SECTOR INCENDI 3
- SECTOR INCENDI 4
- SECTOR INCENDI 5
- PRESA SUBMINISTRAMENT D'AGUA
- CONNECCIÓ DE MANGUERA
- EXTINTOR PORTÀTIL DE PALS
- ROXACONS D'AGUA EN CAS D'EMERGENCIA
- ROXACONS DE COZ EN CAS D'EMERGENCIA
- ESCALA

LEGENDA AIGUA

- TUBERIA AIGUA XEQA SANITARIA
- TUBERIA AIGUA FLUÏDORS
- X CLÀCLA DE PAS
- N CLÀCLA ANTIRETORN
- COMPACTORS
- PLANI DE CONSUM
- DIPÒSIT D'AGUA

