

LLEGGENDA CLIMATITZACIÓ

| SIMBOLOGIA | DESCRIPCIÓ DELS CONDUCTES I APARELLS |
|------------|---|
| | Conductes d'implusió líquid refrigerant / calefactant |
| | Conductes de retorn líquid refrigerant / calefactant |
| | Conducte rectangular aïllat d'impulsió d'aire climatitzat, de llana de vidre amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de paper kraft alumini |
| | Conducte rectangular aïllat de retorn d'aire climatitzat, de llana de vidre amb recobriments exterior de paper kraft alumini reforçat i recobriments interior de paper kraft alumini |
| | Unitat interior terminal tipus cassette, model Clatesa Coadis. Mesures 0,59 x 1,19 x 0,29 m. |
| | Unitat interior terminal de conductes, model Clatesa KCN. Mesures mínimes 0,97 x 0,71 x 0,28 m. Mesures màximes 1,42 x 0,75 x 0,40 m. |

LLEGGENDA VENTILACIÓ / RENOVACIÓ D'AIRE


| SIMBOLOGIA | DESCRIPCIÓ DELS CONDUCTES I APARELLS |
|------------|--|
| | Conductes d'implusió d'aire exterior sense tractar. |
| | Conductes d'extracció d'aire interior. |
| | Motor per a extracció e impulsió d'aire de renovació d'aire de la sala de criança. |
| | Conductes d'extracció forçada en banys i vestuaris. |
| | Boca motoritzada interior d'extracció forçada d'aire. |
| | Boca motoritzada interior per renovació d'aire d'aire. |

MAQUINES INSTAL·LADES




Unitat interior CIATESA COADIS


Unitat interior CIATESA KCN

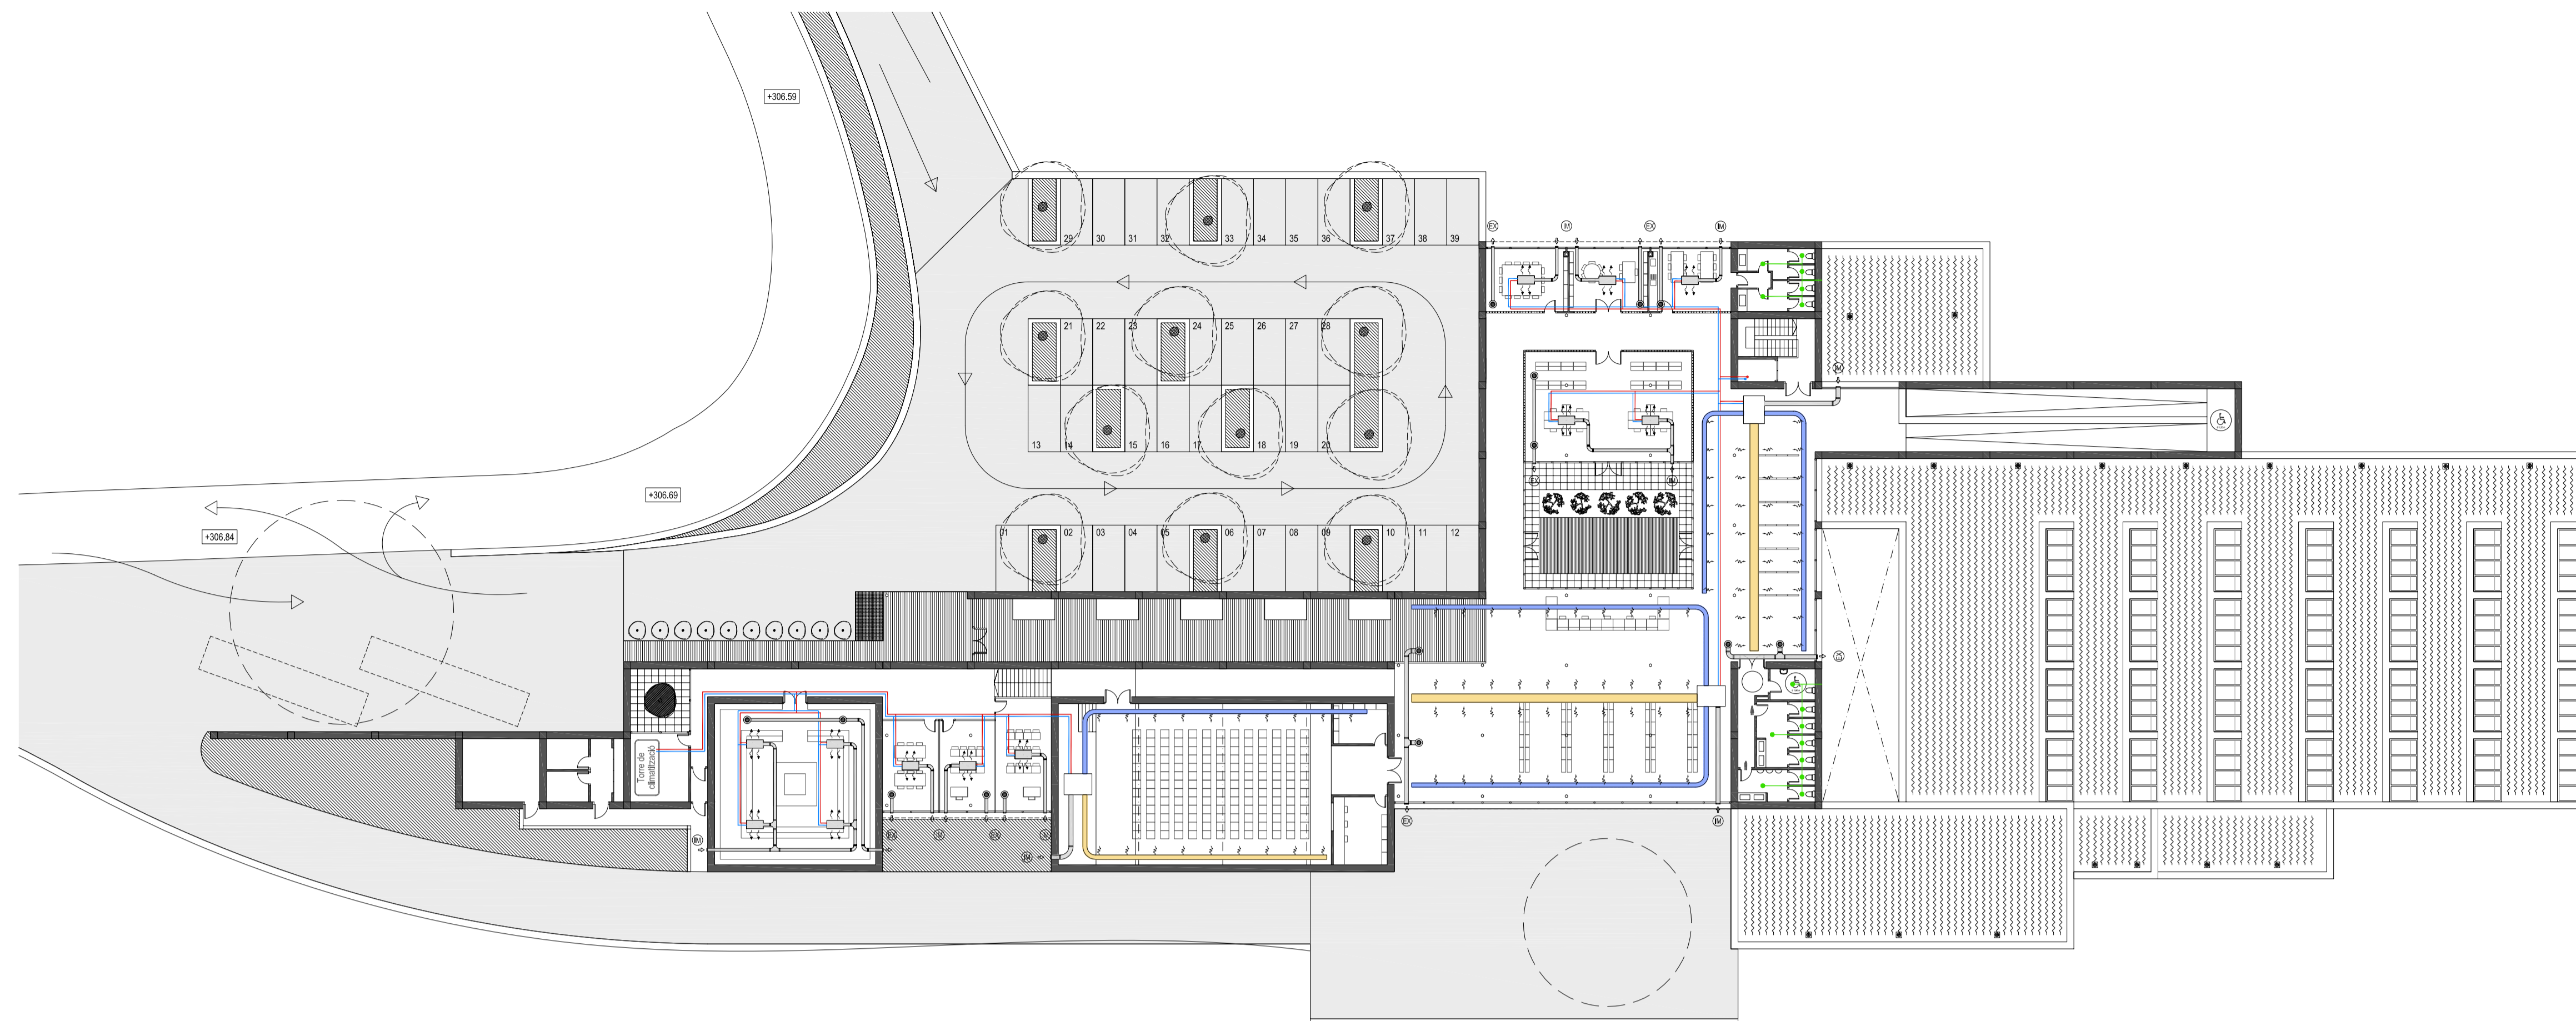


NIVELL 1 (COTA +299.50 m)

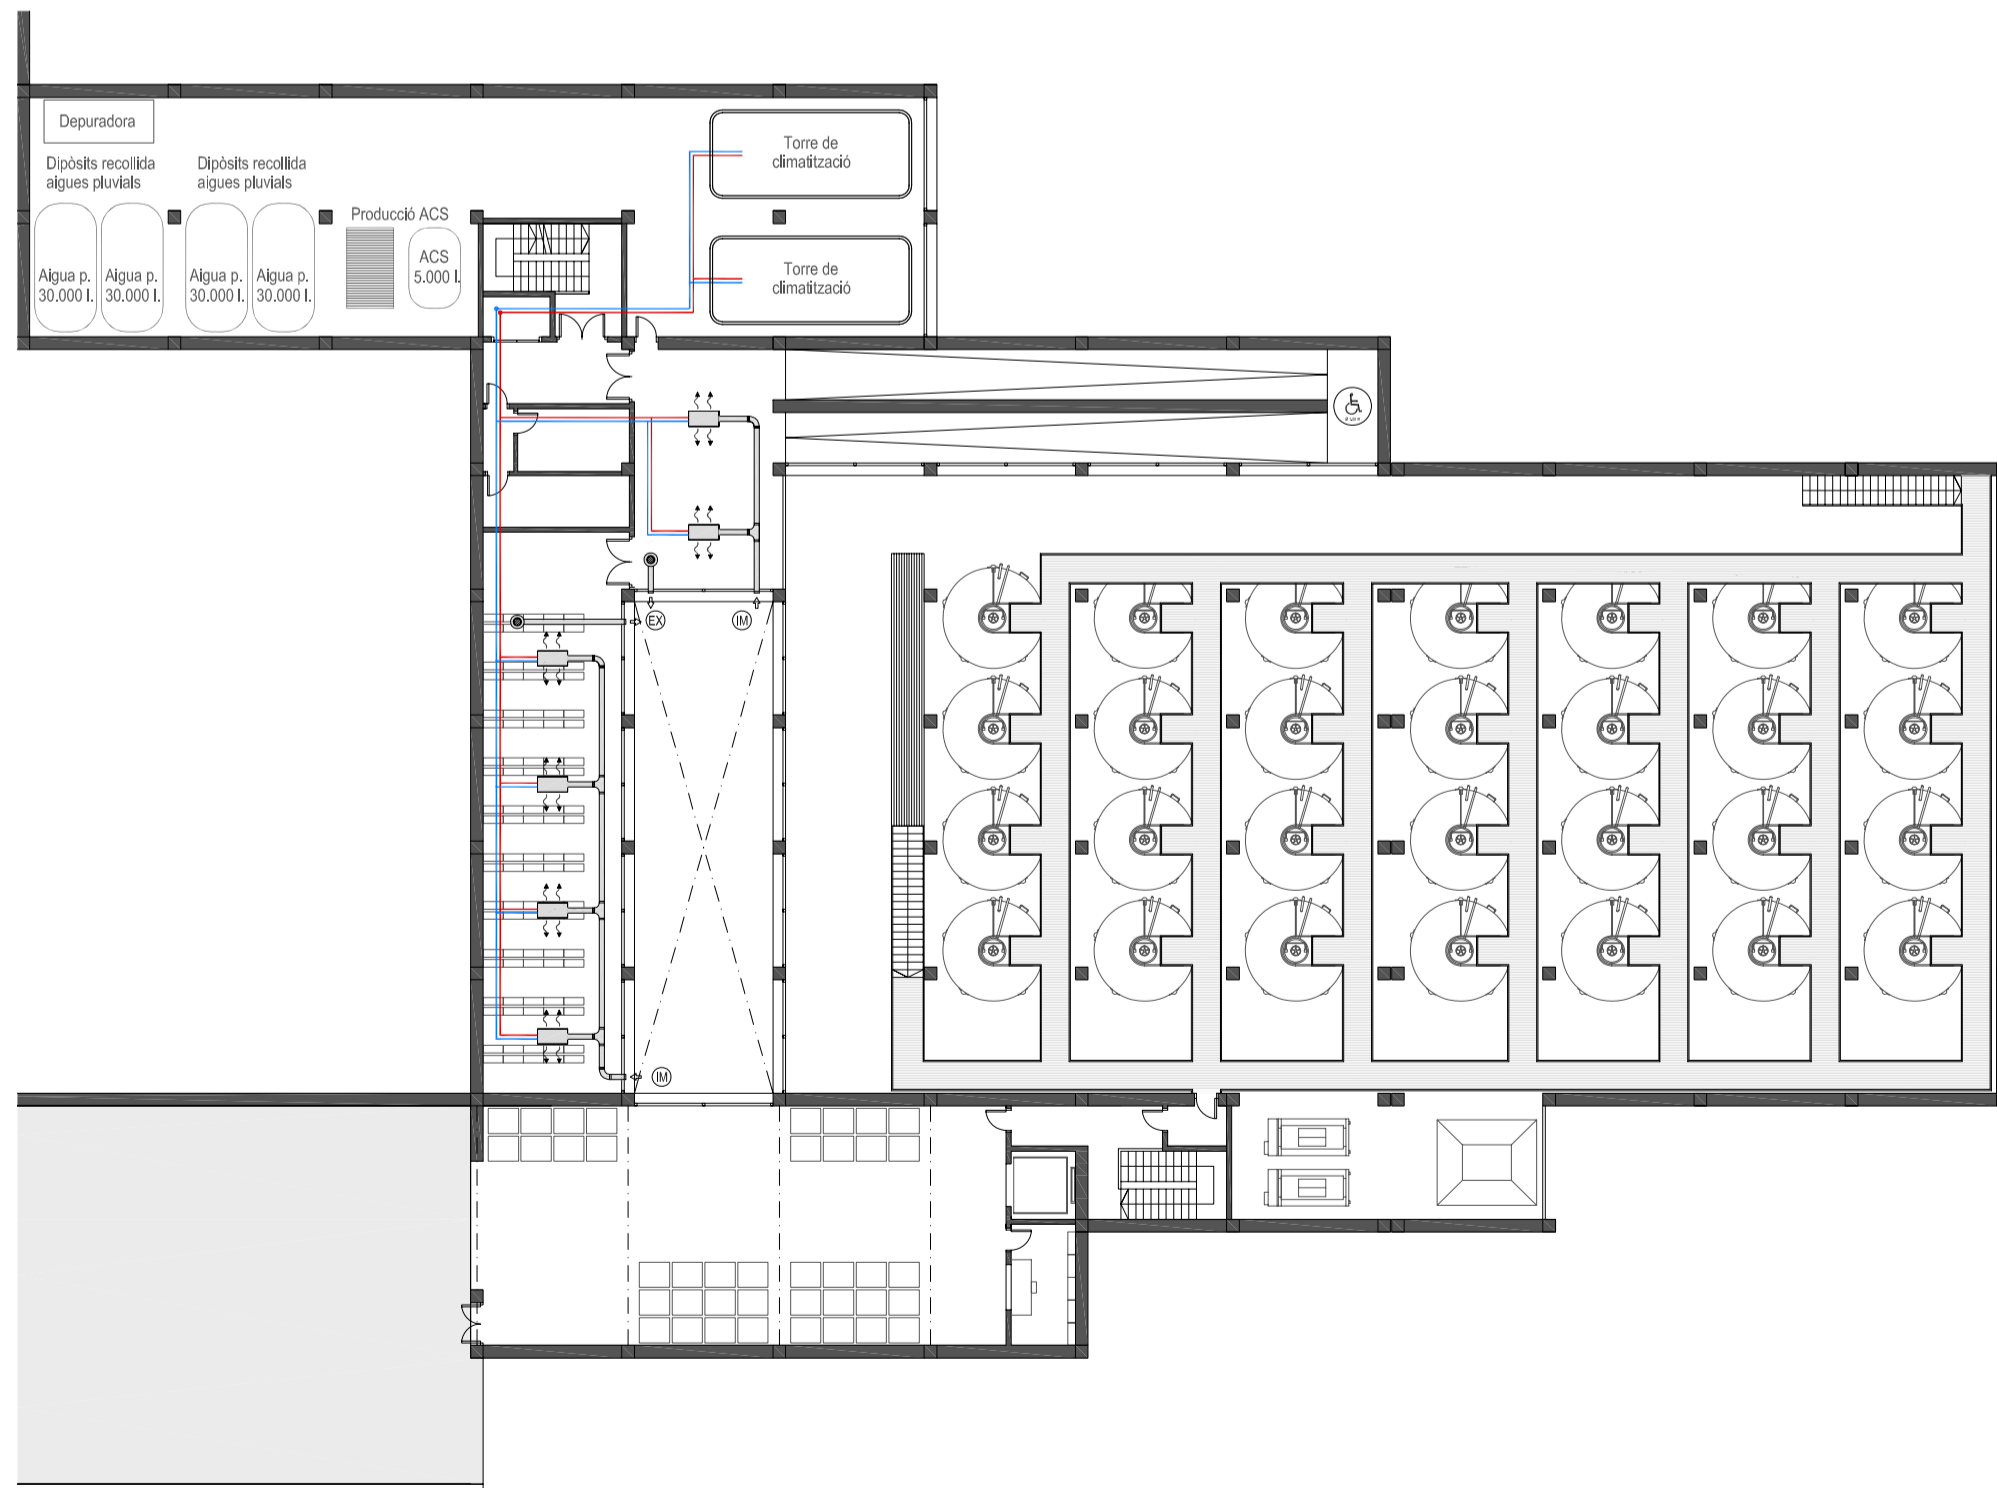

NIVELL 2 (COTA +295.75 m)

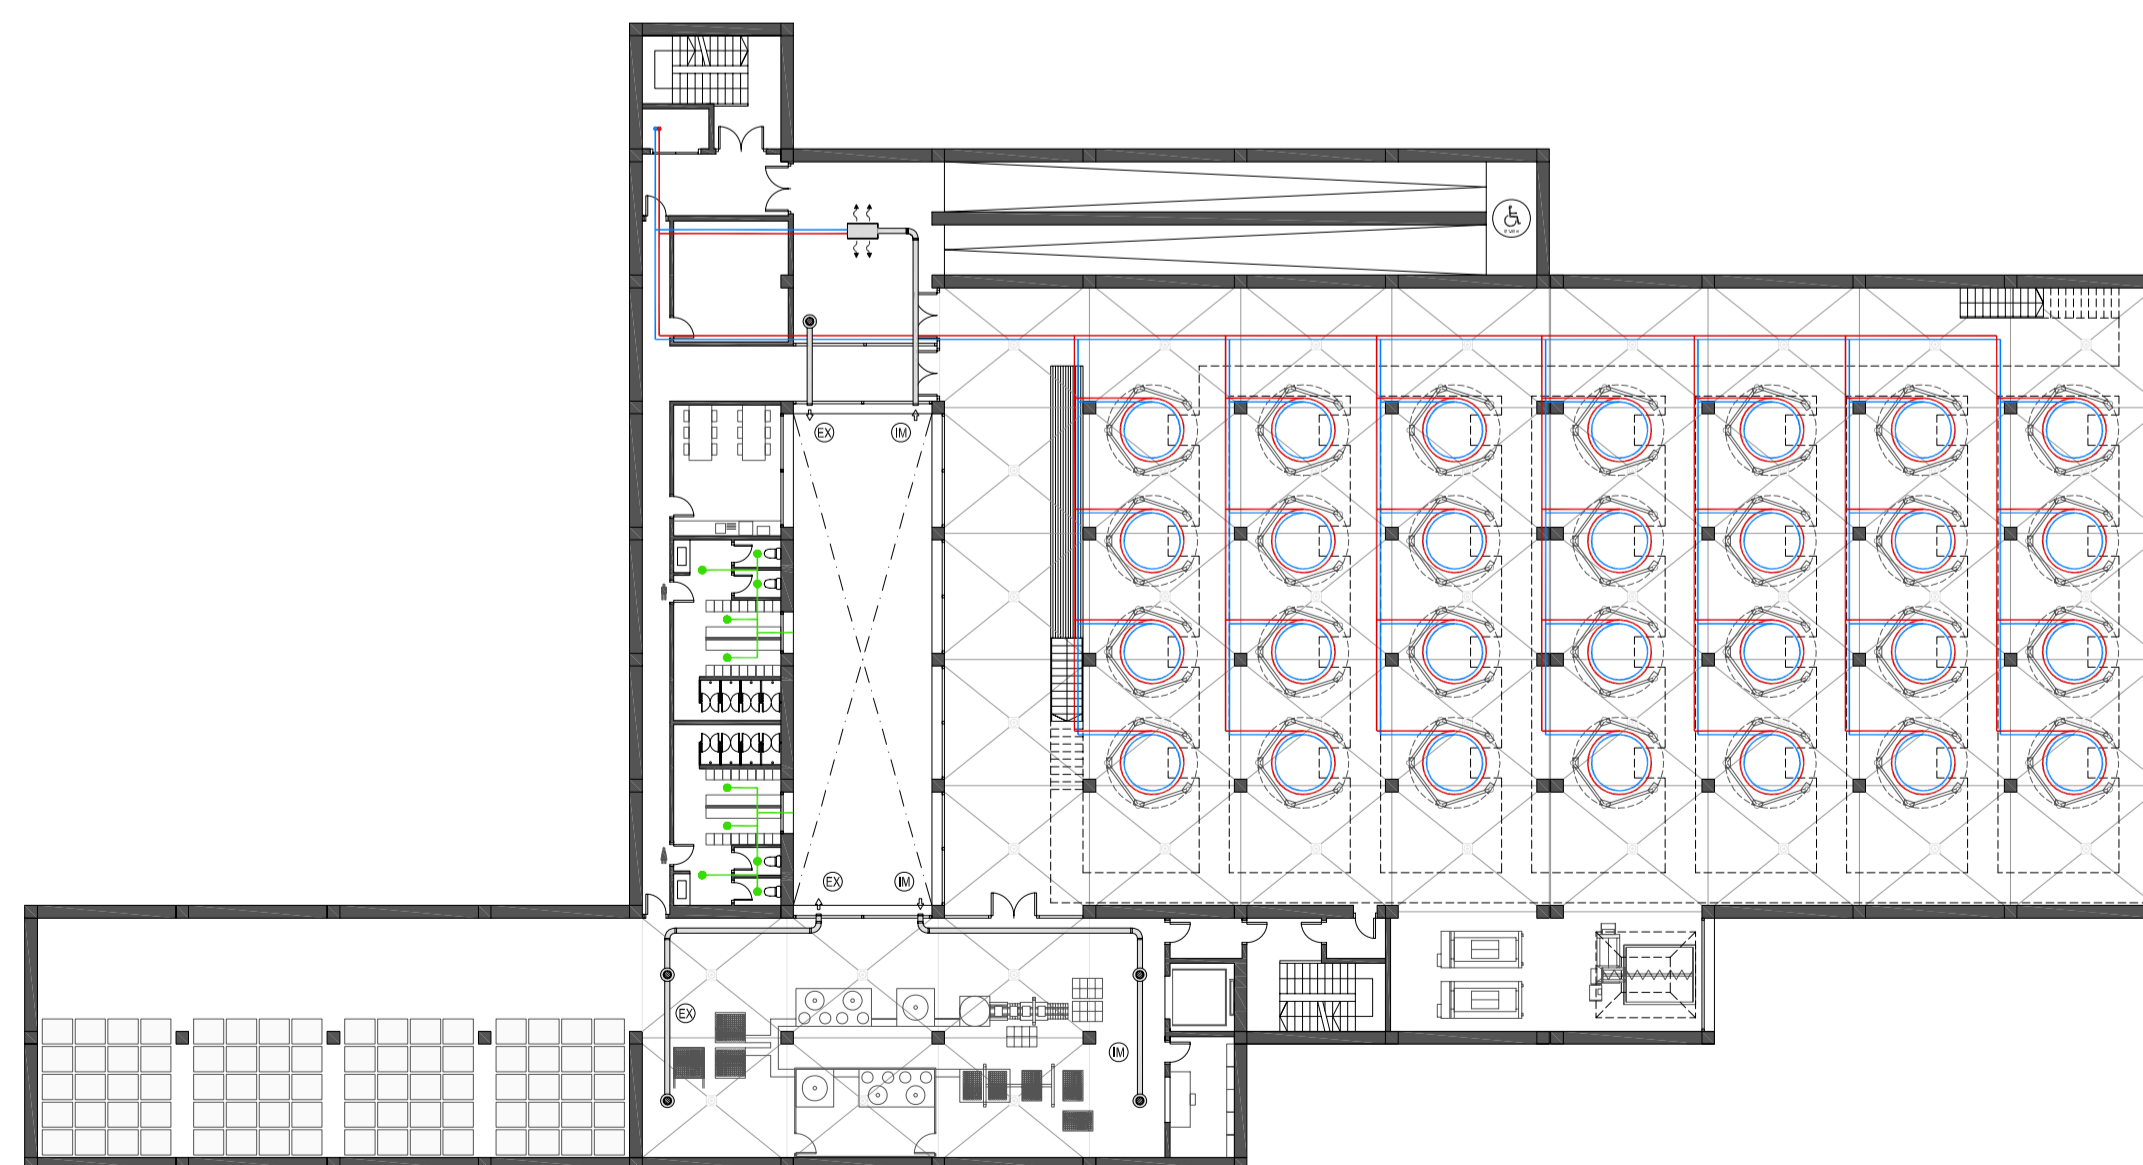

NIVELL 3 (COTA +292.00 m)

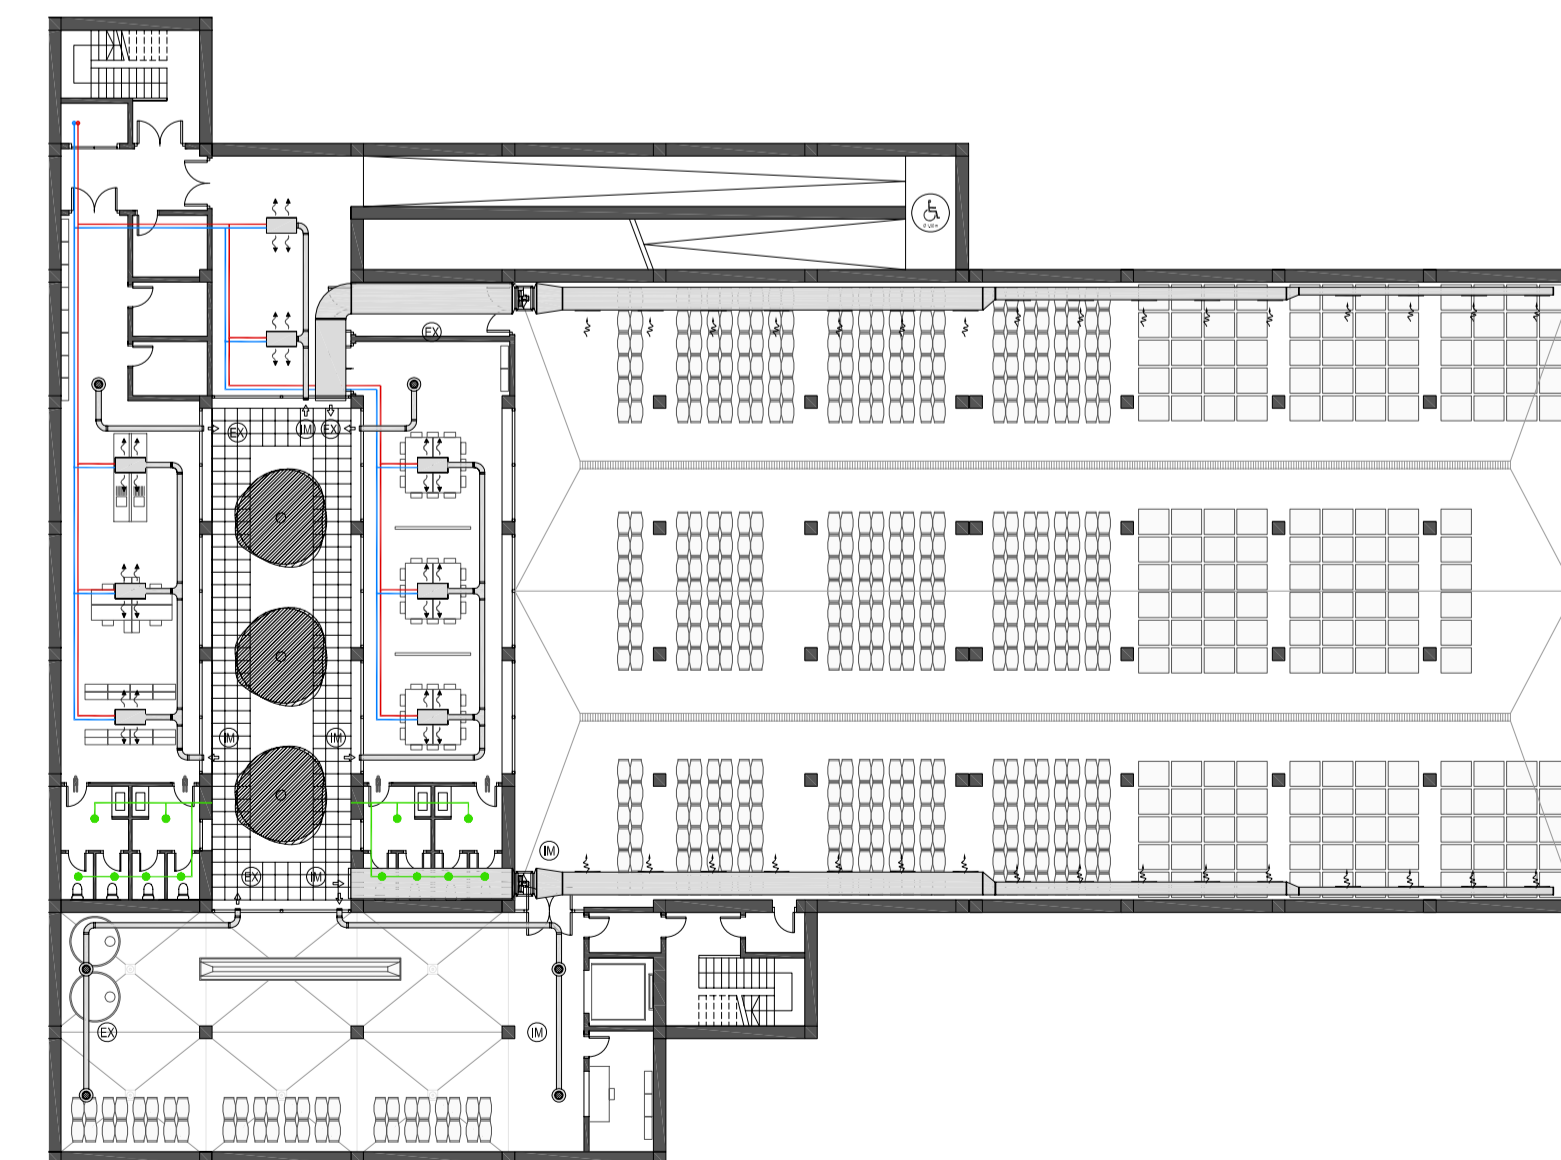

NIVELL 4 (COTA +288.00 m)