

CRTFERS GENERALS

- Pla sectorial compatible amb el projecte i amb el Pla d'ordenació urbanística municipal.
- L'edifici es troba en sòl de protecció especial d'interès històric i cultural.
- El muntatge de l'edifici està sota el règim de protecció especial.

SISTEMES D'ALUMINA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

- Sistema d'extinció amb aigua i CO2.
- Extintors portàtils (extintors d'extinció).
- Extintors portàtils de CO2 (extintors).
- BE 25 botons d'extinció i botons d'extinció i botons d'extinció.
- Botons d'extinció i botons d'extinció i botons d'extinció.

SISTEMES D'ALUMINA D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

- Sistema d'extinció amb aigua i CO2.
- Extintors portàtils (extintors d'extinció).
- Extintors portàtils de CO2 (extintors).
- BE 25 botons d'extinció i botons d'extinció i botons d'extinció.
- Botons d'extinció i botons d'extinció i botons d'extinció.

OCUPACIÓ PLANTA COTA 291S (TOTAL 725 PERSONES)

- Sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 10 persones
- Laboratori 10 persones
- Sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 10 persones

OCUPACIÓ PLANTA COTA 298S (TOTAL 435 PERSONES)

- Entrades principals 15 persones
- Hall principal 35 persones
- Bar 67 persones
- Foscador zona d'actes 10 persones
- Entrades sala d'actes 10 persones
- Sala d'actes 45 persones
- Sala d'actes 45 persones
- Sala d'actes 45 persones
- Sala d'actes 45 persones
- Sala d'actes 45 persones

OCUPACIÓ PLANTA COTA 301 (TOTAL 637 PERSONES)


- Sala d'actes 10 persones
- Foscador 25 persones
- Centre documental i 400 persones
- Auditoris 100 persones
- Zona d'actes 10 persones
- Zona d'actes 10 persones
- Zona d'actes 10 persones
- Zona d'actes 10 persones
- Zona d'actes 10 persones
- Zona d'actes 10 persones

SECTORIACIÓ


- Sector 1 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 2 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 3 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 4 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 5 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 6 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 7 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 8 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 9 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes
- Sector 10 Sala d'actes sala d'actes sala d'actes sala d'actes

LEGENDA DE PROTECCIÓ I EN FOPROS


1	Extintors portàtils
2	Extintors portàtils
3	Extintors portàtils
4	Extintors portàtils
5	Extintors portàtils
6	Extintors portàtils
7	Extintors portàtils
8	Extintors portàtils
9	Extintors portàtils
10	Extintors portàtils
11	Extintors portàtils
12	Extintors portàtils
13	Extintors portàtils
14	Extintors portàtils
15	Extintors portàtils
16	Extintors portàtils
17	Extintors portàtils
18	Extintors portàtils
19	Extintors portàtils
20	Extintors portàtils
21	Extintors portàtils
22	Extintors portàtils
23	Extintors portàtils
24	Extintors portàtils
25	Extintors portàtils
26	Extintors portàtils
27	Extintors portàtils
28	Extintors portàtils
29	Extintors portàtils
30	Extintors portàtils
31	Extintors portàtils
32	Extintors portàtils
33	Extintors portàtils
34	Extintors portàtils
35	Extintors portàtils
36	Extintors portàtils
37	Extintors portàtils
38	Extintors portàtils
39	Extintors portàtils
40	Extintors portàtils
41	Extintors portàtils
42	Extintors portàtils
43	Extintors portàtils
44	Extintors portàtils
45	Extintors portàtils
46	Extintors portàtils
47	Extintors portàtils
48	Extintors portàtils
49	Extintors portàtils
50	Extintors portàtils
51	Extintors portàtils
52	Extintors portàtils
53	Extintors portàtils
54	Extintors portàtils
55	Extintors portàtils
56	Extintors portàtils
57	Extintors portàtils
58	Extintors portàtils
59	Extintors portàtils
60	Extintors portàtils
61	Extintors portàtils
62	Extintors portàtils
63	Extintors portàtils
64	Extintors portàtils
65	Extintors portàtils
66	Extintors portàtils
67	Extintors portàtils
68	Extintors portàtils
69	Extintors portàtils
70	Extintors portàtils
71	Extintors portàtils
72	Extintors portàtils
73	Extintors portàtils
74	Extintors portàtils
75	Extintors portàtils
76	Extintors portàtils
77	Extintors portàtils
78	Extintors portàtils
79	Extintors portàtils
80	Extintors portàtils
81	Extintors portàtils
82	Extintors portàtils
83	Extintors portàtils
84	Extintors portàtils
85	Extintors portàtils
86	Extintors portàtils
87	Extintors portàtils
88	Extintors portàtils
89	Extintors portàtils
90	Extintors portàtils
91	Extintors portàtils
92	Extintors portàtils
93	Extintors portàtils
94	Extintors portàtils
95	Extintors portàtils
96	Extintors portàtils
97	Extintors portàtils
98	Extintors portàtils
99	Extintors portàtils
100	Extintors portàtils

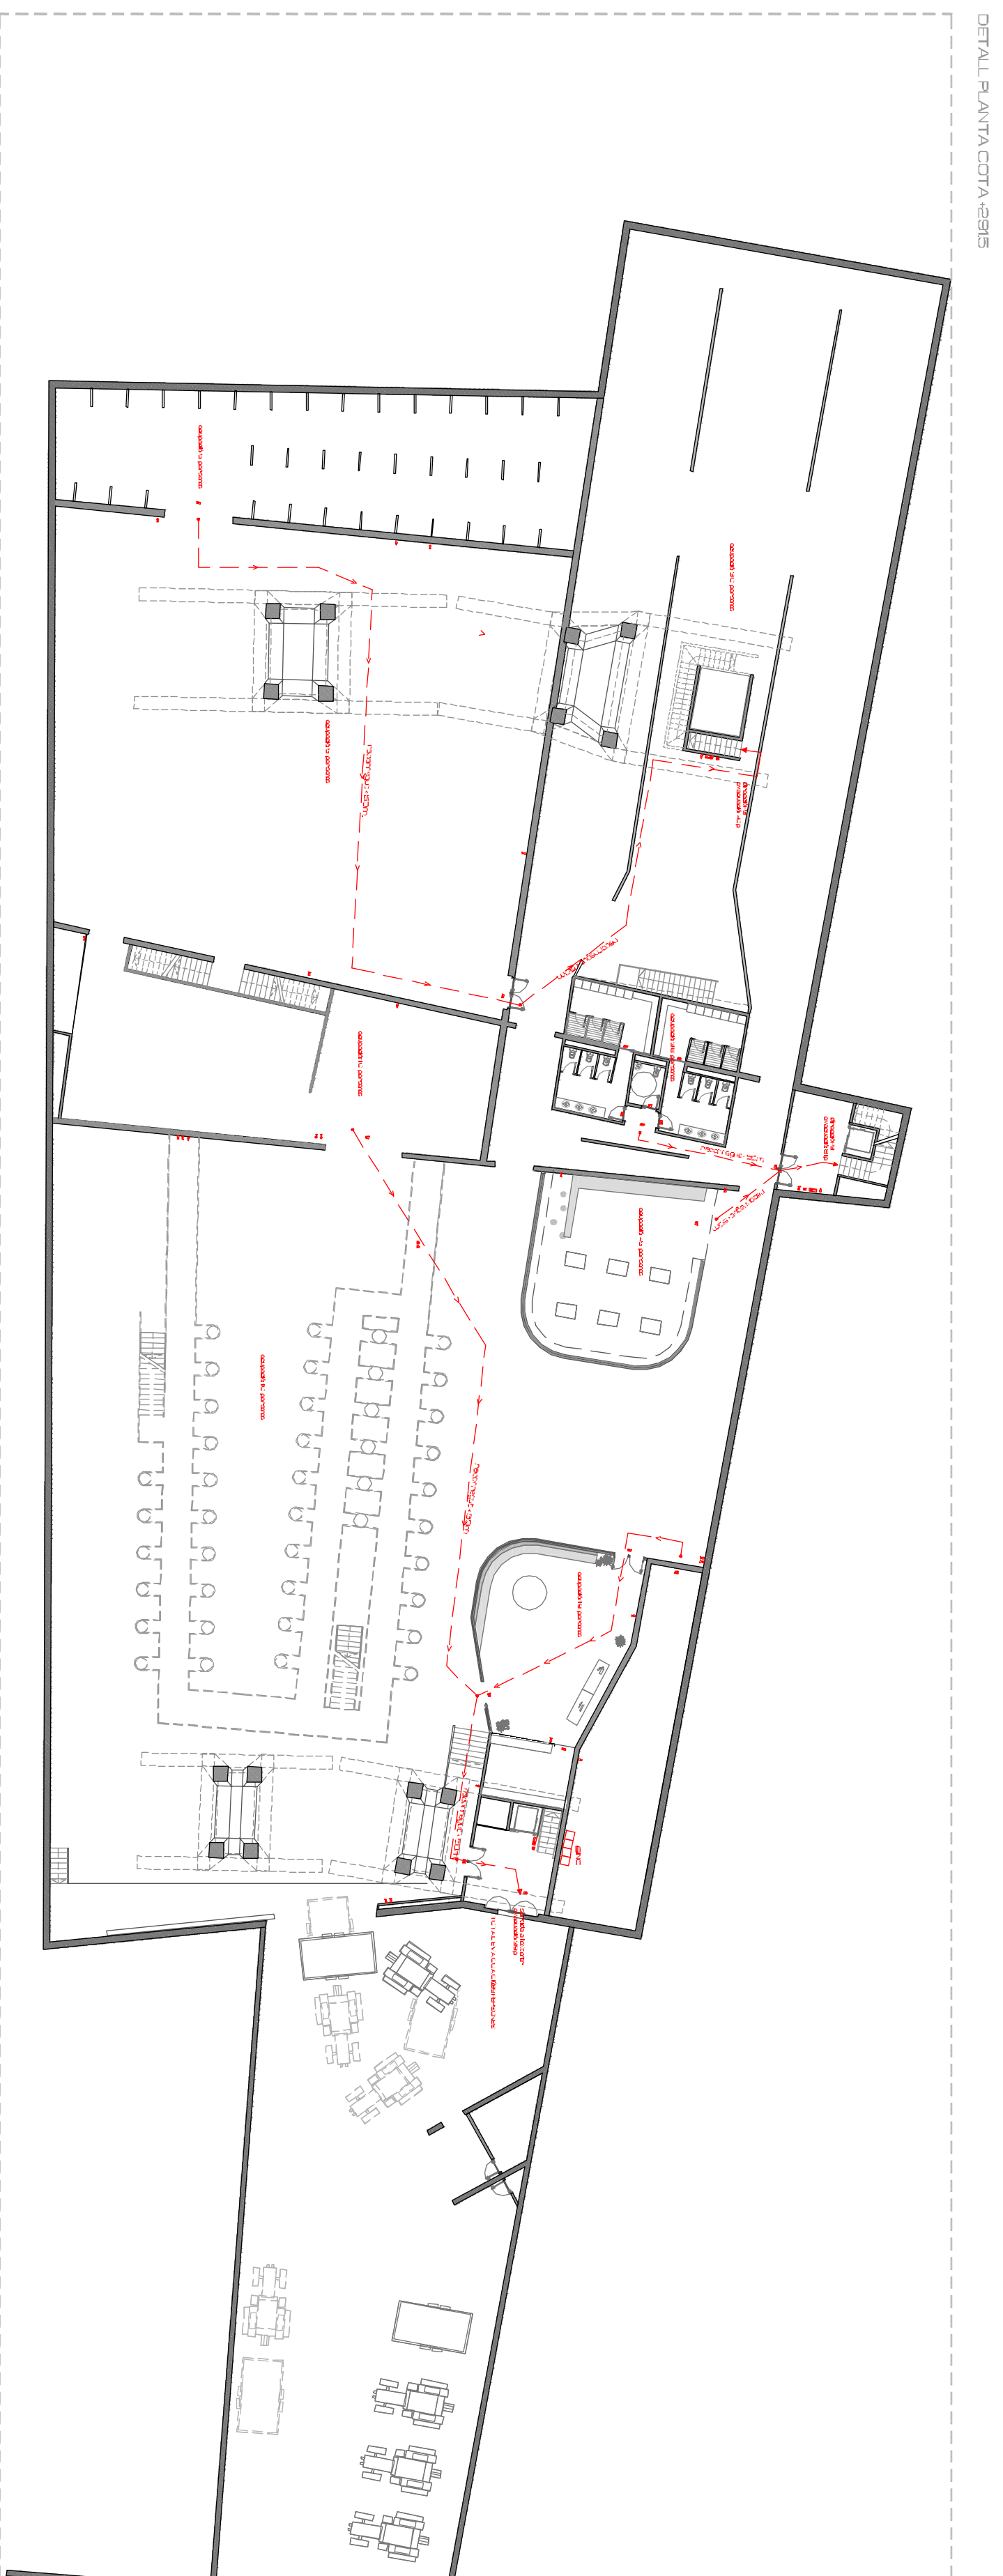


OCUPACIÓ PLANTA COTA 291S

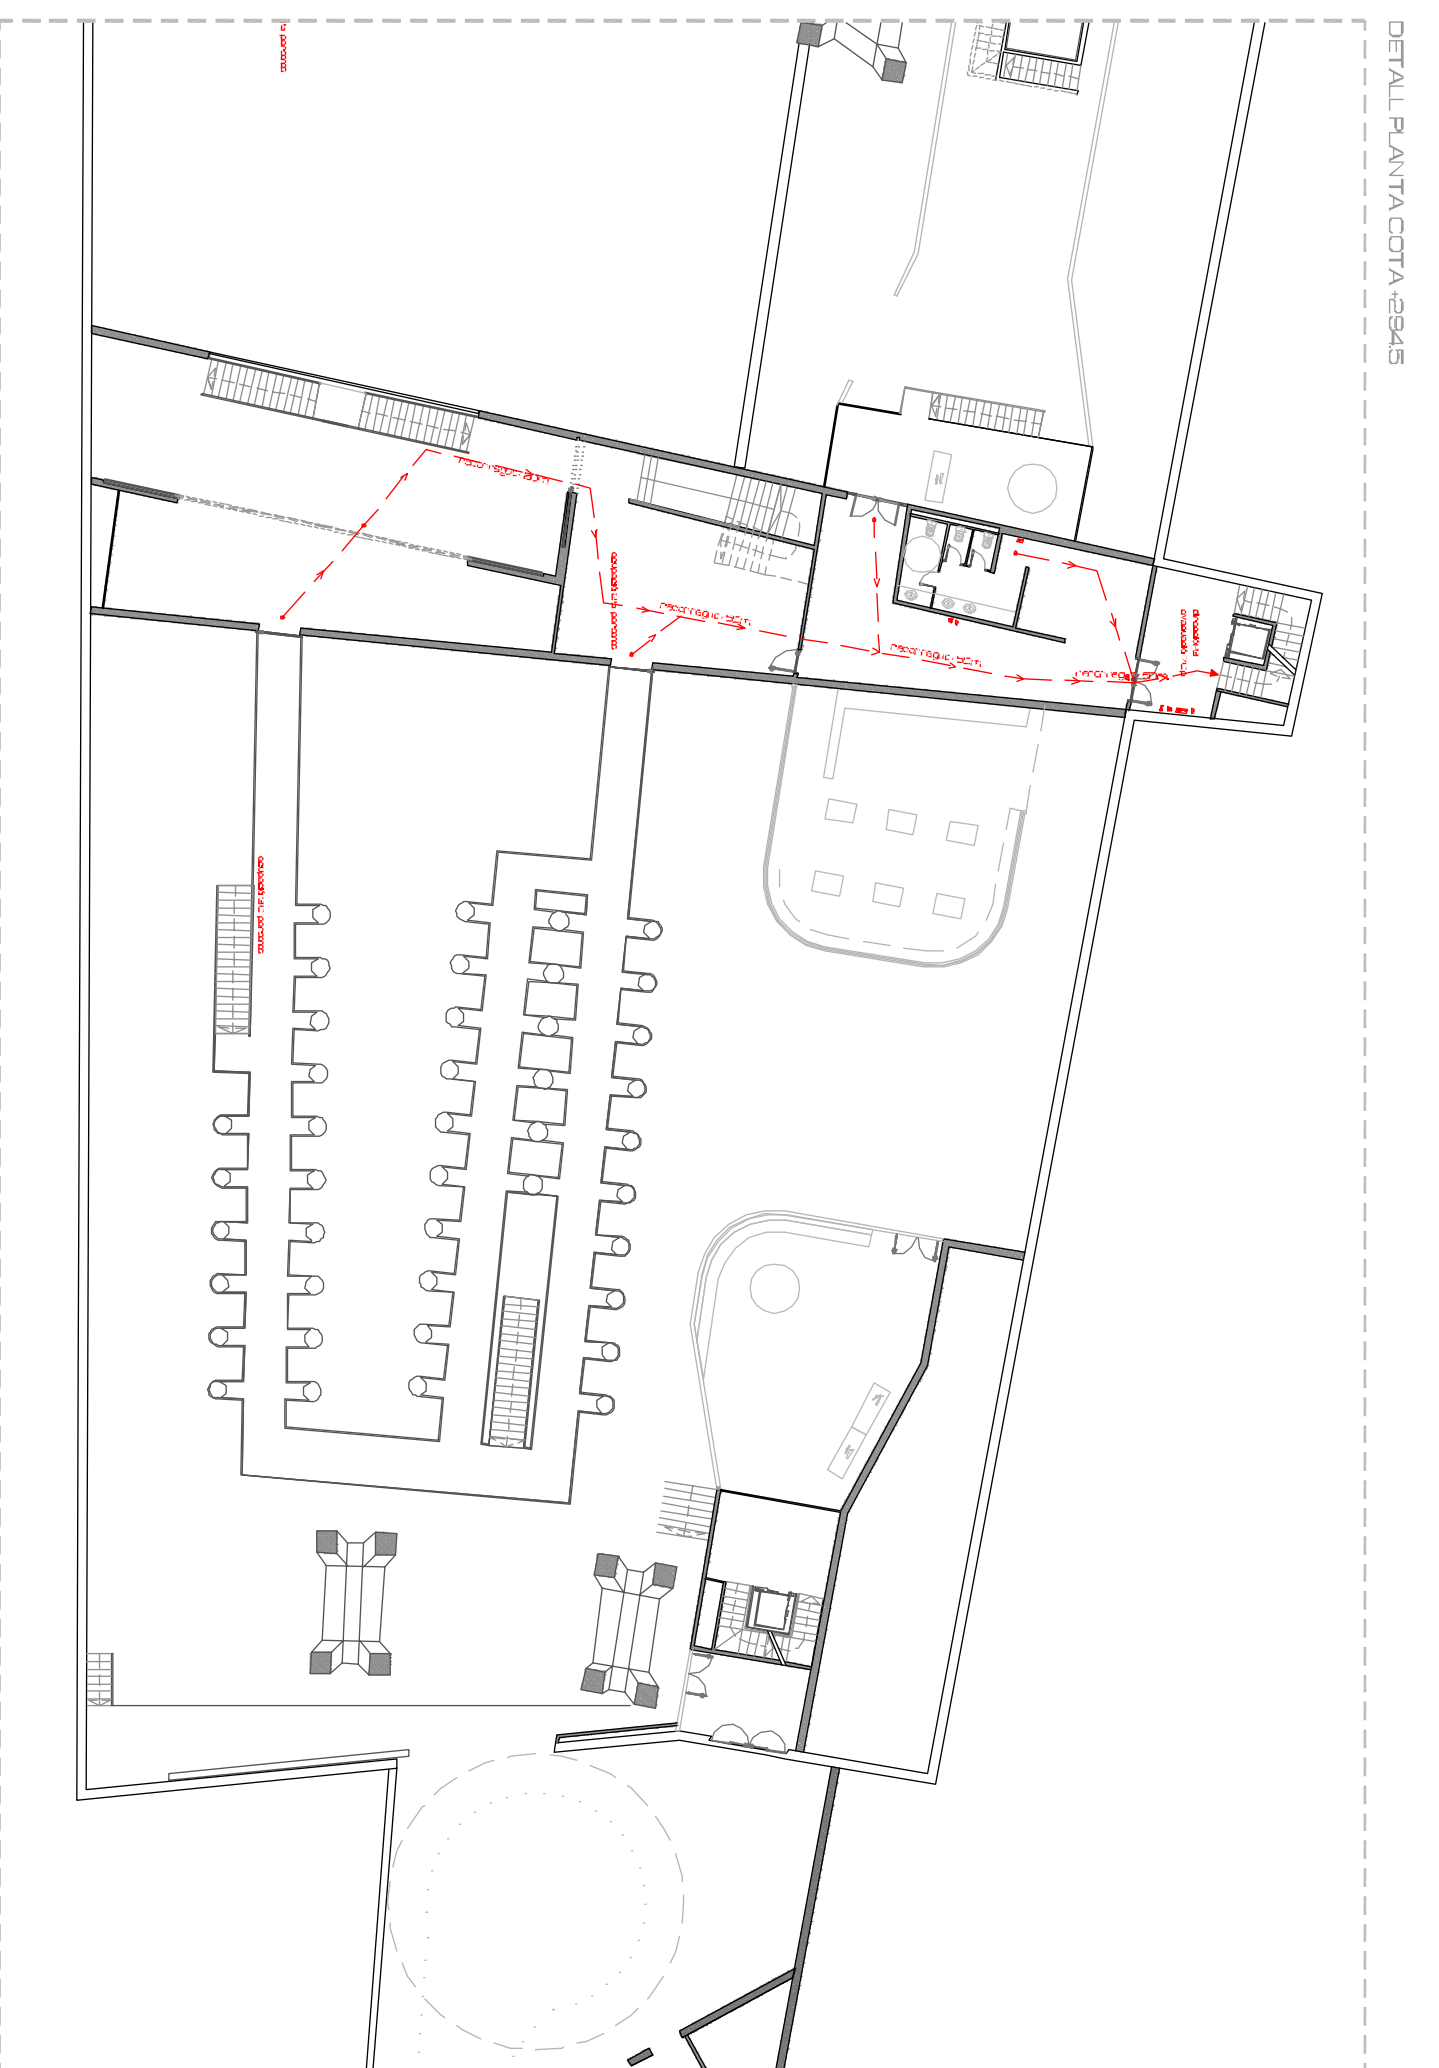

OCUPACIÓ PLANTA COTA 298S

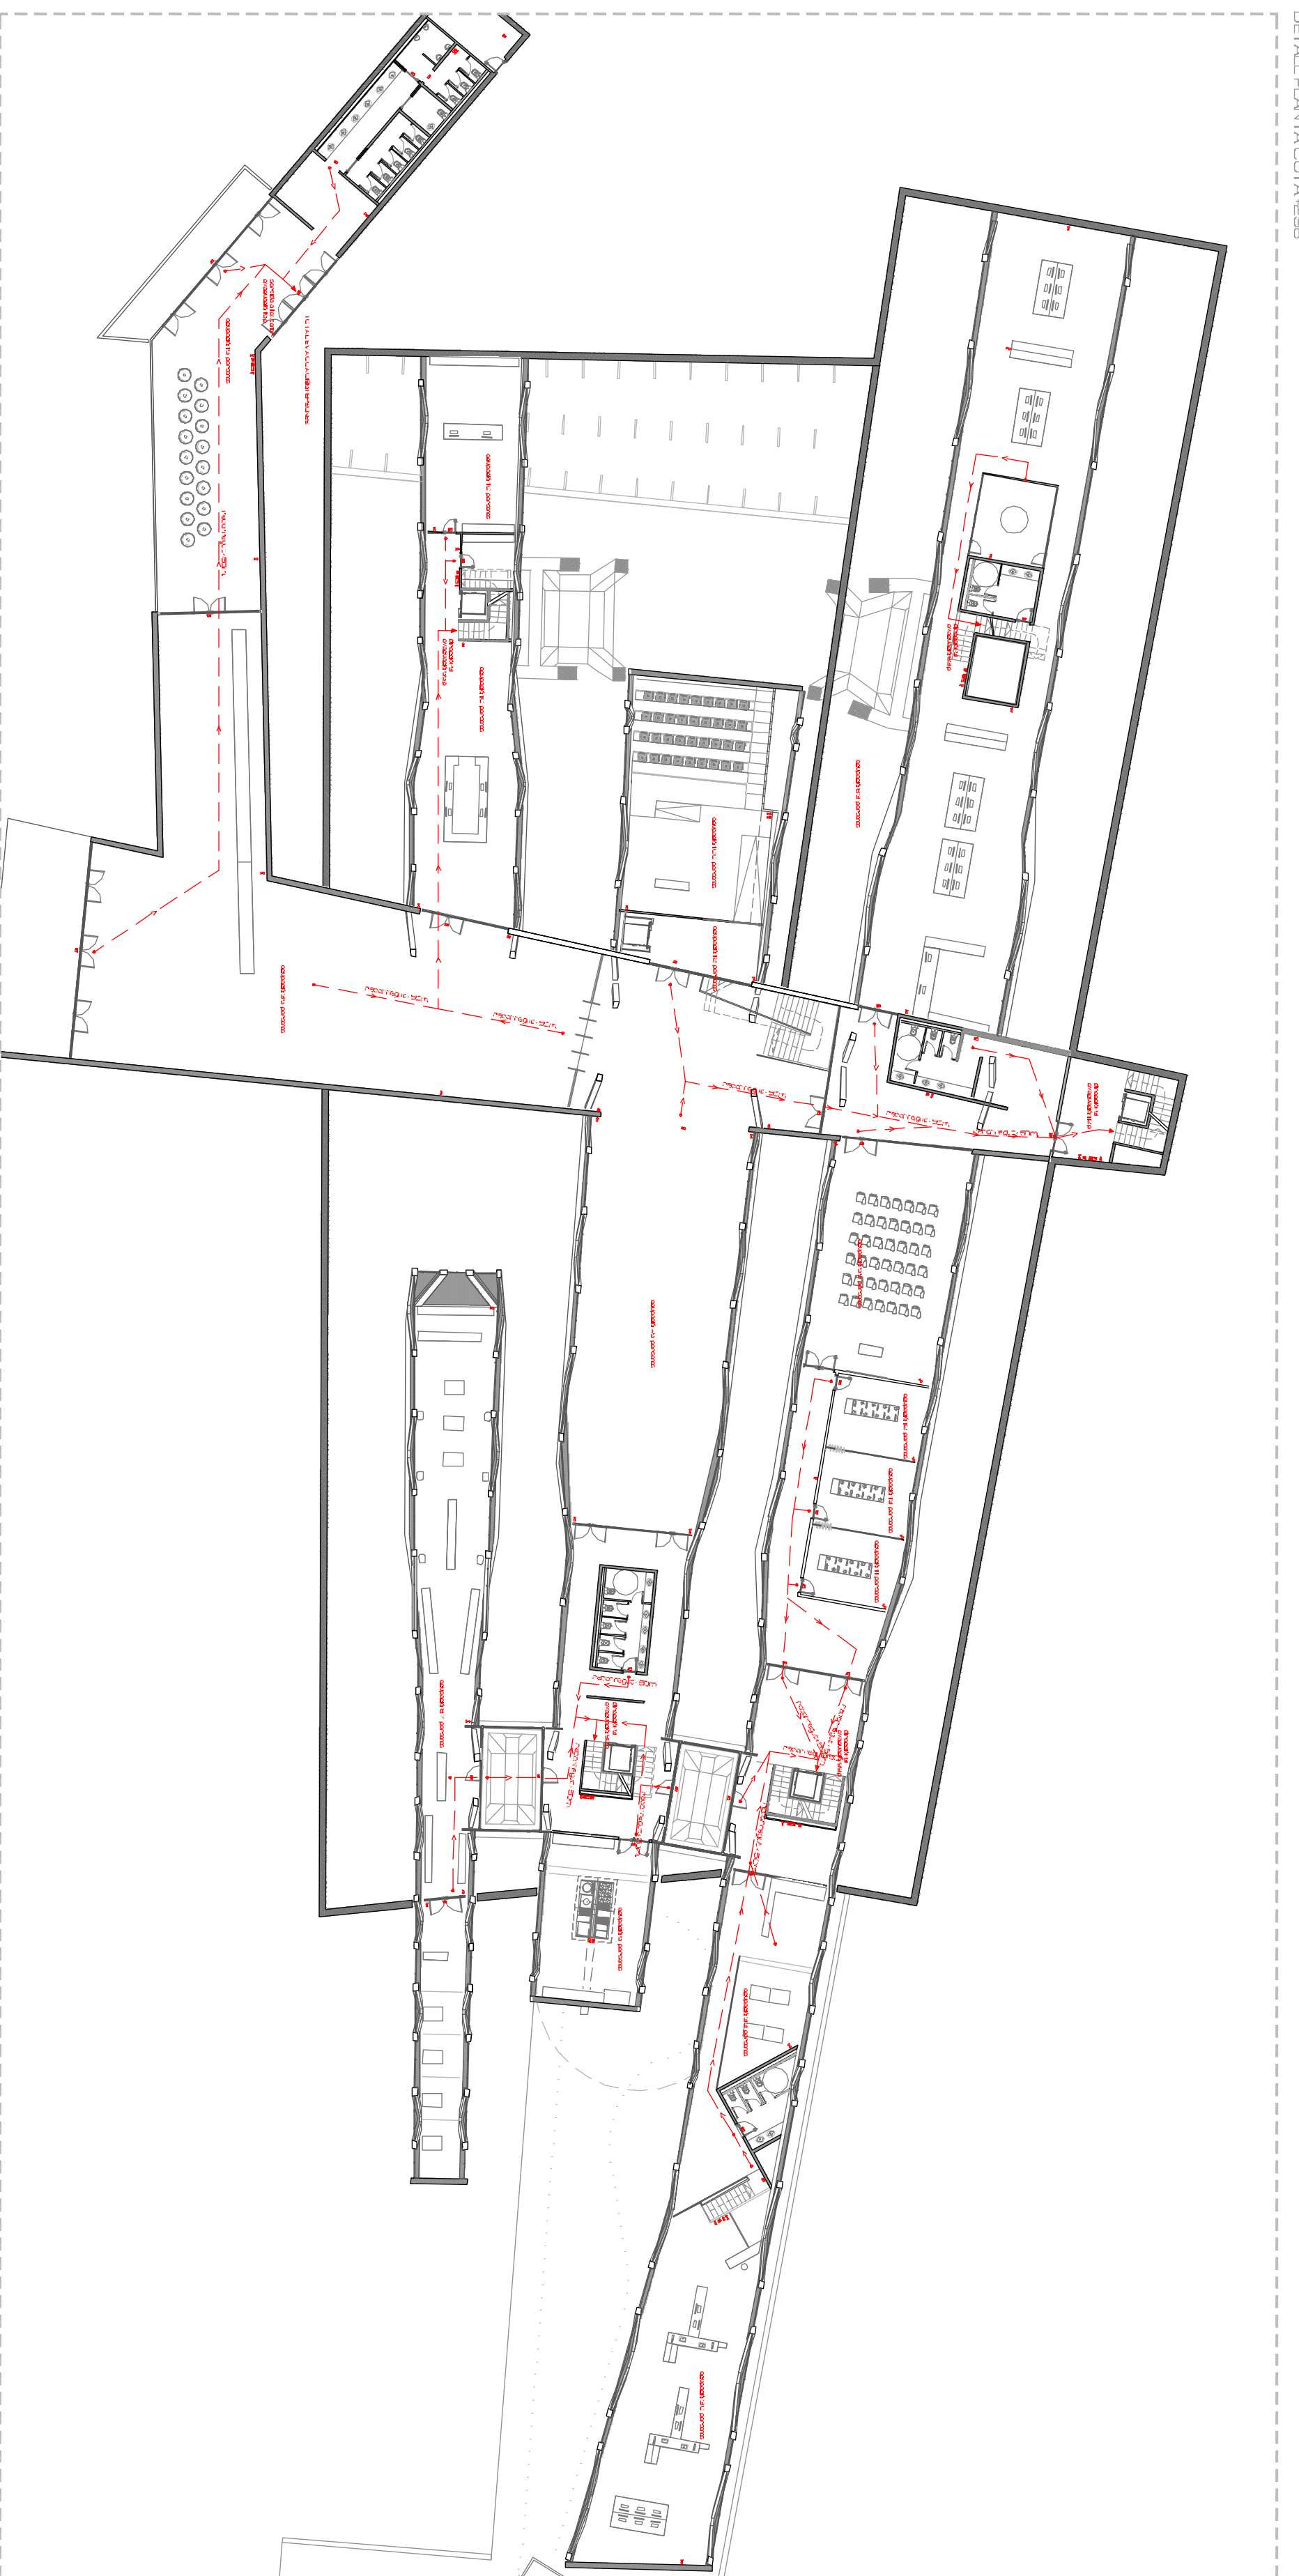

OCUPACIÓ PLANTA COTA 301

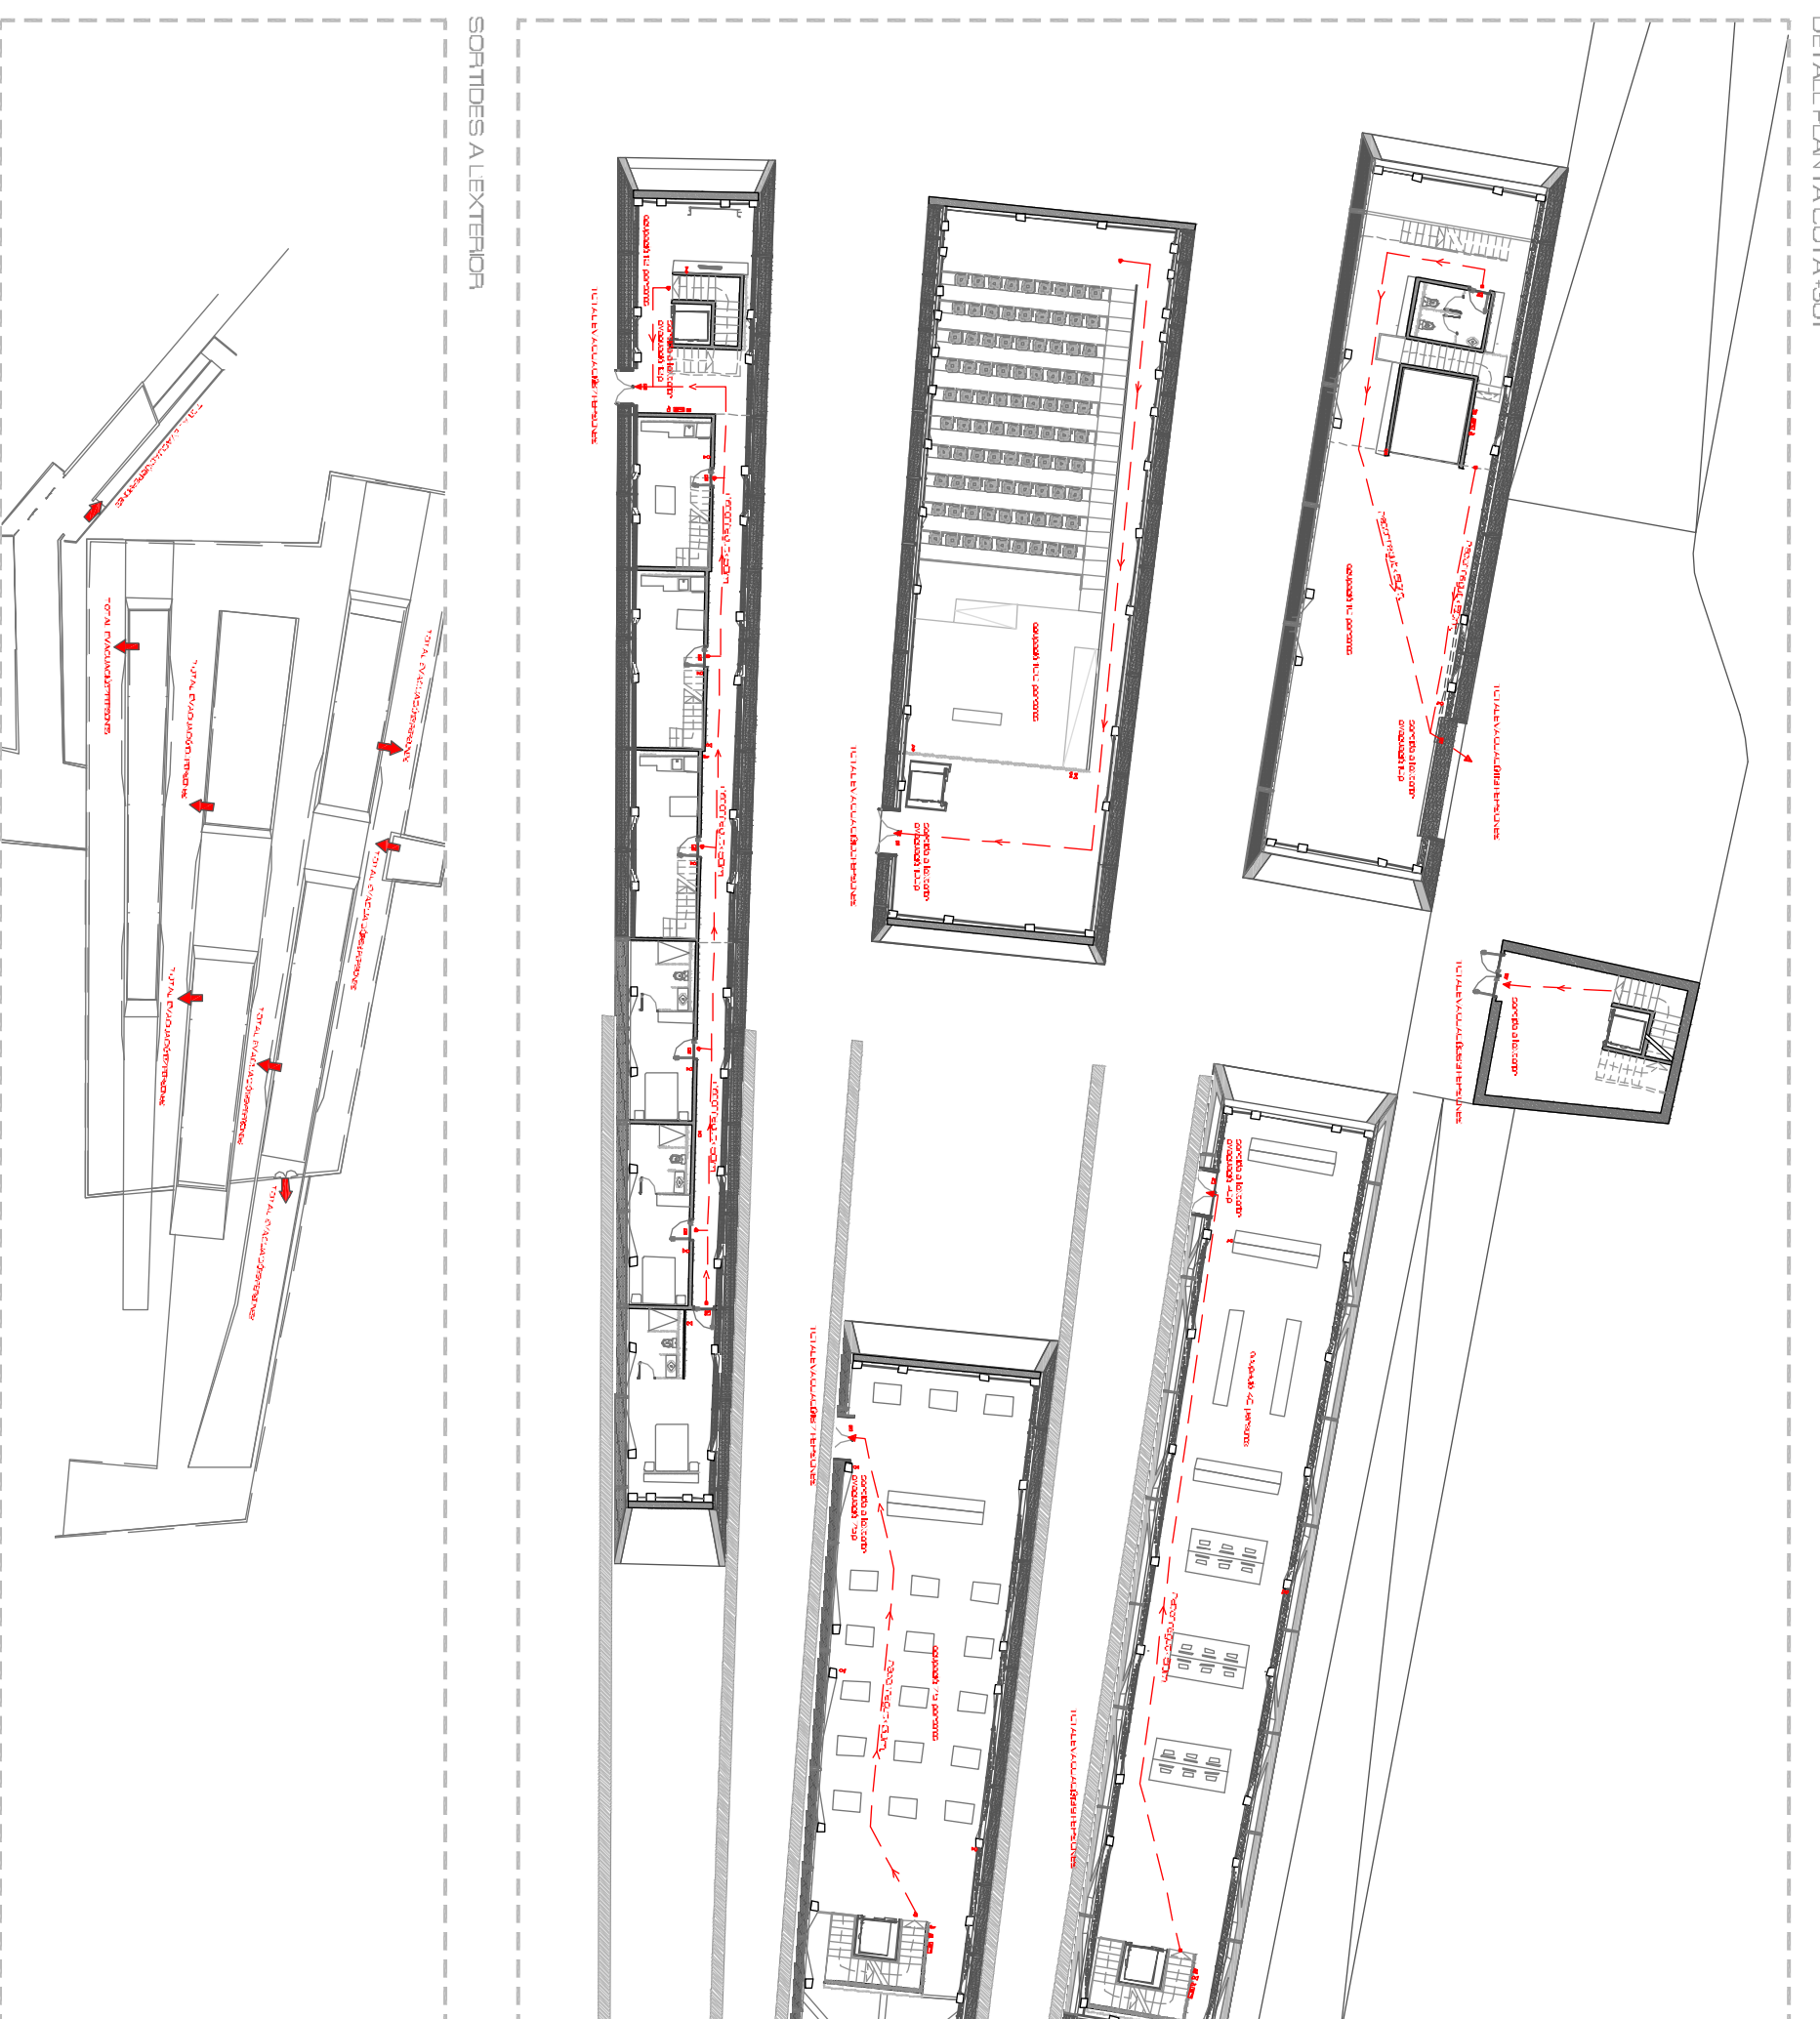

SORTIDES A L'EXTERIOR