


PLANTA BAIXA

PLANTES HABITACIONS

PLANTA 7a

PLANTA 7a

GRUP DE PRESSIO  
BIES

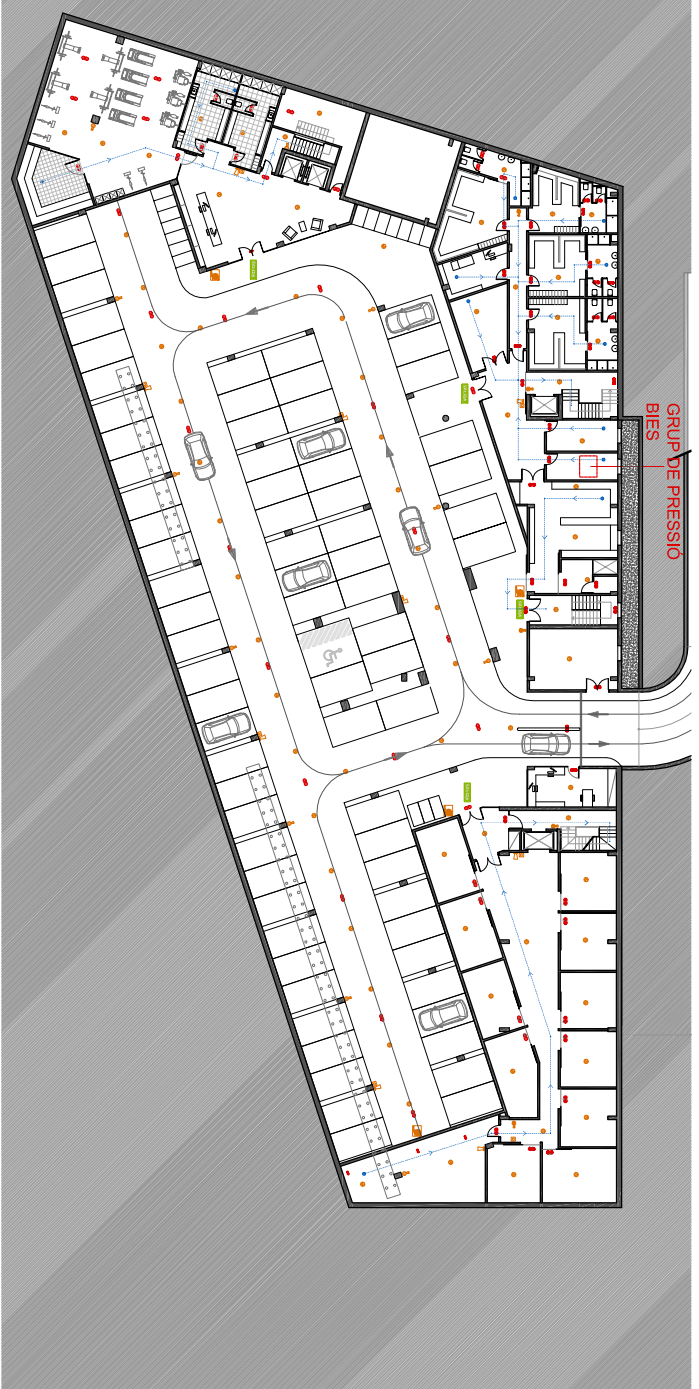

PLANTA SOTERRANI

**APLICACIÓ DEL CTE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:**

Segons el Document Bàsic de Seguretat en cas d'incendi 1, propagació inicial:

En general, un veïal s'il·lumina per conèixer un sol sector d'incendi, sempre que almenys el 90% de la superfície total construïda es desenvolupi en una sola planta i les sortides siguin comunicades directament amb l'exterior.

Les portes de separació entre sectors seran E22 60-C5.

Aparcament: Consultar un sector d'incendi diferenciat de la resta del edifici. Qualitat comunicació amb l'exterior serà a través d'un vestíbul d'interdependència.

Zones poblades / poblats concorrents (PB) P11: Els sectors destinats a allotjar col·lectius com ara audis, discapacitats, veïns, etc. han d'estar comunicats mitjançant elements amb una E120. L'enllaçament a l'habitatge comunicant les sortides amb un sector de risc mitjà o d'incendi amb l'exterior.

Plantes d'habitatges: La superfície màxima del sector no pot superar els 2000m<sup>2</sup>. Les portes de les habitacions han de complir una resistència al foc de E120. En els establiments que superin els 500m<sup>2</sup> consultat les portes seran E22 30-C5.

Llocals i zones de risc especial:

Adaptacions en el parking i planta 12 a planta soterrani

Sala de calderes de la coberta

Realitzada al foc dels elements estructurals dependents de l'edifici I de risc de les estances.

Aparcament: Al estar per sota d'un diferenciat ha de ser REI-120 en tots els punts.

Zones poblades / poblats concorrents: Com que l'edifici no excedeix els 28m d'alçada (23,80m) hauran de ser REI-120 i portes concorrents.

Plantes habitables: Com que l'edifici no excedeix els 28m d'alçada (23,80m) hauran de ser REI-90.

Metal·lúrgies de protecció:

Aparcament: Boques d'incendi Equipades: Quan la superfície cont. del sector superi els 500m<sup>2</sup>.

Boques d'incendi: Quan la superfície cont. del sector superi els 500m<sup>2</sup>.

Zones poblades / poblats concorrents: Boques d'incendi Equipades: La sup. cont. supera els 500m<sup>2</sup>.

Alarma anti-incendi: Si la superfície supera els 500m<sup>2</sup>.

Detecció d'incendi: Si la superfície supera els 500m<sup>2</sup>.

Plantes habitables: Boques d'incendi Equipades: L'establiment està previst per més de 50 persones.

Calderes a gas: Si l'edifici de l'edifici excedeix els 24m.

Detecció i alarma d'incendi: Si la superfície supera els 500m<sup>2</sup>.

Es col·loquen extintors d'incendi 21x1,118 com a màxim cada 15m de recorregut des de l'edifici de l'edifici.

