P.F.C. Centro de recuperación del Camino de Santiago Tribunal: F.Biurrun, A.Casals, J. Blasco, J.Vendrell

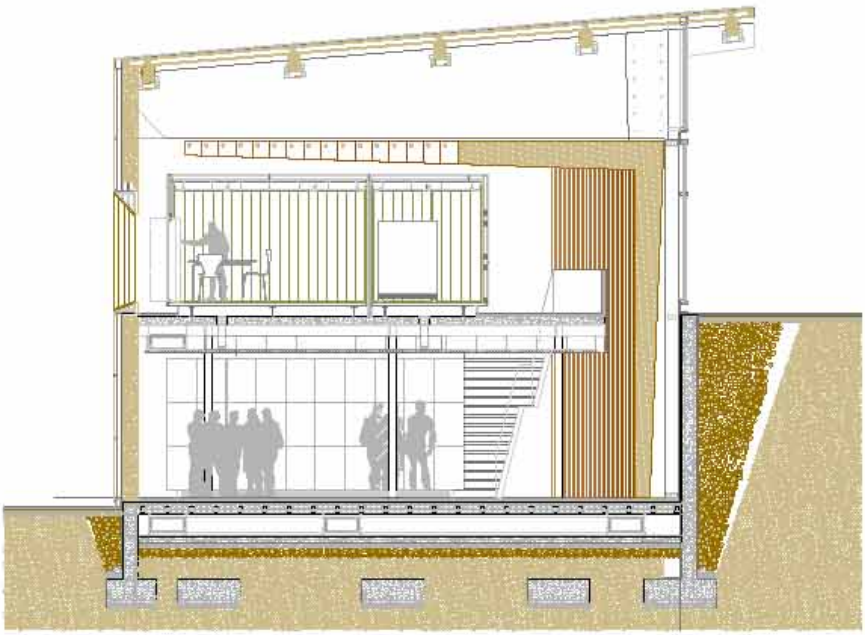

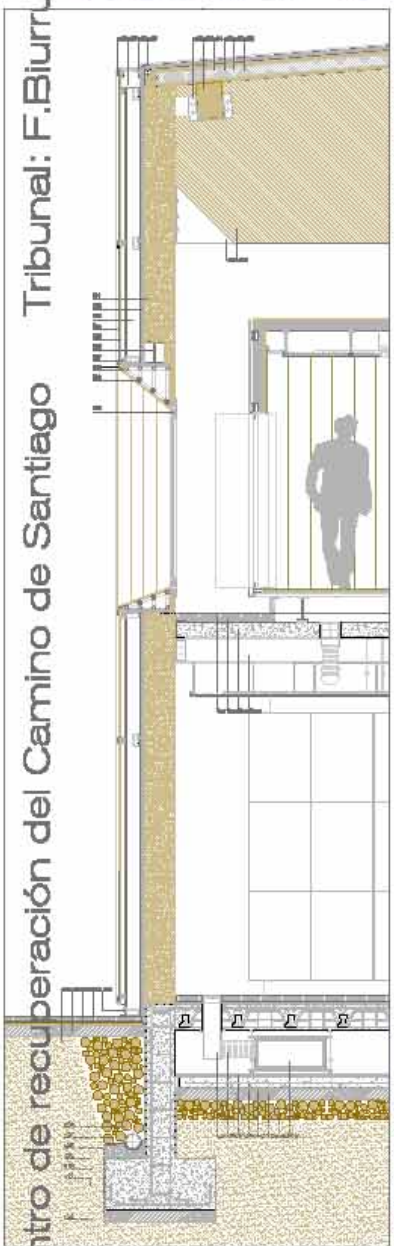

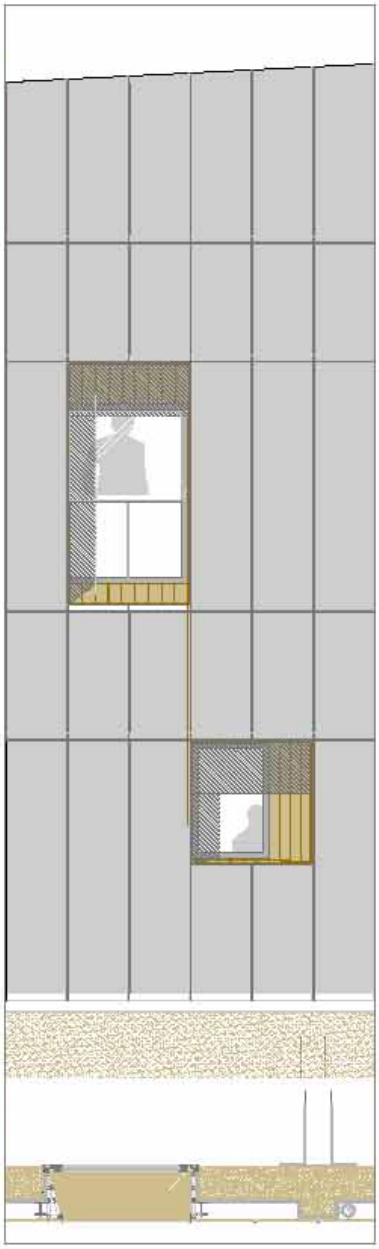

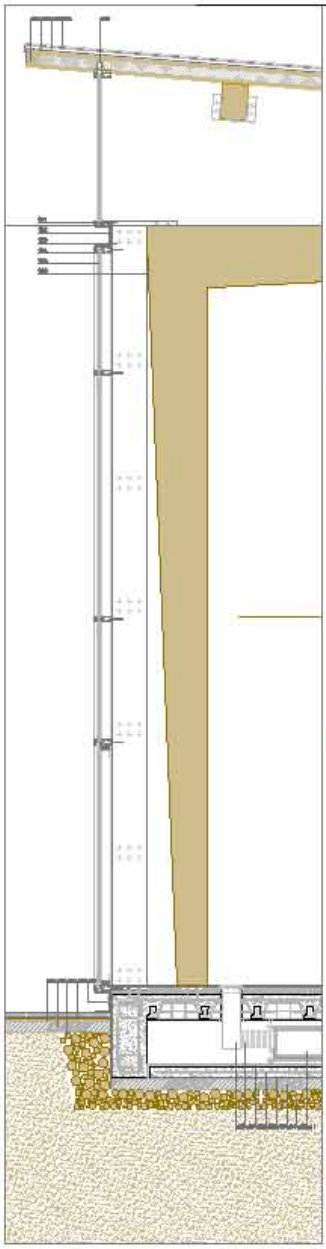

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SISTEMA DE CUBIERTA INCLINADA DE ZINC

s05. Pavimentación sobre elevada en el piso pequeño de cada gafa sobre la CUBIERTA de ZINC a base y longitud existente. Pendiente 2 % hacia el exterior.
s06. Lámina de polietileno expandido HAVEPOL, gloval o tipo N' con ligera, permeable transpirable de 8 mm de espesor.
Densidad = 60 kg/m
Resistencia térmica = 0,25 m²K/W
s07. Barrera de separación de capa de aislamiento de poliuretano de 60 mm de espesor, mediante de tablero de cubierta.
Peso específico = 30 kg/m
s04. Aislamiento de POLIURETANO de doble panel de rollos con resistir interior de chapa hacia exterior realizado sobre correspondiente.
s05. Perfil de madera de alta 80 x 60/8 pp para el montaje de cubierta, dispuesto a cada separación de panel.
s06. Sistema de montaje de correa y fijación mediante perfil de correa galvanizado de 8 mm de espesor con tornillos y tuercas.
s07. Sistema de montaje de placas de zinc mediante perfiles de correa galvanizado de 8 mm de espesor.
s08. Relleno de recogida de agua galvanizado zona galvanizado de 1,5 mm de chapa. Pendiente 5%.
s10. Placa de recubrimiento hacia de 8 mm de espesor realizado en obra.

FACHADA VENTILADA DE ZINC SOBRE MURO DE CARGA DE MAMPOSTERIA.

s01. Zona de capa de recubrimiento realizado por placas montaje chapa MARIN 21 en doble con de grosor correspondiente de 0,8 m.
s02. Lámina de polietileno expandido HAVEPOL, gloval tipo N' colocada al exterior 8 mm de espesor.
Densidad = 60 kg/m
Resistencia térmica = 0,25 m²K/W
s03. Perfil 0 0/60. 1/60 de ancho 0 0/60 m
s04. Revestimiento exterior de aislante de zinc pegaltiento mezcla gloval tipo CLIMAMATIC 10 de 600 x 1mm y longitud variable. Anclaje a justificación.
Espesor total = sin calcular (P 0 0/6)
Fijación = tornillos con patilla tipo pastilla.
Junta = mínimo de 10 mm de ancho y P = mínimo de dispuesto = sellado.
Peso específico = 7,2 kg/dm

s08. Subestructura constituida de rastrel de 1,5 cm con medida de tablero de 15cm.
s09. Tirol metálico de tamaño 0,60 x 0,60 m/l muy longitud variable dependiendo de la chapa.
s07. Aislante de poliuretano de cierre galvanizado en forma de L y P de 8 mm de grosor.
s08. Revestimiento exterior, tirol y recogedor de lámina de separación con chapa ala tipo 1 P mm de espesor.
s09. Subestructura metálica de apoyo galvanizado galvanizado por 5 hojas doble 8 mm de longitud variable constituida a tirol para la formación de placa inclinada.
s10. Impidiendo de chapa de aislante con espesor plegable 3025-040, marca Mapei 0 000 con recogida media.
Densidad = 60 kg/m

ENCUENTRO CON SUELO

s01. Perfil de forma de U dentro galvanizado con rasca de tablero.
s02. Fabricación exterior prefabricado de recogida drenaje de espacio.
s03. Capa de cemento de 5 cm.
s04. Hormigón de base 2 final para la explanada del forma con recogida para 15 cm.
s05. Sistema de ejecución con capa de gres, tanto rústico como de 30 x 30 cm.

s06. Lámina drenante resistente a petróleo de alta densidad con material de espesor Pequeña, anclada con pellets.
Densidad = 60 kg/m
N° soldeo = 1007
Resistencia a compresión = 300 N/mm
Permeabilidad = 1 mg/Pa
s07. Tubo de drenaje de P'C' de 20 cm de diámetro.
s08. Capa drenante para la formación de pendiente.
s09. Lámina exterior de tipo impermeabilizante de espesor con espesor de 10cm de chapa.
Densidad = 60 g/m
Peso = 0 kg/m
Rollo = 50/60cm (60Lx8 mm
s13. Tapeta anclada de hormigón de 1 60x60 cm. Hormigón HORMIGÓN con tamaño de correspondiente 0-200, 0 de 20 mm.
s01. Acrotera de zona encargada de 1 00 cm.
s10. Rejilla sobredimensionada a este plantón con dimensionamiento de 0 60 cm.
s14. Cimentación flexible de Pendiente drenante tamaño hasta aglomerado de 1,0 cm.
s15. Lámina de polietileno expandido HAVEPOL, plantón tipo N' colocada al exterior 8 mm de espesor.
Densidad = 60 kg/m
Resistencia térmica = 0,25 m²K/W
s16. Pilastra arriostrada de 15 cm de espesor.

s05. Conducto de apoyo para tanto de Madrid con de acuerdo compuesto del tejado.

FORJADO DE ENTREPLANTA DE CHAPA COLABORANTE

Ref1. Panel de cubierta de hormigón de 6 cm de espesor con junta de retracción cada 1 6 m.
Ref2. Capa de mortero plastificado drenante.
Ref3. Polietileno drago antiperforación 1 6 cm de espesor.
AISI930.250 de acero galvanizado tipo PL_750/1000 de 1 mm de espesor.
Peso = 11,25 kg/m2
Resistencia = 0,7 mm /m
Ref4. . Hormigón de apoyo FPD C30/ de acero B 500 S.
Peso total: 3 ton
Peso = 600,7 kg/m

s05. Pilastra acero ARMTRAM. Red de chapa con separación cada 1 metro de acero de apoyo Arias.
Refuerzo de 1,2 m = 25
Refuerzo de frontal = 30

ESTRUCTURA DE JACENAS DE MADERA LAMINADA

s01. Perfil de contención 0 mm de grosor metálico realizado mediante a modo chapas empotrado en muro o realizado pilastra.
s01. Cerrio calibre de acero inoxidable realizado tipo ELSO de 84 cm de espesor cada vertical.
Caja de arrido = 2
Resistencia frente = 84 N/cm

FACHADA DE CHAPA DE MADERA

s01. Perfil de apoyo galvanizado en forma de T invertida para el montaje sobre los pilastres y montaje.
s02. Perfil de apoyo galvanizado en forma de Z para el montaje del chapa de 1 mm de espesor.
s03. Tornillos, elementos de acompañamiento de 60x60 mm separación.
s04. Sistema de fijación chapa 1150-945. MK formado por montadores y tornillos de 60 mm de ancho y 10 cm de [illegible] cierre galvanizado.
s05. Chapa exterior de madera de [illegible] de 15 mm de espesor con [illegible] de [illegible] de 15 mm de espesor.

Pérez Cenis, Isabel 15 07 2009

Detalle fachadas 1_25

07