



ESQUEMA INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA I A.C.S DE L'ESCOLA

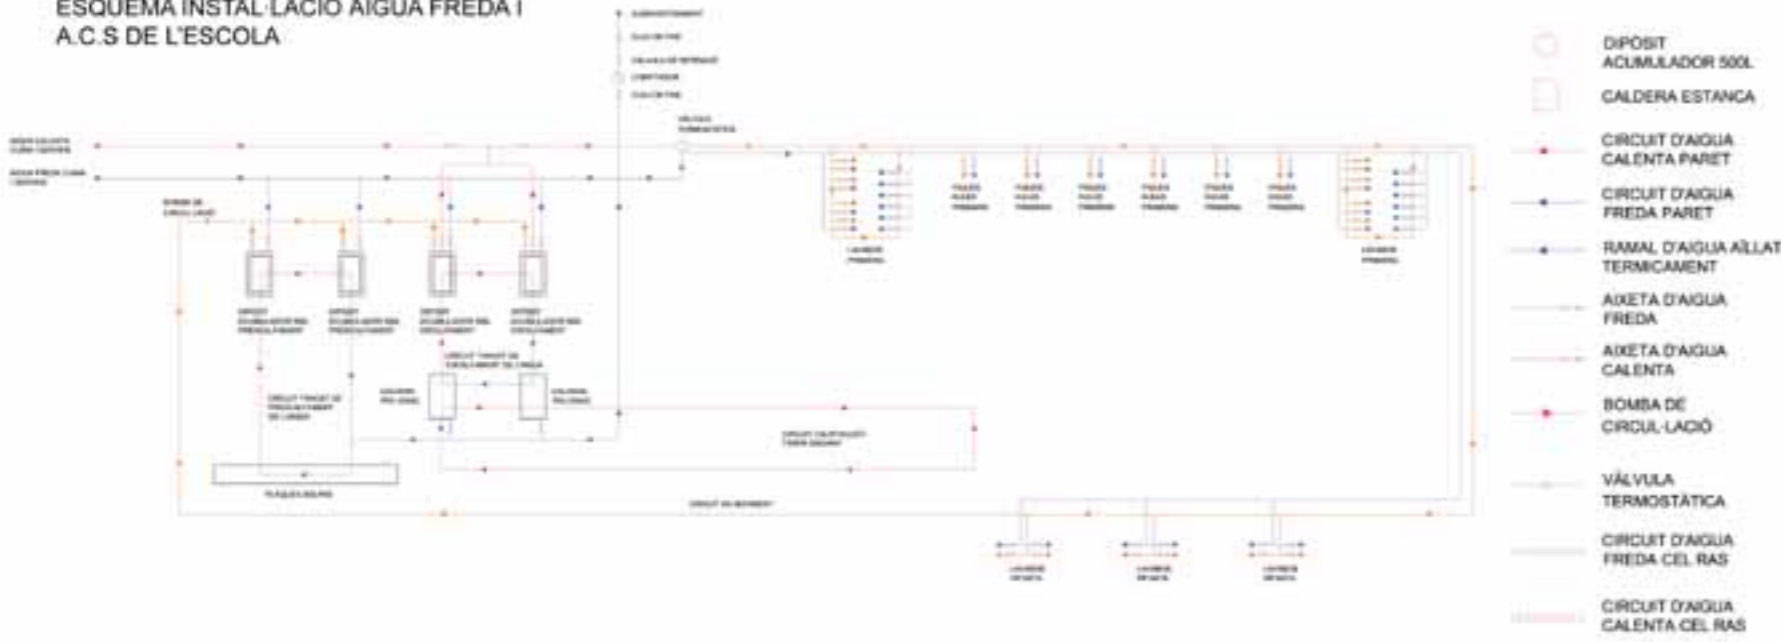

EVACUACIÓ I SENYALITZACIÓ D'INCENDIS

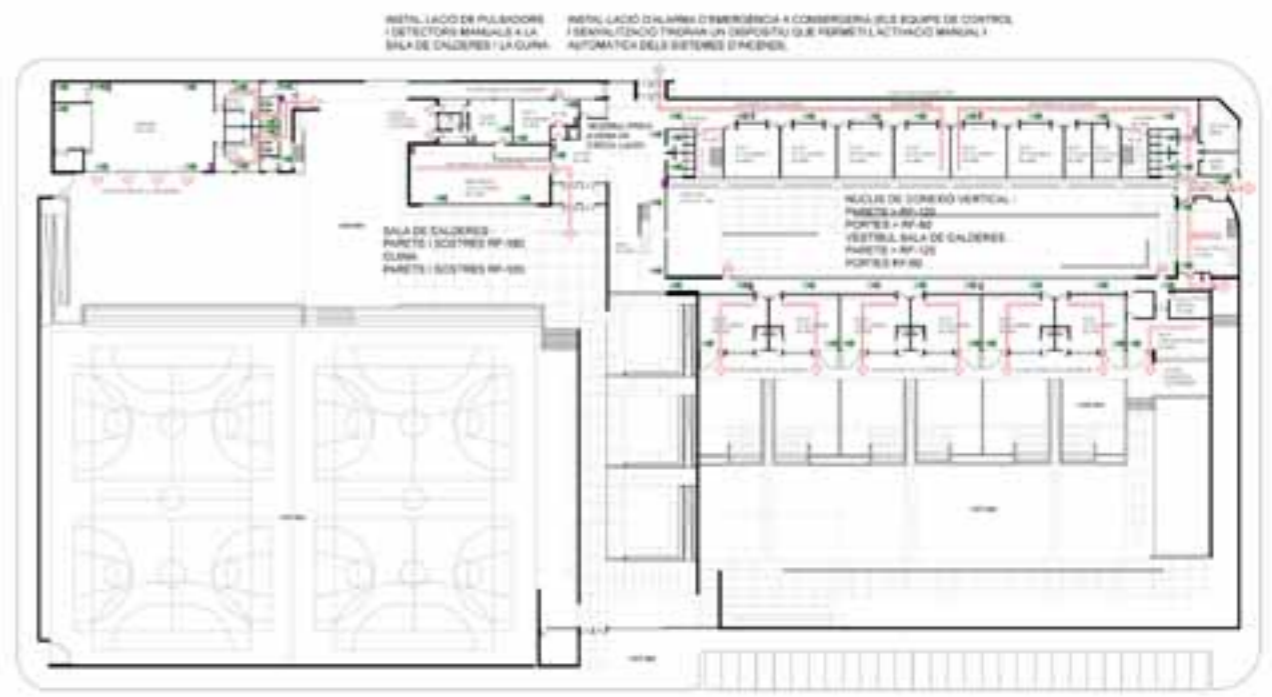

INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA I A.C.S GIMNÀS



CALDERA TRISTAR ROCA (COMBUSTIÓ A GAS)

ACUMULADOR D'AIGUA VALLANT (500L)


AIXETES I DUTES OANAS (PLASADORS)

GRUP TÈRMIC DE 175.000 a 475.000 kWh/a. CALIFICACIÓ PER AIGUA CALENTA: 5 bar / 100 °C. RENOVAMENT 17% DEL 80% DRENAJOS DE 5mm. TÈCNIC 6 DE TUBS ESTRES.

ESQUEMA GRÀFIC DEL FUNCIONAMENT DE LA CALDERA I L'ACUMULADOR

Model	Tipus	Capacitat (L)	Alçada (cm)	Diàmetre (mm)	Pressió (bar)	Temperatura (°C)	Material
...


INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA I A.C.S AULES INFANTILS

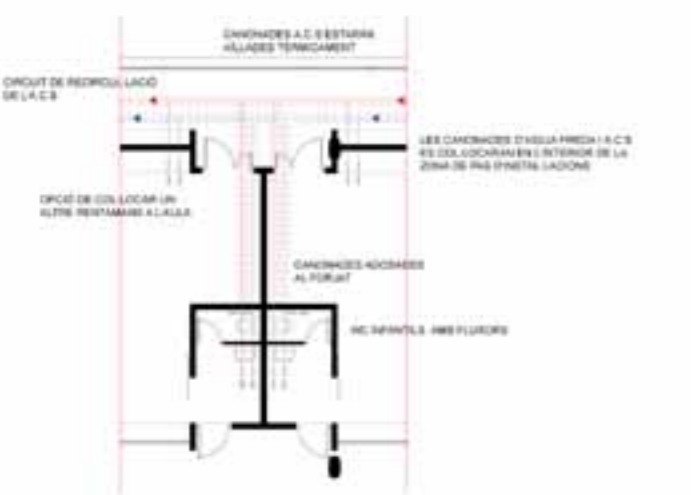

INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA I A.C.S CUINA



INSTAL·LACIÓ AIGUA FREDA I A.C.S LAVABOS

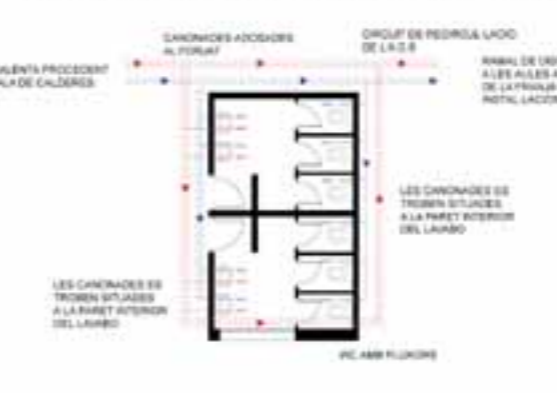

INSTAL·LACIONS 120' CEIP CAN ROCA

INSTAL·LACIONS

ESTADY PROJECTE FINAL DE CARRERA
RAUL MARTINEZ MARTINEZ
15/11/2018 10:00:00

DATA	USUARI	ACCIO	USUARI
2018/11/15	RAUL	GUARDAR	RAUL