CARACTERISTIQUES TECNIQUES SEGONS NORMATIVA EHE

ELEMENT	LOCALITZACIO	ESPECIFICACIO ELEMENT	ZONA DE EXPOSICIO	RECOBRIMENTS	NIVELL DE CONTROL	COEFICIENTS DE SEGURETAT Gc	Gs	Gf
FORMIGO	FONAMENTS	HA-25	IIa	70 mm	NORMAL			1.55
	MURS	HA-25	IIa	35 mm	NORMAL			1.55
	PILARS	HA-25	IIa	35 mm	NORMAL			1.55
	FORJATS	HA-25	IIa	35 mm	NORMAL			1.55
ACER ARMADURES	FONAMENTS	B-500 S			NORMAL		1.15	
	MURS	B-500 S			NORMAL		1.15	
	PILARS	B-500 S			NORMAL		1.15	
	FONAMENTS				NORMAL	1.50		
	MURS				NORMAL	1.50		
	PILARS				NORMAL	1.50		
EXECUCIO	FORJATS				NORMAL	1.50		

ACER LAMINAT ESTRUCTURA A-42 (S250JR)

FABRICA MAO ESTRUCTURA MAO CALAT/MORTER M-80 RESIST. CARACT. fk=TON/mm2 RESIST. CACUL. fd=1.8N/mm2

CARACTERISTIQUES DEL TERRENY graves sorreques

sabata aillada Qadm = 0.30 N/mm2.

sabata correguda Qadm = 0.25 N/mm2.

ESPECIFICACIONS FORMIGO

PARAMETRES	TOTA L'OBRA	FONAMENTS	SOPORTS	SOSTRES
QUANTITAT MINIMA DE CIMENT (KG/M3)	275			
MAXIMA RELACIO AIGUA/CIMENT	0.60			
TAMANY MAXIM DE L'ÀRID (mm)		40	12	12
CONSISTENCIA FORMIGO (mm)		PLASTICA 30-50	TOVA 60-90	TOVA 60-90
TIPUS DE CIMENT	CEM II/A/S			
RESISTENCIA ALS 28 DIES (N/mm2)	25			

EXP. CERET DATA 12/05

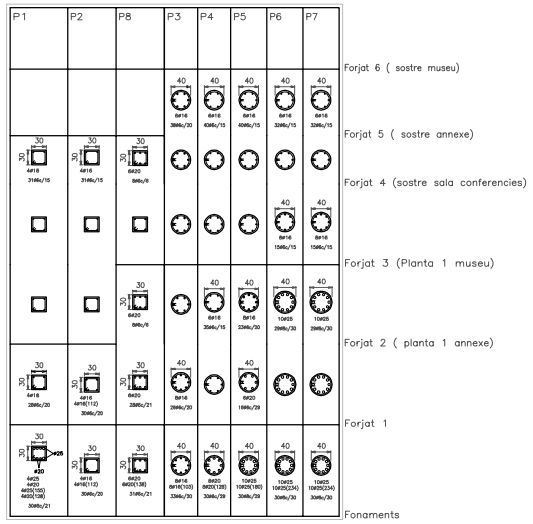

FOSSAT D'ASCENSOR

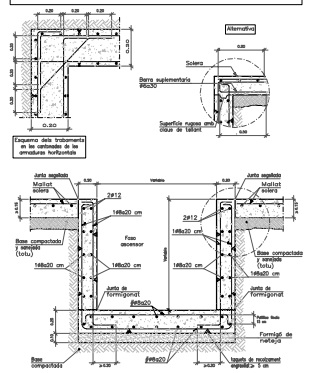
Alternativa
Solera
Barra suplementaria Ø8c/30
Sobrelis inferior amb doble de barres
Capa de regularització de formigó de neteja
Junta expulsió Material tolera
Junta expulsió Material tolera
2Ø12
Base compactada i vibrada (Tolva)
Base compactada i vibrada (Tolva)
Fons ascensor
Junta de formigonat
Junta de formigonat
Forrellat de ancoratge
Base compactada
Junta de neteja
Junta de neteja
Junta de neteja