

Tamaño de radiadores	T° entrada/salida	Factor corrección
Radiadores pequeños	90/70°	0,80
Radiadores grandes	60/40°	1,00
Calefacción por suelo	35/30°	1,12


Taula 1.- Factors de compensació

Orientación horizontal ⇒	Sur		Sur±22.5°		Sur±45°		Sur±77.5°		Sur±90°	
	BV	RV	BV	RV	BV	RV	BV	RV	BV	RV
15°	0,91	0,84	0,93	0,82	0,89	0,77	0,86	0,76	0,82	0,72
30°	0,96	0,94	0,95	0,92	0,92	0,87	0,88	0,80	0,82	0,72
45°	1,00	1,00	0,98	0,98	0,95	0,91	0,90	0,81	0,81	0,71
60°	1,01	1,03	0,99	1,00	0,96	0,92	0,89	0,81	0,79	0,67
75°	0,98	1,01	0,96	0,98	0,93	0,90	0,86	0,77	0,75	0,65
90°	0,91	0,93	0,89	0,90	0,85	0,81	0,78	0,71	0,69	0,59

BV: Para sistemas con agua sanitaria caliente.

RV: Para sistemas con agua sanitaria caliente y calefacción.

Taula 2.- Factors de compensació

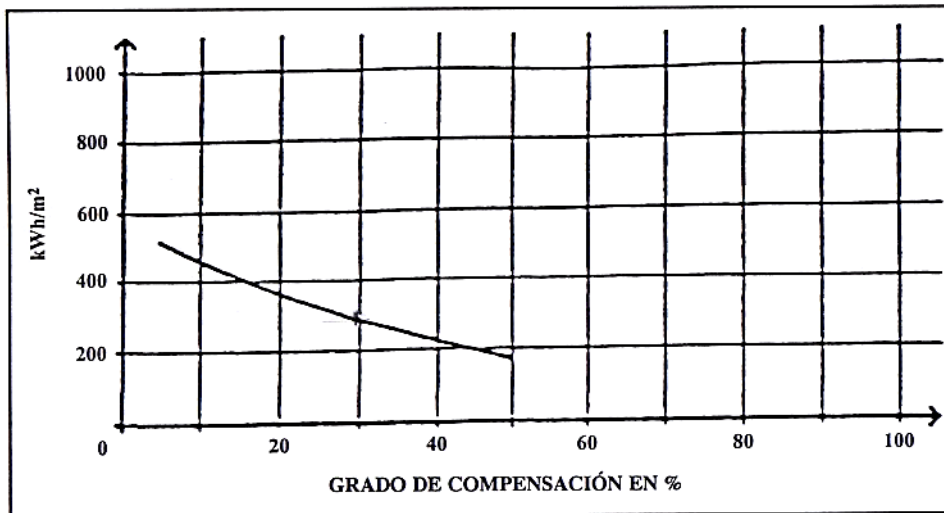

Taula 3.- Gràfic que mostra l'efectivitat amb el coeficient de cubriment