


CONVERSACIONS

parc fluvial

4

CONVERSACIONS

parc fluvial

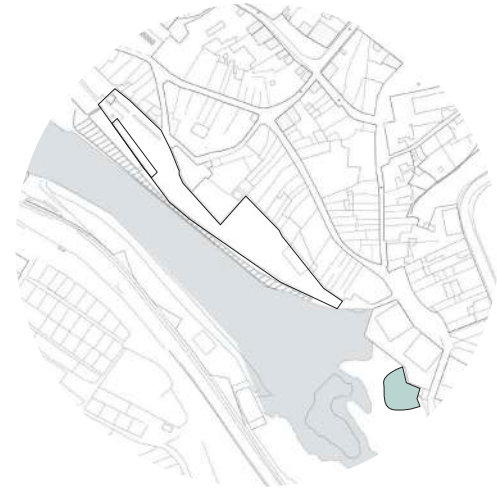

Conversacions: parc fluvial

Yeray Sarmiento
yeray.sarmiento@hotmail.com

Màster universitari en Arquitectura (MArq)
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
(UPC-Barcelona Tech)

Tutor:
Núria Salvadó

La major part de documentació mostrada en aquesta publicació ha estat realitzada en col·laboració amb Miguel Àngel Hernandez i Maria del Mar Esteve, sense els quals aquest projecte no haguès sigut possible. Gràcies.

© Yeray Sarmiento 2018
© dels plànols, MM Esteve, MA Hernández i Yeray Sarmiento

Barcelona
Octubre 2018

Aquesta conversació explica la evolució del projecte de l'entrada al parc fluvial des del seu origen fins a la seva cancel·lació i com els **feedbacks** externs han afectat a les nostres decisions de disseny.

EVOLUCIÓ.

18 OCT - 31 GEN

TRAMITACIÓ.

31 GEN - 14 MAR

CANCELACIÓ.

14 MAR

Els comentaris que apareixen a la següent conversació no són transcripcions exactes, sinó una aproximació a la idea que representen.


18 OCT



S'ha creat el grup
"Entrada al Parc Fluvial"

S'afegeixen a la
conversació anterior:

**Miguel A. Hernández,
Maria del Mar Esteve
Yeray Sarmiento,
Núria Salvadó
Roger Tudó
ACA
Jordi Claramunt,
Escola de música,
El gallego,
Adrià Guardiet
Estudi 08014,
Maribel,
Josep
i 55 persones més**

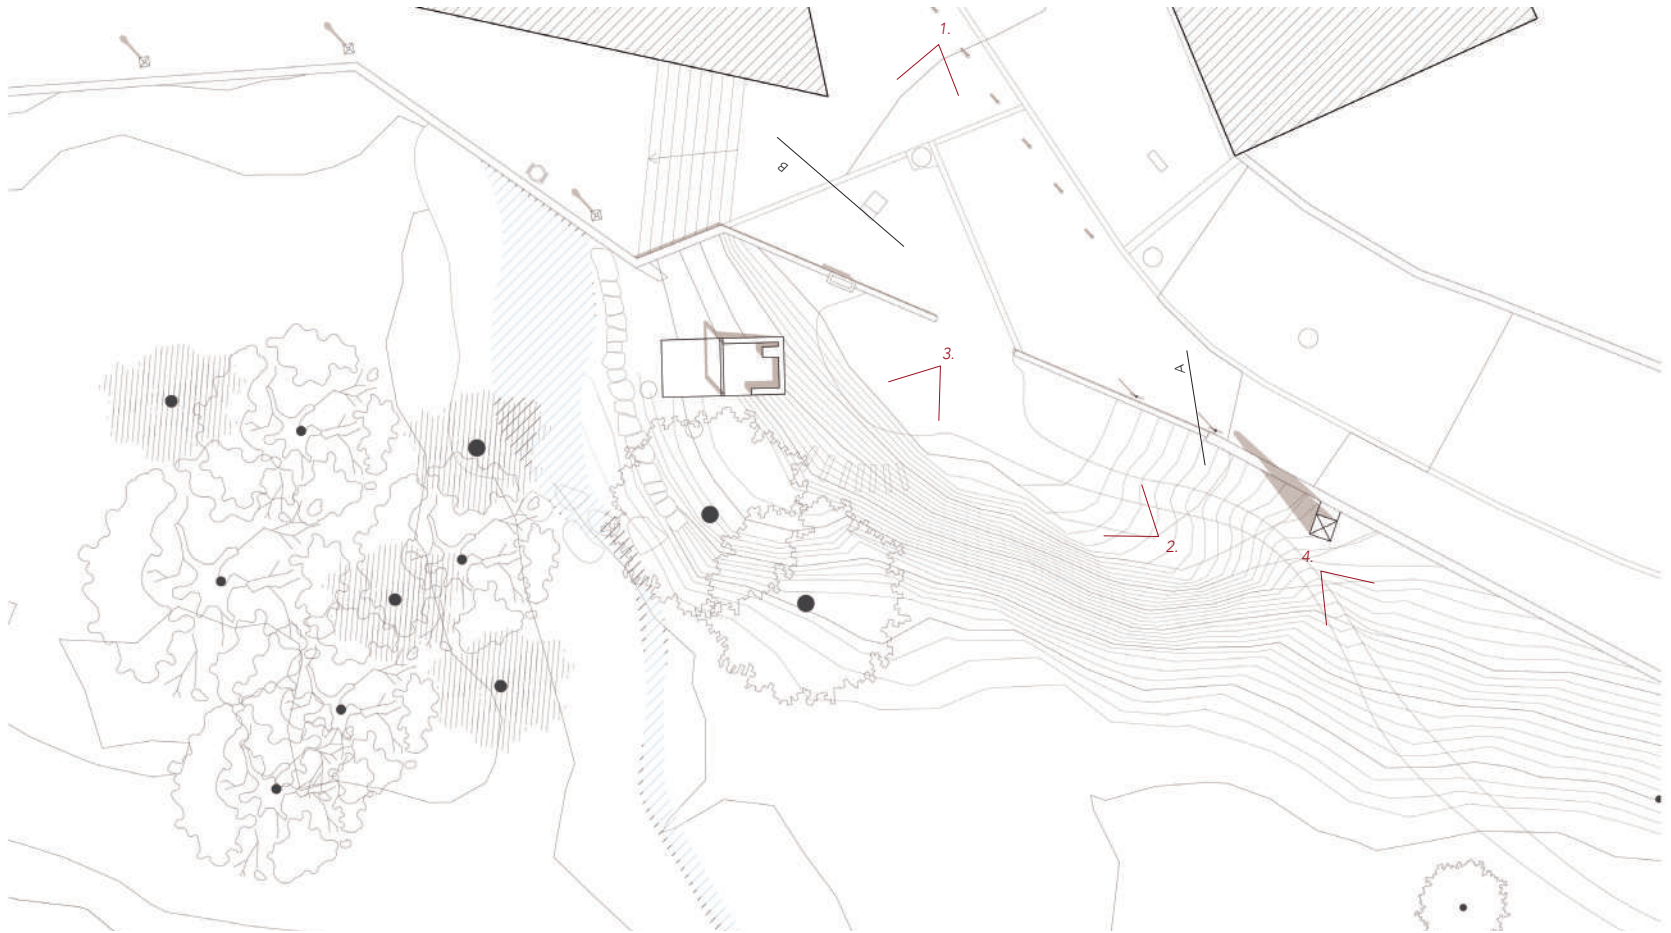

Estat actual. Planta Entrada al parc fluvial. e.1/300



1. Entrada amb un triangle sense pavimentar.



2. Entrada molt descuidada.



3. Escalles de manteniment inservibles.



4. Baixada pelada cap al parc fluvial.


JOSEP

Acostumàvem a creuar la plaça 19 d'abril seguint la muralla per arribar al riu, a la entrada del camí de Cabrianes.


La pendent del camí natural existent és variable entre 26% i 18%, molt lluny de ser, tècnicament, accessible.

EL GALLEGO

Quan érem joves sempre anàvem al riu a jugar mentre les mares rentaven la roba.

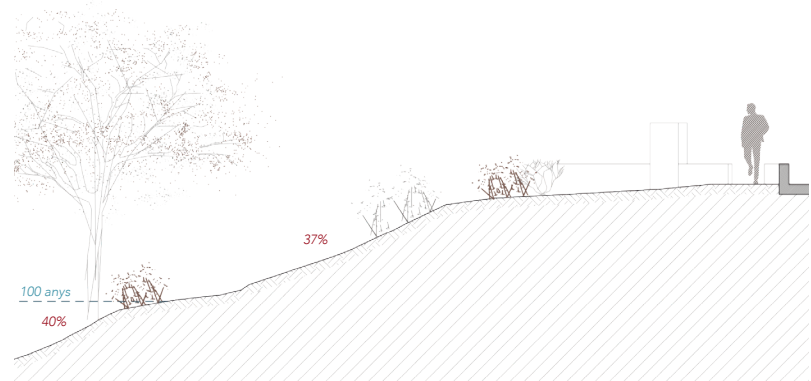

Estat actual. Secció A. e.1/300

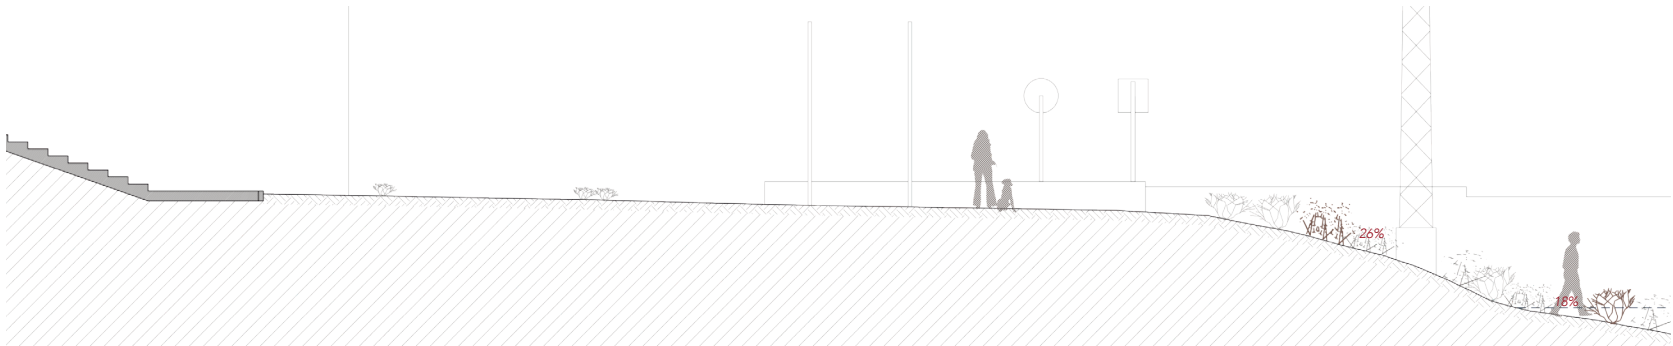


Estat actual. Secció B. e.1/300

1 NOV

YMMarq

La primera proposta que fem, a cost zero, és una neteja de tota la brutícia superficial actual.

Estassada dels matolls de la entrada i del camí.

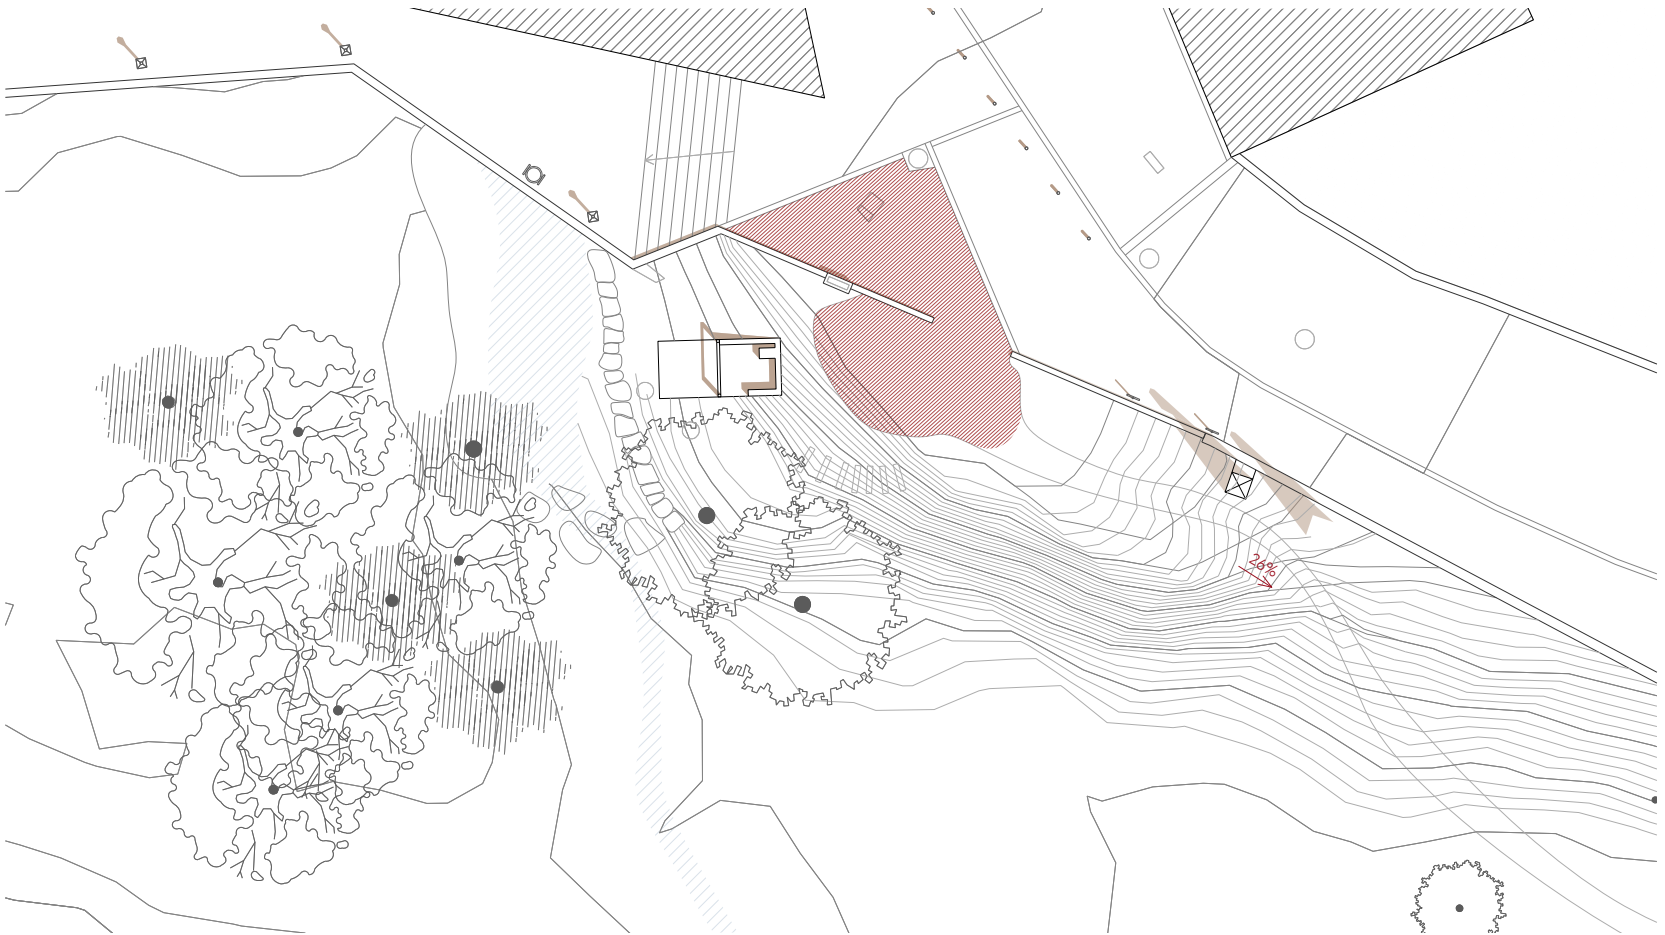

S'accepta la nostra àrea i s'augmenta el pressupost públic del projecte

D. SALDONI

M'encanta la idea d'arreglar la rampa!



M'agradaria, també, poder celebrar concerts de música a la llera!

La brigada baixa setmanalment a revisar que la vegetació no entorpeixi els conductes del pou.

YMMarq

Proposem rebaixar la topografia per a que la baixada sigui més agradable, un 20%.

També arreglar les escales i que el seu recorregut s'allargui fins al nivell de la llera.

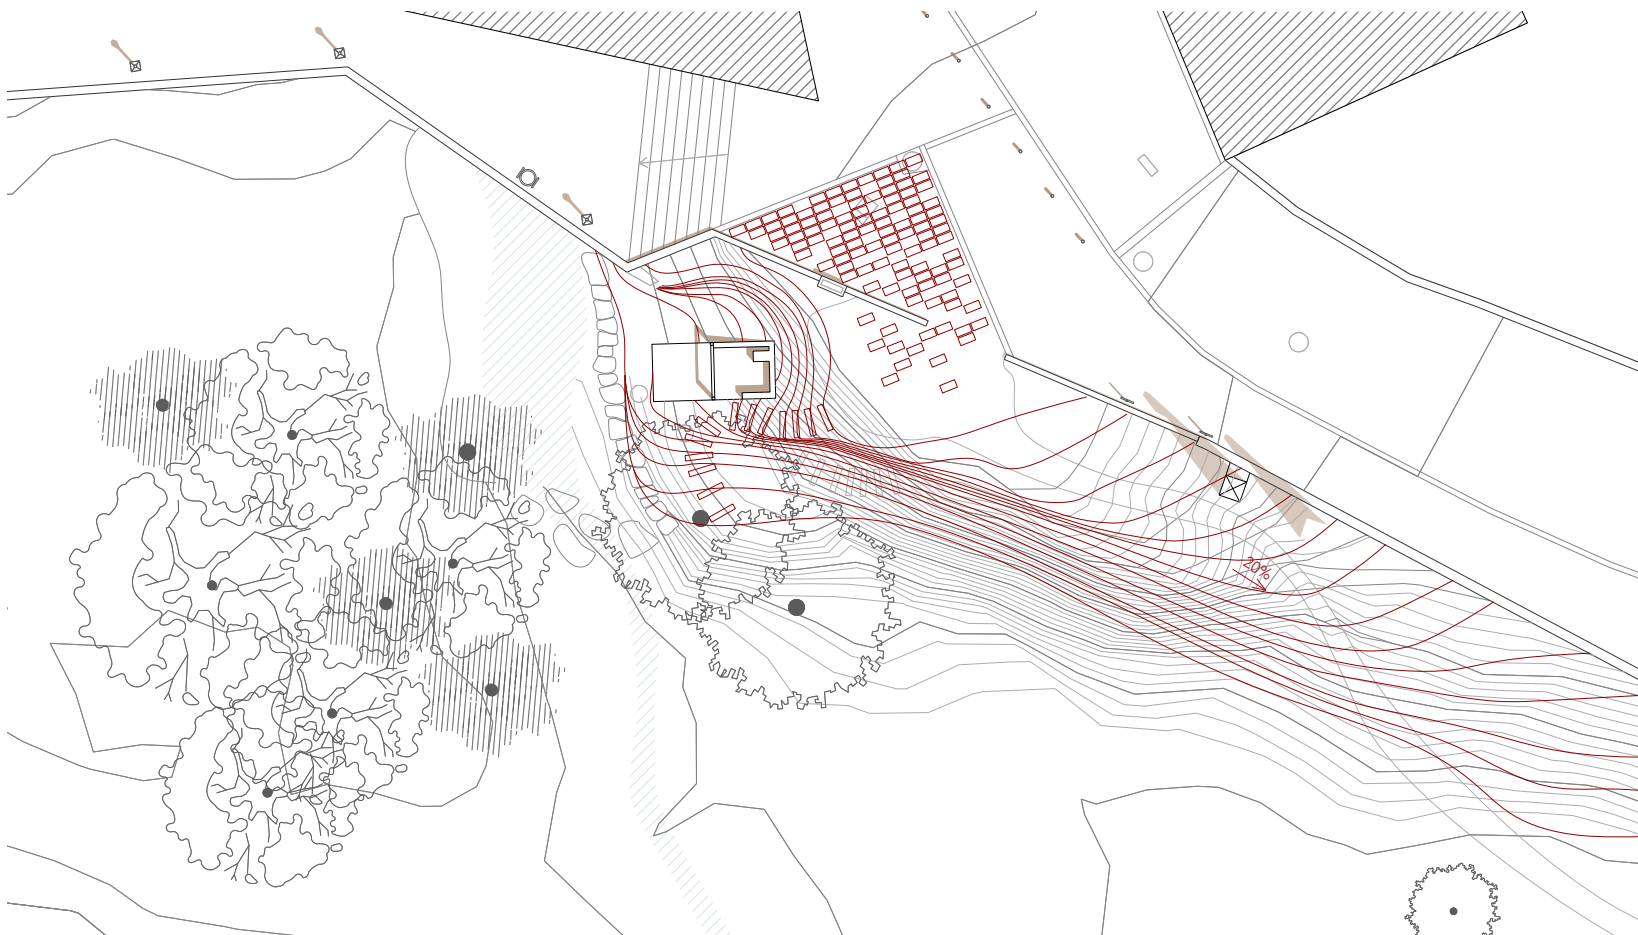

23 NOV




Fotomontatge de la entrada al parc fluvial

EL GALLEGO

Avui dia se'ns fa complicat baixar a les lleres, els pocs punts que hi ha són difícils d'accedir, especialment per gent gran com jo.

Probem de realitzar una rampa complint la normativa d'accessibilitat, per a fer possible per a tothom baixar-hi.

Minimitzem la inclinació al 12%.

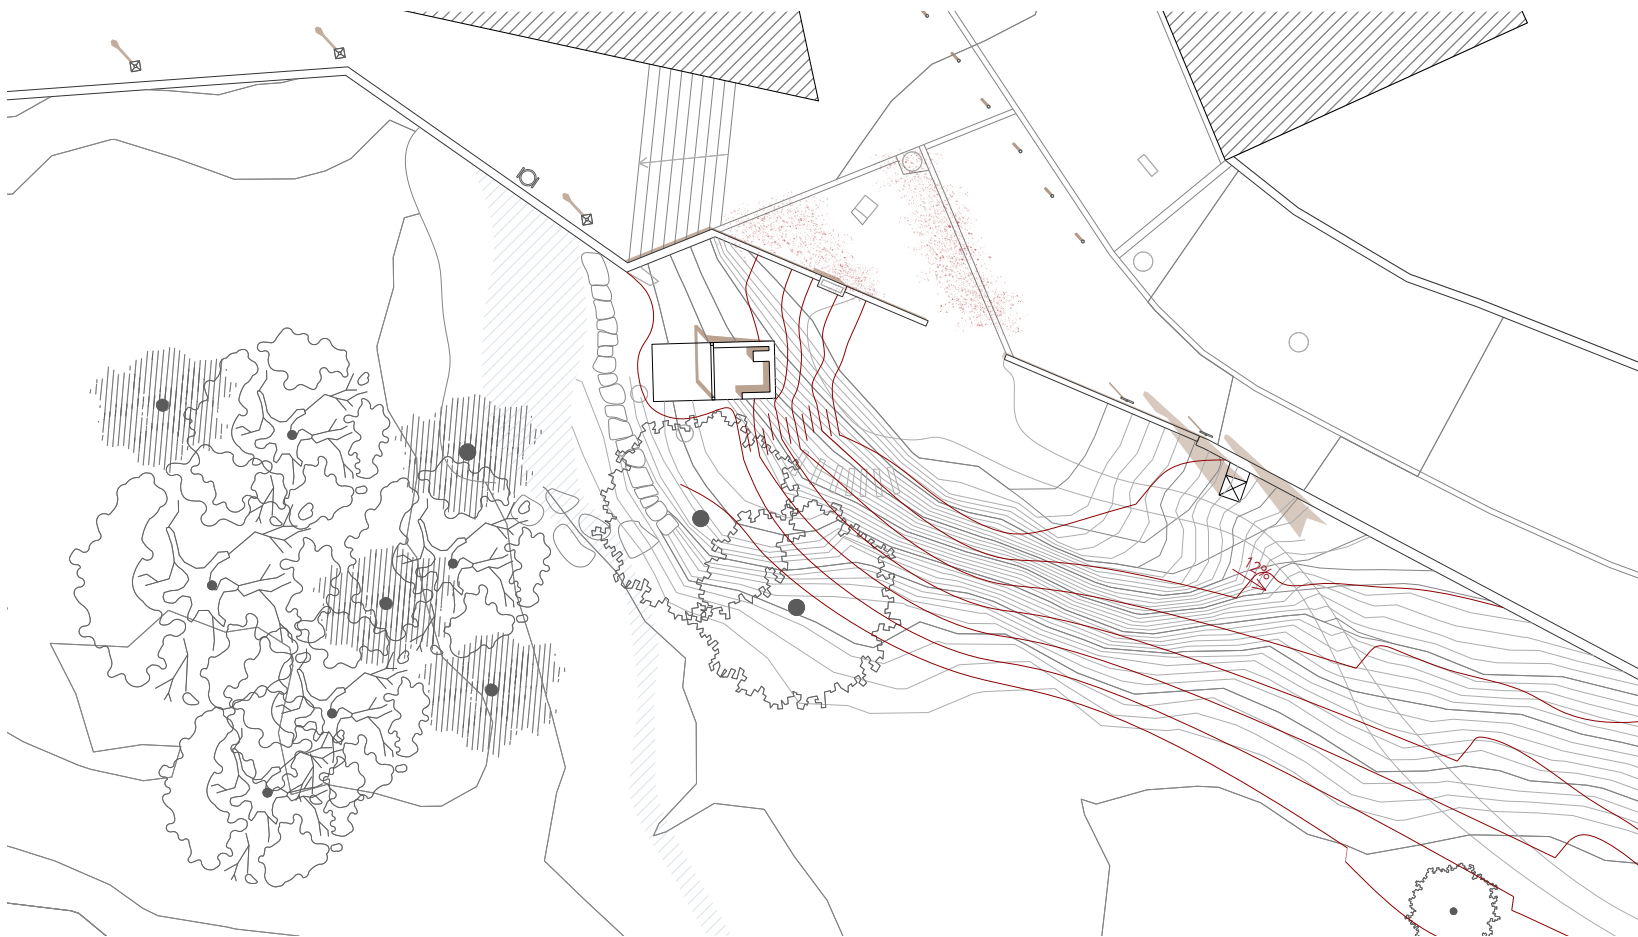

R. TUDÓ

Trenca completament la essència de baixar al riu de manera natural.

YMMarq


Veiem important mantenir-la.


Però també és important que la gent gran, majoritaria en el municipi, pugui baixar i gaudir del riu.

Decidim donar una ajuda física a la baixada.

Afegim 3 punts de descans seguint la pendent natural de la topografia per trencar el recorregut en trams més senzills.

Per donar coherència amb el projecte de l'aparcament, utilitzem els mateixos materials i solucions constructives.

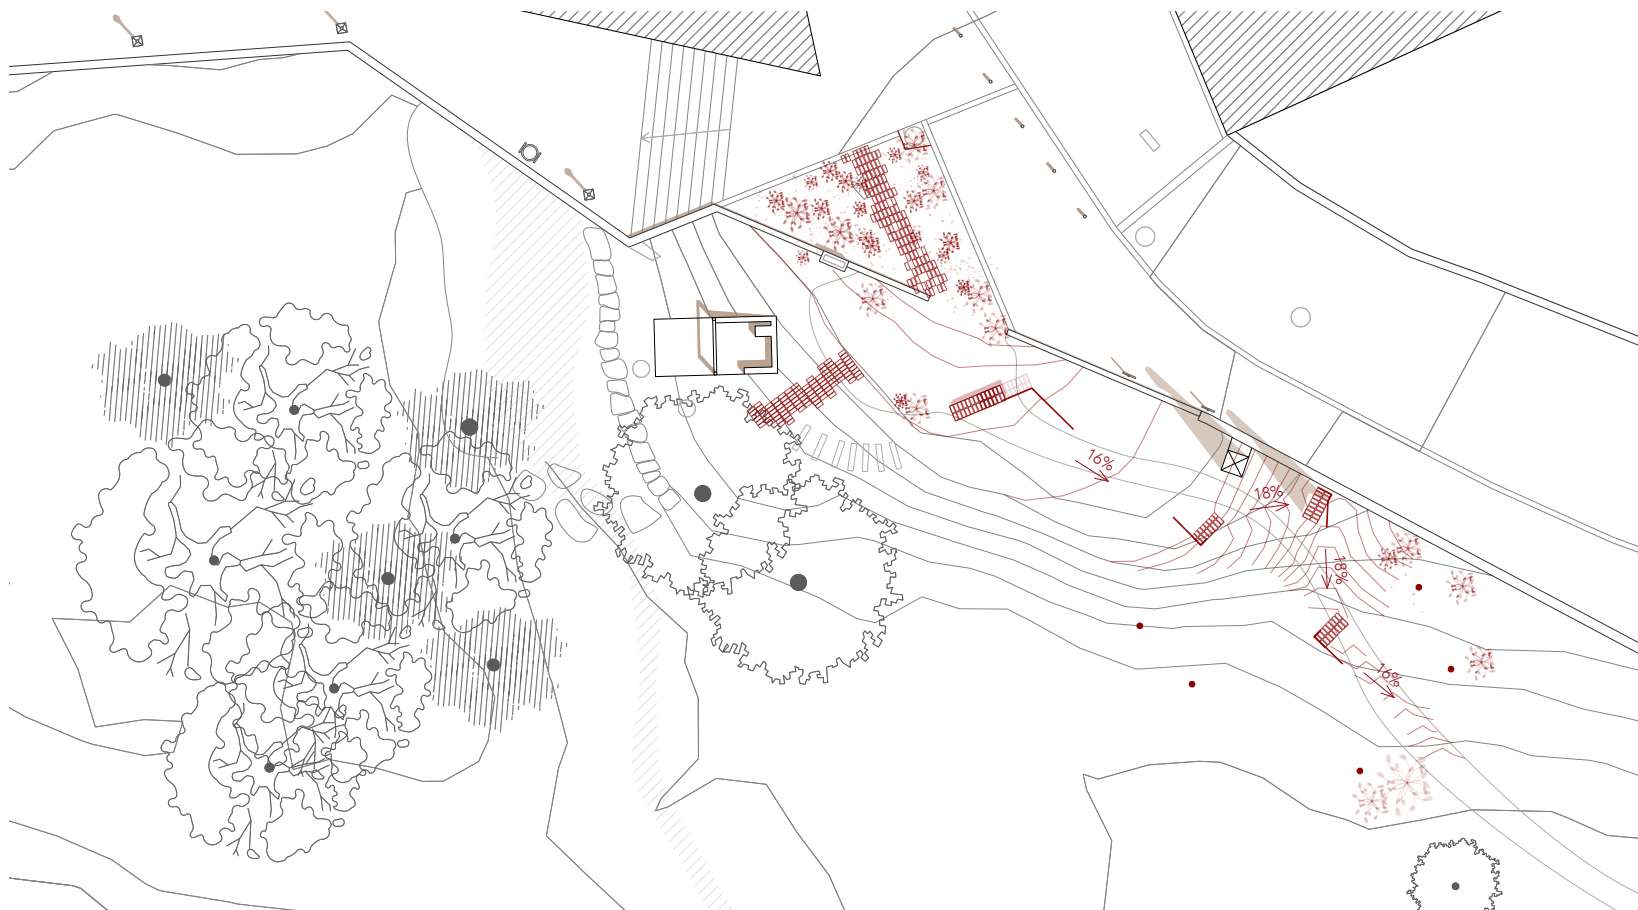

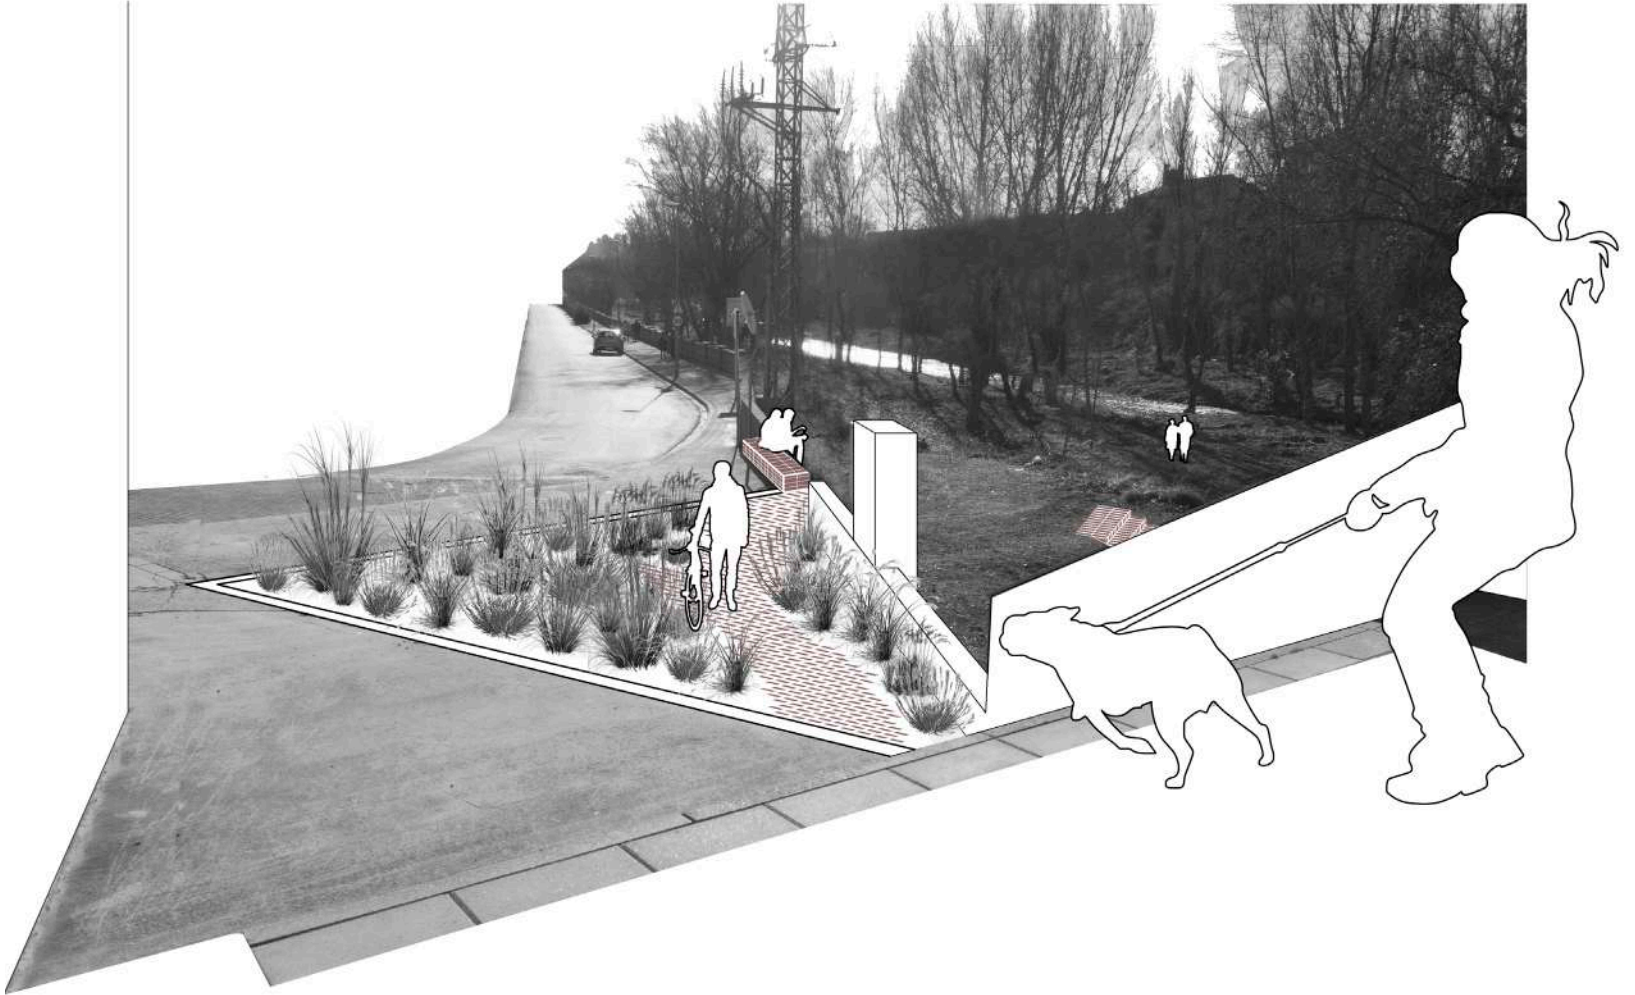

N. SALVADÓ

Una baixada amb un pendent del 18% segueix generant vèrtig per qui no es veu capaç, encara que siguin trams curts.


RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

Un dels problemes de l'entrada al riu és que es un terreny molt lliscós, i a la gent gran li fa por caure.

Millor, doncs, possibilitar el recolzament durant tota la baixada.

Proposem suavitzar la baixada el mínim per a que sigui una pendent constant i afegir una barana lineal al llarg del recorregut.

Creem, a més, una zona mirador superior per aquells que tenen dificultats en baixar.

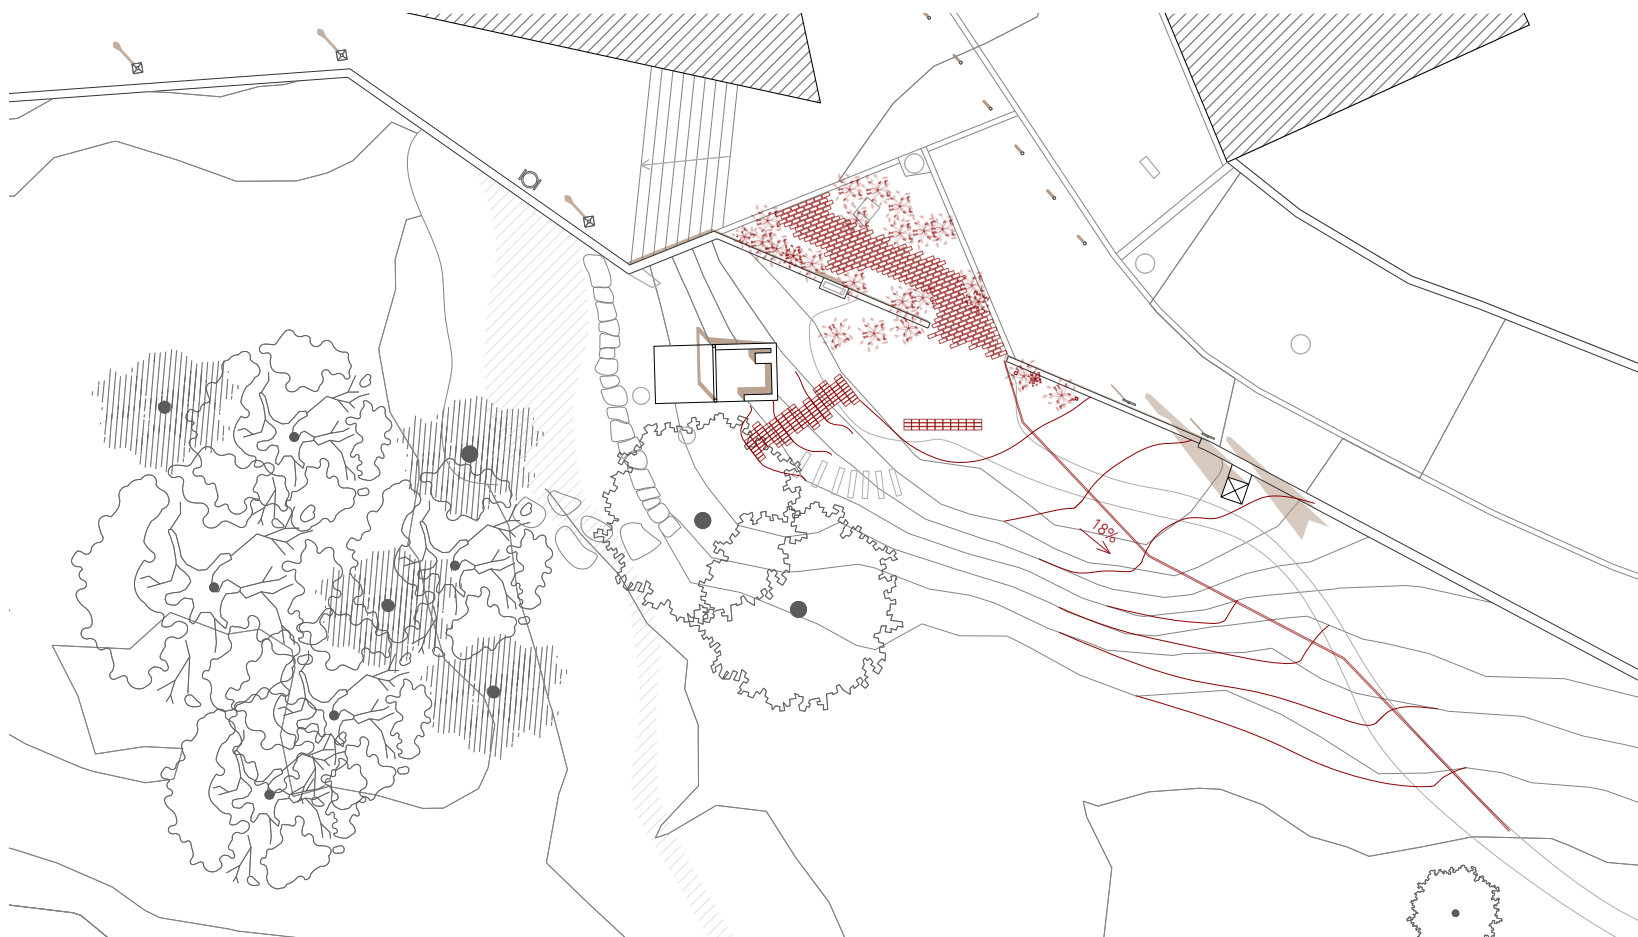

R. SAUQUET


Valoreu la economia dins del vostre projecte total, el moviment de terres us està afectant molt al pressupost.

YMMarq

Decidim només netejar la rampa i suavitzar-la, sense afectar la seva essència actual i tenint en compte que ja està sent utilitzada avui dia.

Potenciem les escales de manteniment, les quals ja són necessàries per l'ajuntament i fan possible que tothom accedeixi a la llera del riu.

Seguint la línia del projecte de l'aparcament, substituïm el mur existent per un de més ample i que serveixi, a més a més, de banc.

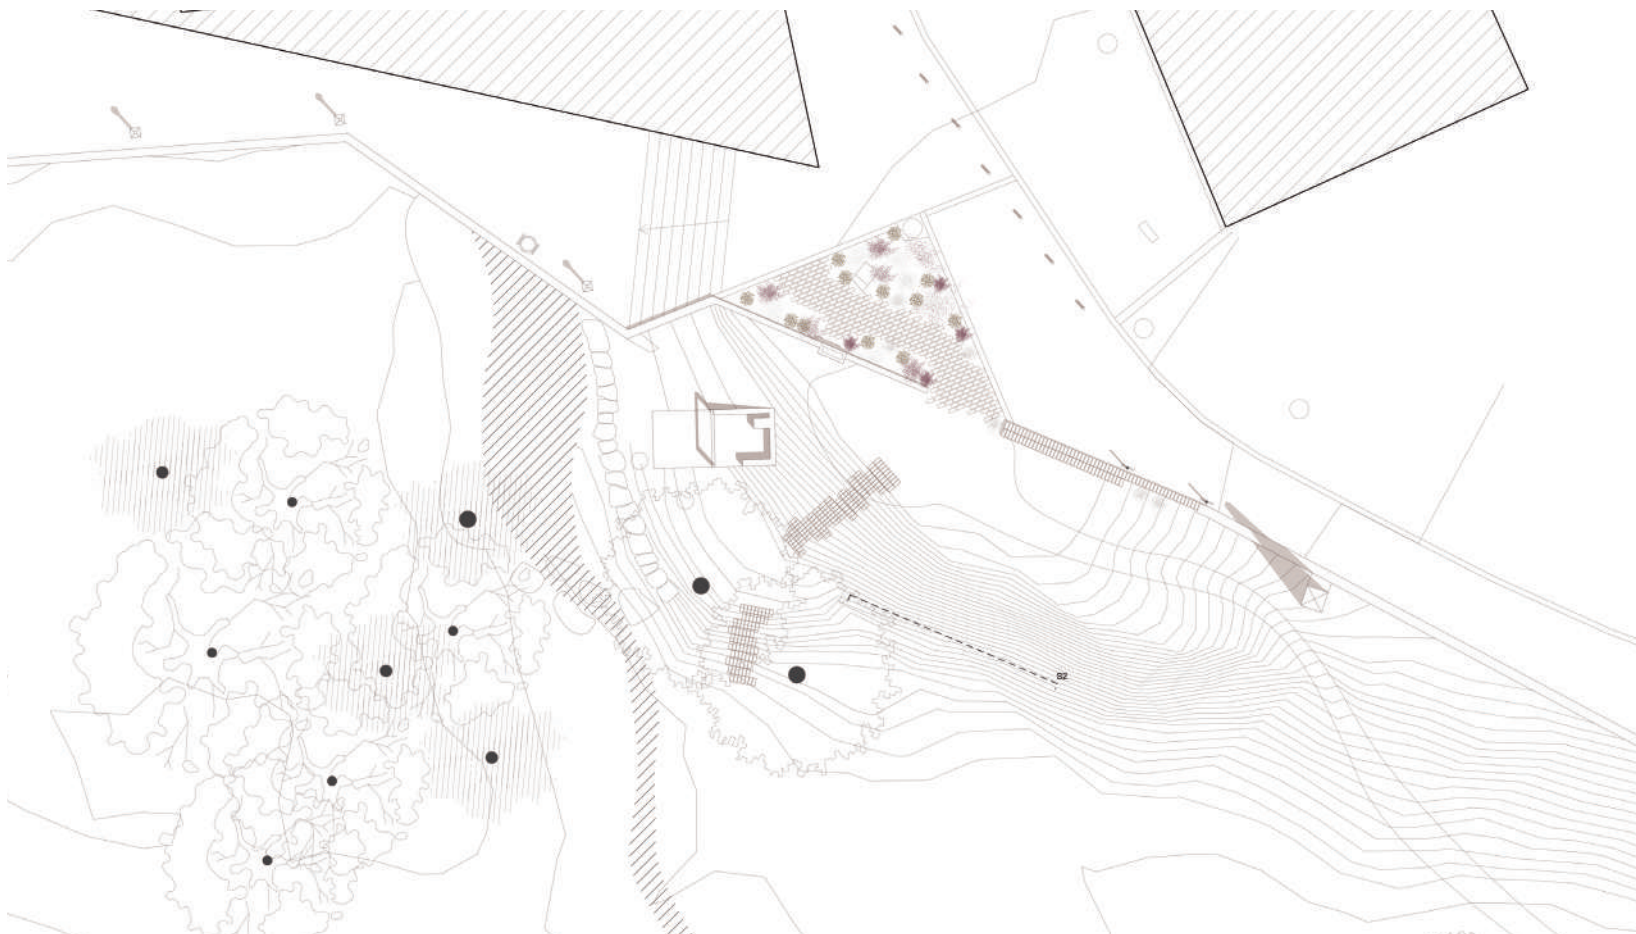

31 GEN

Es presenta el projecte executiu a l'Ajuntament de Sallent.

Les propostes segueixen evolucionant a la espera d'una resposta, especialment aquella part vinculada a la materialitat i execució.

S'afegeixen a la conversació:

La Coma,
Casa Dominguez,
Ceràmica Farreny,
Àrids Solestany,
Cerfasa,
Prefabricats Lleida,
i Viver Tres Turons

15 FEB

VÍVER TRES TURONS

No veig possible l'arrelament efectiu d'una planta en un forat de menys de 3cm, la peça ceràmica que utilitzeu hauria de ser d'almenys aquesta dimensió.

N. SALVADÓ

El gero per a exteriors pot ser crític.

YMMarq

Per unificar el projecte decidim aplicar les mateixes solucions constructives per a resoldre el projecte del parc fluvial.

GERO 10*R


Dimensions: 275x125x93mm

Casa: La Coma

Preu: 0,16 €/u + IVA en palets de 240uts.

Les raons per les quals ens acabem decantant per aquesta peça són:

1. El forat del gero és de 3cm i, per tant, poden arrelar les plantes.
2. Té una resistència i acabat millor que la resta.
3. Té 3 cantons llisos i un ratllat, per tant es poden combinar per a aconseguir l'acabat desitjat, ja que als bancs són vistos de cantell.

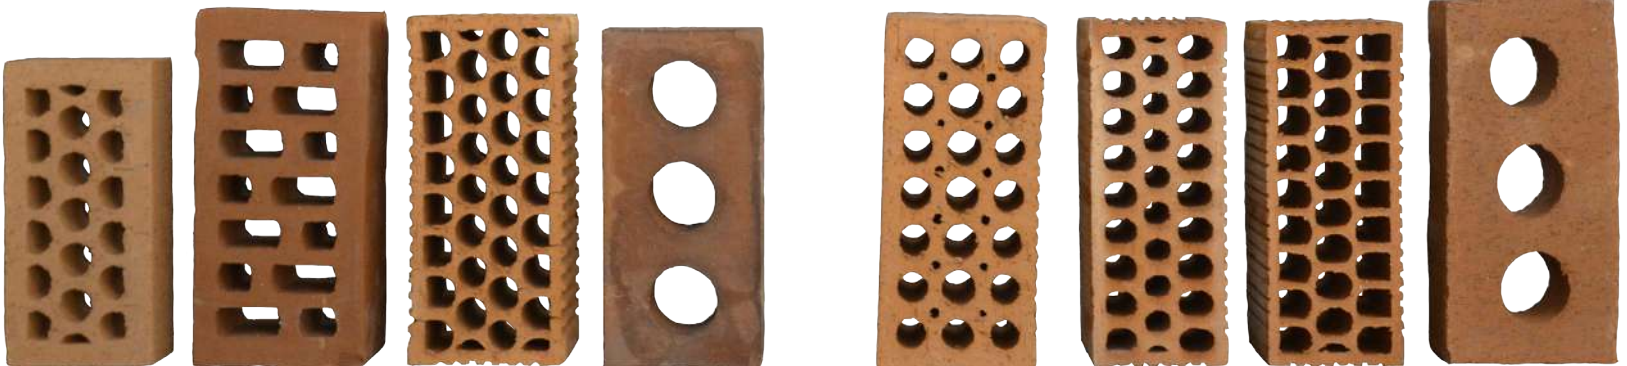


J. CLARAMUNT

Degut a les plujes i la erosió de l'aigua, les contrapetjes de l'escala es troben completament esfonsades i les fustes tortes.

YMMarq


Aprofitem el gero pla per absorbir l'aigua que arriba a l'escala i no erosionar tant.

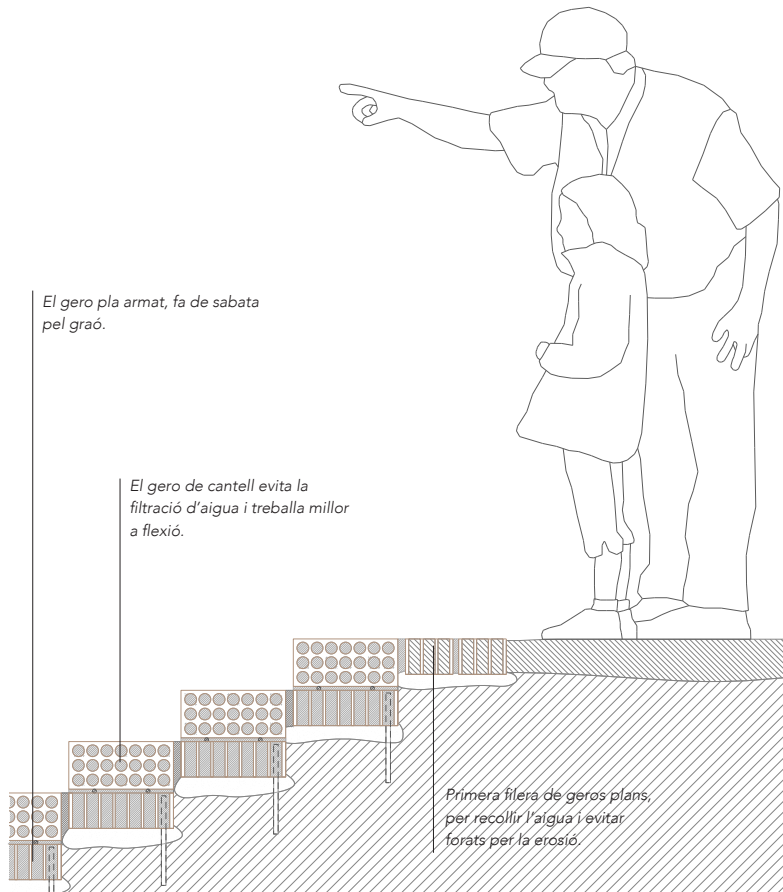

Detall de la escala de manteniment de geros. e. 1/20

De cantell ens permet atravessar una filera de geros amb unes barres corrugades que recolzen en una base de geros plans que actuen de sabata.

El banc segueix la línia de l'aparcament, aprofitant, però, la sabata del mur existent.

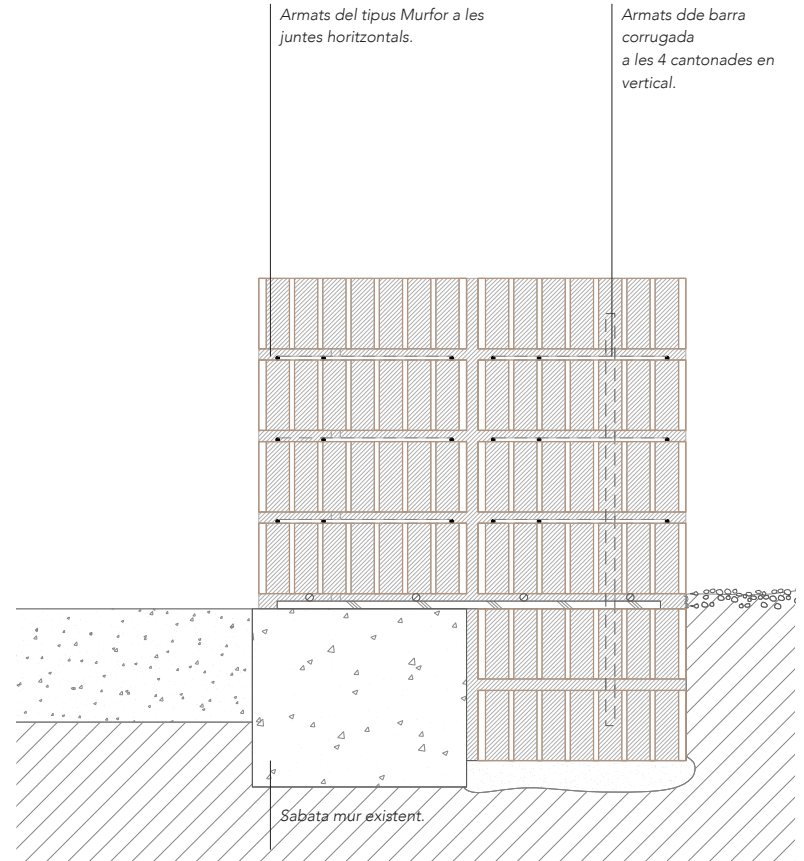

Detall del banc recolzat sobre la base del mur existent. e. 1/10

8 MAR

VÍVER TRES TURONS

Recomano que pel gero utilitzeu vegetació autòctona, així el manteniment serà mínim.

YMMarq

Ens interessen plantes arbustives i d'uns 60cm d'alçada, pels tons que tenen escollim:



Stepa Tenuíssima



Lavandula

VÍVER TRES TURONS

Amb un reg per setmana cada 6 mesos és suficient.

YMMarq

En el cas de la entrada al parc fluvial, les plantes creixen directament al terreny, sense la limitació del gero plantat.

Al ser unes plantes que arrelen fort, ens serveixen també per a disminuir la velocitat de l'aigua de pluja provinent de la carretera.

Proposem una hidrosiembra al triangle d'ela entrada amb les dues espècies nombrades.

8 MAR

YMMarq

Com que en aquest moment, el projecte de l'aparcament i el del parc fluvial entraven dins del mateix projecte executiu, els temps d'obra es van comptar conjuntament:

CALENDARI D'EXECUCIÓ



El pressupost d'aquesta part del projecte és:

TREBALLS PREVIS

188,36 €

DEMOLICIONS

195,08 €

MOVIMENTS DE TERRES

81,43 €

CONSTRUCCIÓ

2.670,48 €

JARDINERIA I REG

274,21 €

GESTIÓ DE RESIDUS

528,28 €

SEGURETAT I SALUT

384,93 €

IMPREVISTOS

384,93 €

4.693,04 €

25 MAI



Fotomontatge de la entrada al parc fluvial

cancelació

14 MAR

L'Ajuntament de Sallent ens informa que l'estudi 08014 està duent a terme una rehabilitació del camí de Cabrianes que engloba aquesta entrada al parc fluvial.

Ens posem en contacte amb l'estudi per tal de compartir idees. Finalment seguim una estratègia vegetal similar a l'aparcament, per donar donant continuïtat al projecte.

S'el·limina el grup
"Entrada al Parc Fluvial"

Tots els agents abandonen la conversació.

CONVERSACIONS

parc fluvial

fi de la quarta conversació

Per a més informació consultar els annexos a aquesta publicació, a on s'inclouen la documentació gràfica, la memòria descriptiva i els pressupostos del Parc Fluvial (Portes al riu).

*Publicació impresa en paper VENUSGREEN A4 Reciclat 80gr/m²
Portada en cartulina CANSON MI-TEINTES gris flanelle 160 gr/m²
Impresa utilitzant la impressora BROTHER DCP-J41200W*